

Verifiche stato limite di esercizio

Verifica dei Muri (Stati limite esercizio)

Scenario di calcolo: **Set_NT_ 2018 A2_SLV_SLD_STR_GEO_ponte**

Simbologia

P.	Numero pannello
N_x [kg/cmq]	Sforzo normale in direzione x
N_y [kg/cmq]	Sforzo normale in direzione y
N_{xy} [kg/cmq]	Sforzo tagliante in direzione xy
M_x [kg]	Momento flettente in direzione x
M_y [kg]	Momento flettente in direzione y
M_{xy} [kg]	Momento torcente
A_{fx} [cmq/m]	Area acciaio in direzione x per metro lineare
A_{fy} [cmq/m]	Area acciaio in direzione y per metro lineare
σ_{max} [kg/cmq]	Tensione massima nel calcestruzzo
σ_{fmax} [kg/cmq]	Tensione massima nell'acciaio
σ_{sc} [kg/cmq]	Tensione nel calcestruzzo compresso
σ_{sct} [kg/cmq]	Tensione nel calcestruzzo teso (quando richiesto dalla verifica)
σ_{sca} [kg/cmq]	Tensione ammissibile nel calcestruzzo
σ_{fa} [kg/cmq]	Tensione ammissibile nell'acciaio
σ_{scta} [kg/cmq]	Tensione ammissibile nel calcestruzzo teso
Cbc	Combinazione generatore tensione massima cls
Cbf	Combinazione generatore tensione massima acciaio
Cb	Combinazione
σ_{fmed} [kg/cmq]	Tensione media dell'acciaio
Wd [mm]	Apertura delle fessure
Wk [mm]	Apertura caratteristica delle fessure
Wamm_Freq [mm]	Apertura ammissibile delle fessure per combinazione Frequente
Wamm_Qp [mm]	Apertura ammissibile delle fessure per combinazione Quasi Permanente
Wamm_Rara [mm]	Apertura ammissibile delle fessure per combinazione Rara
Cs	Coefficiente di sicurezza definito come minimo di σ_{Amm}/σ tra acciaio e calcestruzzo oppure Wamm/Wk

Muro : 1 - Nodi: [248-249-274-275], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	-0.07	-2.38	-0.11	-161	-3178	-253	20.11	28.00	-18	401	18	18	Si	9.0
2	-0.01	-2.34	-0.03	-23	-3161	-181	20.11	28.00	-18	401	18	18	Si	9.0

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	-0.07	-2.38	-0.11	-161	-3178	-253	20.11	28.00	-18	401	20	20	Si	7.8
2	-0.01	-2.34	-0.03	-23	-3161	-181	20.11	28.00	-18	401	20	20	Si	7.8

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
2	-0.01	-2.34	-0.03	-23	-3161	-181	401	0.032	0.032	20(Qp)	Si	6.2
2	-0.01	-2.34	-0.03	-23	-3161	-181	401	0.032	0.032	19(Fr)	Si	9.4

Muro : 2 - Nodi: [275-274-276-277], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	0.00	-2.10	-0.00	-18	-3323	-111	20.11	20.11	-21	630	18	18	Si	5.7

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	0.00	-2.10	-0.00	-18	-3323	-111	20.11	20.11	-21	630	20	20	Si	5.7

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
2	0.00	-2.10	-0.00	-18	-3323	-111	630	0.067	0.067	20(Qp)	Si	3.0
2	0.00	-2.10	-0.00	-18	-3323	-111	630	0.067	0.067	19(Fr)	Si	4.5

Muro : 3 - Nodi: [277-276-278-279], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	0.00	-1.95	0.01	-15	-3421	-50	20.11	20.11	-22	685	18	18	Si	5.3

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
							m	m						
2	0.00	-1.95	0.01	-15	-3421	-50	20.11	20.11	-22	685	20	20	Si	5.3

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
2	0.00	-1.95	0.01	-15	-3421	-50	685	0.073	0.073	20(Qp)	Si	2.7
2	0.00	-1.95	0.01	-15	-3421	-50	685	0.073	0.073	19(Fr)	Si	4.1

Muro : 4 - Nodi: [279-278-280-281], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	0.00	-1.86	0.02	-17	-3524	12	20.11	20.11	-23	732	18	18	Si	4.9

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	0.00	-1.86	0.02	-17	-3524	12	20.11	20.11	-23	732	20	20	Si	4.9

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
2	0.00	-1.86	0.02	-17	-3524	12	732	0.079	0.079	20(Qp)	Si	2.5
2	0.00	-1.86	0.02	-17	-3524	12	732	0.079	0.079	19(Fr)	Si	3.8

Muro : 5 - Nodi: [281-280-282-283], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	-0.00	-1.82	0.03	-26	-3668	93	20.11	20.11	-24	784	18	18	Si	4.6

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	-0.00	-1.82	0.03	-26	-3668	93	20.11	20.11	-24	784	20	20	Si	4.6

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
2	-0.00	-1.82	0.03	-26	-3668	93	784	0.085	0.085	20(Qp)	Si	2.4
2	-0.00	-1.82	0.03	-26	-3668	93	784	0.085	0.085	19(Fr)	Si	3.5

Muro : 6 - Nodi: [283-282-1249-1248], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
----	----	----	-----	----	----	-----	-----	-----	------------------------	------------------------	-----	-----	-----	----

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
1	-0.01	-1.82	0.04	-23	-3797	159	20.11	20.11	-25	823	18	18	Si	4.4

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
1	-0.01	-1.82	0.04	-23	-3797	159	20.11	20.11	-25	823	20	20	Si	4.4

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
1	-0.01	-1.82	0.04	-23	-3797	159	823	0.089	0.089	20(Qp)	Si	2.2
1	-0.01	-1.82	0.04	-23	-3797	159	823	0.089	0.089	19(Fr)	Si	3.4

Muro : 7 - Nodi: [249-250-284-274], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	-0.17	-2.28	-0.11	-307	-3187	-152	20.11	28.00	-18	415	18	18	Si	8.7

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	-0.17	-2.28	-0.11	-307	-3187	-152	20.11	28.00	-18	415	20	20	Si	7.7

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
4	-0.17	-2.28	-0.11	-307	-3187	-152	415	0.033	0.033	20(Qp)	Si	6.0
4	-0.17	-2.28	-0.11	-307	-3187	-152	415	0.033	0.033	19(Fr)	Si	9.0

Muro : 8 - Nodi: [274-284-285-276], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	-0.04	-2.14	-0.01	-154	-3287	-149	20.11	20.11	-21	613	18	18	Si	5.9

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	-0.04	-2.14	-0.01	-154	-3287	-149	20.11	20.11	-21	613	20	20	Si	5.9

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
2	-0.04	-2.14	-0.01	-154	-3287	-149	613	0.065	0.065	20(Qp)	Si	3.1
2	-0.04	-2.14	-0.01	-154	-3287	-149	613	0.065	0.065	19(Fr)	Si	4.6

Muro : 9 - Nodi: [276-285-286-278], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	-0.02	-1.97	0.04	-126	-3384	-70	20.11	20.11	-22	672	18	18	Si	5.4

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	-0.02	-1.97	0.04	-126	-3384	-70	20.11	20.11	-22	672	20	20	Si	5.4

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
2	-0.02	-1.97	0.04	-126	-3384	-70	672	0.072	0.072	20(Qp)	Si	2.8
2	-0.02	-1.97	0.04	-126	-3384	-70	672	0.072	0.072	19(Fr)	Si	4.2

Muro : 10 - Nodi: [278-286-287-280], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	-0.02	-1.83	0.08	-135	-3478	17	20.11	20.11	-22	724	18	18	Si	5.0

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	-0.02	-1.83	0.08	-135	-3478	17	20.11	20.11	-22	724	20	20	Si	5.0

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
2	-0.02	-1.83	0.08	-135	-3478	17	724	0.078	0.078	20(Qp)	Si	2.6
2	-0.02	-1.83	0.08	-135	-3478	17	724	0.078	0.078	19(Fr)	Si	3.9

Muro : 11 - Nodi: [280-287-288-282], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	-0.02	-1.73	0.12	-179	-3599	132	20.11	20.11	-23	779	18	18	Si	4.6

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	-0.02	-1.73	0.12	-179	-3599	132	20.11	20.11	-23	779	20	20	Si	4.6

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σfmed	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
2	-0.02	-1.73	0.12	-179	-3599	132	779	0.084	0.084	20(Qp)	Si	2.4
2	-0.02	-1.73	0.12	-179	-3599	132	779	0.084	0.084	19(Fr)	Si	3.6

Muro : 12 - Nodi: [282-288-1250-1249], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σca[kg/cmq]=184 σfa[kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σcmax	σfmax	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/ m	cmq/ m	kg/cmq	kg/cmq				
1	-0.05	-1.68	0.15	-232	-3685	231	20.11	20.11	-24	814	18	18	Si	4.4

Combinazione QP: σca[kg/cmq]=138 σfa[kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σcmax	σfmax	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/ m	cmq/ m	kg/cmq	kg/cmq				
1	-0.05	-1.68	0.15	-232	-3685	231	20.11	20.11	-24	814	20	20	Si	4.4

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σfmed	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
3	-0.06	-1.58	0.16	-296	-3620	197	812	0.089	0.089	20(Qp)	Si	2.3
3	-0.06	-1.58	0.16	-296	-3620	197	812	0.089	0.089	19(Fr)	Si	3.4

Muro : 13 - Nodi: [250-251-289-284], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND,
Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σca[kg/cmq]=184 σfa[kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σcmax	σfmax	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/ m	cmq/ m	kg/cmq	kg/cmq				
4	-0.21	-2.22	-0.06	-355	-3201	-88	20.11	28.00	-18	425	18	18	Si	8.5

Combinazione QP: σca[kg/cmq]=138 σfa[kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σcmax	σfmax	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/ m	cmq/ m	kg/cmq	kg/cmq				
4	-0.21	-2.22	-0.06	-355	-3201	-88	20.11	28.00	-18	425	20	20	Si	7.7

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σfmed	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
4	-0.21	-2.22	-0.06	-355	-3201	-88	425	0.034	0.034	20(Qp)	Si	5.8
4	-0.21	-2.22	-0.06	-355	-3201	-88	425	0.034	0.034	19(Fr)	Si	8.8

Muro : 14 - Nodi: [284-289-290-285], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND,
Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σca[kg/cmq]=184 σfa[kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σcmax	σfmax	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/ m	cmq/ m	kg/cmq	kg/cmq				
2	-0.10	-2.11	-0.02	-260	-3257	-103	20.11	20.11	-21	609	18	18	Si	5.9

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
4	-0.12	-2.09	-0.01	-293	-3250	-82	20.11	20.11	-21	610	18	18	Si	5.9

Combinazione QP: $\sigma_{\text{ca}}[\text{kg/cmq}]=138$ $\sigma_{\text{fa}}[\text{kg/cmq}]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	-0.10	-2.11	-0.02	-260	-3257	-103	20.11	20.11	-21	609	20	20	Si	5.9
4	-0.12	-2.09	-0.01	-293	-3250	-82	20.11	20.11	-21	610	20	20	Si	5.9

Verifica aperture fessure: $W_{\text{amm_Freq}}[\text{mm}]=0.300$ $W_{\text{amm_Qp}}[\text{mm}]=0.200$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
4	-0.12	-2.09	-0.01	-293	-3250	-82	610	0.064	0.064	20(Qp)	Si	3.1
4	-0.12	-2.09	-0.01	-293	-3250	-82	610	0.064	0.064	19(Fr)	Si	4.7

Muro : 15 - Nodi: [285-290-291-286], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: $\sigma_{\text{ca}}[\text{kg/cmq}]=184$ $\sigma_{\text{fa}}[\text{kg/cmq}]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	-0.06	-1.94	0.05	-223	-3341	-56	20.11	20.11	-22	664	18	18	Si	5.4

Combinazione QP: $\sigma_{\text{ca}}[\text{kg/cmq}]=138$ $\sigma_{\text{fa}}[\text{kg/cmq}]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	-0.06	-1.94	0.05	-223	-3341	-56	20.11	20.11	-22	664	20	20	Si	5.4

Verifica aperture fessure: $W_{\text{amm_Freq}}[\text{mm}]=0.300$ $W_{\text{amm_Qp}}[\text{mm}]=0.200$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
2	-0.06	-1.94	0.05	-223	-3341	-56	664	0.071	0.071	20(Qp)	Si	2.8
2	-0.06	-1.94	0.05	-223	-3341	-56	664	0.071	0.071	19(Fr)	Si	4.2

Muro : 16 - Nodi: [286-291-292-287], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: $\sigma_{\text{ca}}[\text{kg/cmq}]=184$ $\sigma_{\text{fa}}[\text{kg/cmq}]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	-0.05	-1.77	0.10	-230	-3422	7	20.11	20.11	-22	718	18	18	Si	5.0

Combinazione QP: $\sigma_{\text{ca}}[\text{kg/cmq}]=138$ $\sigma_{\text{fa}}[\text{kg/cmq}]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	-0.05	-1.77	0.10	-230	-3422	7	20.11	20.11	-22	718	20	20	Si	5.0

Verifica aperture fessure: $W_{\text{amm_Freq}}[\text{mm}]=0.300$ $W_{\text{amm_Qp}}[\text{mm}]=0.200$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
4	-0.07	-1.73	0.10	-262	-3400	2	718	0.077	0.077	20(Qp)	Si	2.6
4	-0.07	-1.73	0.10	-262	-3400	2	718	0.077	0.077	19(Fr)	Si	3.9

Muro : 17 - Nodi: [287-292-293-288], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	-0.05	-1.60	0.14	-281	-3510	93	20.11	20.11	-23	776	18	18	Si	4.6

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	-0.05	-1.60	0.14	-281	-3510	93	20.11	20.11	-23	776	20	20	Si	4.6

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
4	-0.06	-1.54	0.14	-307	-3474	73	776	0.085	0.085	20(Qp)	Si	2.4
4	-0.06	-1.54	0.14	-307	-3474	73	776	0.085	0.085	19(Fr)	Si	3.5

Muro : 18 - Nodi: [288-293-1251-1250], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
1	-0.07	-1.50	0.15	-332	-3563	164	20.11	20.11	-23	810	18	18	Si	4.4

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
1	-0.07	-1.50	0.15	-332	-3563	164	20.11	20.11	-23	810	20	20	Si	4.4

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
1	-0.07	-1.50	0.15	-332	-3563	164	810	0.089	0.089	20(Qp)	Si	2.3
1	-0.07	-1.50	0.15	-332	-3563	164	810	0.089	0.089	19(Fr)	Si	3.4

Muro : 19 - Nodi: [251-252-294-289], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	-0.23	-2.20	-0.04	-366	-3203	-68	20.11	28.00	-18	427	18	18	Si	8.4
4	-0.23	-2.19	-0.03	-371	-3203	-51	20.11	28.00	-18	428	18	18	Si	8.4

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	-0.23	-2.20	-0.04	-366	-3203	-68	20.11	28.00	-18	427	20	20	Si	7.7
4	-0.23	-2.19	-0.03	-371	-3203	-51	20.11	28.00	-18	428	20	20	Si	7.7

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{med}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
4	-0.23	-2.19	-0.03	-371	-3203	-51	428	0.035	0.035	20(Qp)	Si	5.8
4	-0.23	-2.19	-0.03	-371	-3203	-51	428	0.035	0.035	19(Fr)	Si	8.7

Muro : 20 - Nodi : [289-294-295-290], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	-0.14	-2.07	-0.00	-316	-3246	-63	20.11	20.11	-21	613	18	18	Si	5.9
4	-0.16	-2.05	0.00	-332	-3244	-48	20.11	20.11	-21	615	18	18	Si	5.9

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	-0.14	-2.07	-0.00	-316	-3246	-63	20.11	20.11	-21	613	20	20	Si	5.9
4	-0.16	-2.05	0.00	-332	-3244	-48	20.11	20.11	-21	615	20	20	Si	5.9

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{med}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
4	-0.16	-2.05	0.00	-332	-3244	-48	615	0.065	0.065	20(Qp)	Si	3.1
4	-0.16	-2.05	0.00	-332	-3244	-48	615	0.065	0.065	19(Fr)	Si	4.6

Muro : 21 - Nodi : [290-295-296-291], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	-0.10	-1.89	0.05	-285	-3314	-41	20.11	20.11	-21	663	18	18	Si	5.4
4	-0.11	-1.87	0.04	-304	-3305	-33	20.11	20.11	-21	665	18	18	Si	5.4

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	-0.10	-1.89	0.05	-285	-3314	-41	20.11	20.11	-21	663	20	20	Si	5.4
4	-0.11	-1.87	0.04	-304	-3305	-33	20.11	20.11	-21	665	20	20	Si	5.4

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{med}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
4	-0.11	-1.87	0.04	-304	-3305	-33	665	0.071	0.071	20(Qp)	Si	2.8
4	-0.11	-1.87	0.04	-304	-3305	-33	665	0.071	0.071	19(Fr)	Si	4.2

Muro : 22 - Nodi : [291-296-297-292], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	-0.08	-1.70	0.09	-286	-3382	-2	20.11	20.11	-22	719	18	18	Si	5.0
4	-0.09	-1.67	0.08	-302	-3367	-4	20.11	20.11	-22	720	18	18	Si	5.0

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	-0.08	-1.70	0.09	-286	-3382	-2	20.11	20.11	-22	719	20	20	Si	5.0
4	-0.09	-1.67	0.08	-302	-3367	-4	20.11	20.11	-22	720	20	20	Si	5.0

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
4	-0.09	-1.67	0.08	-302	-3367	-4	720	0.078	0.078	20(Qp)	Si	2.6
4	-0.09	-1.67	0.08	-302	-3367	-4	720	0.078	0.078	19(Fr)	Si	3.9

Muro : 23 - Nodi: [292-297-298-293], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	-0.07	-1.49	0.12	-322	-3442	57	20.11	20.11	-22	776	18	18	Si	4.6

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	-0.07	-1.49	0.12	-322	-3442	57	20.11	20.11	-22	776	20	20	Si	4.6

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
4	-0.07	-1.44	0.10	-330	-3415	43	776	0.085	0.085	20(Qp)	Si	2.4
4	-0.07	-1.44	0.10	-330	-3415	43	776	0.085	0.085	19(Fr)	Si	3.5

Muro : 24 - Nodi: [293-298-1252-1251], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
1	-0.05	-1.36	0.12	-359	-3465	109	20.11	20.11	-22	805	18	18	Si	4.5

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
1	-0.05	-1.36	0.12	-359	-3465	109	20.11	20.11	-22	805	20	20	Si	4.5

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
1	-0.05	-1.36	0.12	-359	-3465	109	805	0.088	0.088	20(Qp)	Si	2.3

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{med}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
1	-0.05	-1.36	0.12	-359	-3465	109	805	0.088	0.088	19(Fr)	Si	3.4

Muro : 25 - Nodi: [252-253-299-294], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	-0.24	-2.19	-0.02	-375	-3202	-38	20.11	28.00	-18	429	18	18	Si	8.4
4	-0.24	-2.19	-0.01	-377	-3201	-26	20.11	28.00	-18	429	18	18	Si	8.4

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	-0.24	-2.19	-0.02	-375	-3202	-38	20.11	28.00	-18	429	20	20	Si	7.7
4	-0.24	-2.19	-0.01	-377	-3201	-26	20.11	28.00	-18	429	20	20	Si	7.7

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{med}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
4	-0.24	-2.19	-0.01	-377	-3201	-26	429	0.035	0.035	20(Qp)	Si	5.8
4	-0.24	-2.19	-0.01	-377	-3201	-26	429	0.035	0.035	19(Fr)	Si	8.7

Muro : 26 - Nodi: [294-299-300-295], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	-0.17	-2.04	0.00	-342	-3243	-35	20.11	20.11	-21	617	18	18	Si	5.8
4	-0.18	-2.03	0.01	-349	-3242	-24	20.11	20.11	-21	618	18	18	Si	5.8

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	-0.17	-2.04	0.00	-342	-3243	-35	20.11	20.11	-21	617	20	20	Si	5.8
4	-0.18	-2.03	0.01	-349	-3242	-24	20.11	20.11	-21	618	20	20	Si	5.8

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{med}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
4	-0.18	-2.03	0.01	-349	-3242	-24	618	0.065	0.065	20(Qp)	Si	3.1
4	-0.18	-2.03	0.01	-349	-3242	-24	618	0.065	0.065	19(Fr)	Si	4.6

Muro : 27 - Nodi: [295-300-301-296], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	-0.13	-1.85	0.04	-318	-3299	-25	20.11	20.11	-21	666	18	18	Si	5.4
4	-0.14	-1.84	0.03	-327	-3295	-18	20.11	20.11	-21	668	18	18	Si	5.4

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	-0.13	-1.85	0.04	-318	-3299	-25	20.11	20.11	-21	666	20	20	Si	5.4
4	-0.14	-1.84	0.03	-327	-3295	-18	20.11	20.11	-21	668	20	20	Si	5.4

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
4	-0.14	-1.84	0.03	-327	-3295	-18	668	0.072	0.072	20(Qp)	Si	2.8
4	-0.14	-1.84	0.03	-327	-3295	-18	668	0.072	0.072	19(Fr)	Si	4.2

Muro : 28 - Nodi: [296-301-302-297], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	-0.10	-1.64	0.07	-313	-3356	-5	20.11	20.11	-22	721	18	18	Si	5.0
4	-0.11	-1.62	0.05	-320	-3348	-4	20.11	20.11	-22	723	18	18	Si	5.0

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	-0.10	-1.64	0.07	-313	-3356	-5	20.11	20.11	-22	721	20	20	Si	5.0
4	-0.11	-1.62	0.05	-320	-3348	-4	20.11	20.11	-22	723	20	20	Si	5.0

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
4	-0.11	-1.62	0.05	-320	-3348	-4	723	0.078	0.078	20(Qp)	Si	2.6
4	-0.11	-1.62	0.05	-320	-3348	-4	723	0.078	0.078	19(Fr)	Si	3.8

Muro : 29 - Nodi: [297-302-303-298], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	-0.07	-1.41	0.08	-334	-3394	31	20.11	20.11	-22	775	18	18	Si	4.6

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	-0.07	-1.41	0.08	-334	-3394	31	20.11	20.11	-22	775	20	20	Si	4.6

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
2	-0.07	-1.41	0.08	-334	-3394	31	775	0.085	0.085	20(Qp)	Si	2.4
2	-0.07	-1.41	0.08	-334	-3394	31	775	0.085	0.085	19(Fr)	Si	3.5

Muro : 30 - Nodi: [298-303-1253-1252], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
 ,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
1	-0.04	-1.28	0.07	-360	-3392	66	20.11	20.11	-22	798	18	18	Si	4.5

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
1	-0.04	-1.28	0.07	-360	-3392	66	20.11	20.11	-22	798	20	20	Si	4.5

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
1	-0.04	-1.28	0.07	-360	-3392	66	798	0.088	0.088	20(Qp)	Si	2.3
1	-0.04	-1.28	0.07	-360	-3392	66	798	0.088	0.088	19(Fr)	Si	3.4

Muro : 31 - Nodi: [253-254-304-299], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND,
 Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	-0.24	-2.18	-0.00	-378	-3200	-15	20.11	28.00	-18	429	18	18	Si	8.4

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	-0.24	-2.18	-0.00	-378	-3200	-15	20.11	28.00	-18	429	20	20	Si	7.7

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
2	-0.24	-2.18	-0.00	-378	-3200	-15	429	0.035	0.035	20(Qp)	Si	5.8
2	-0.24	-2.18	-0.00	-378	-3200	-15	429	0.035	0.035	19(Fr)	Si	8.7

Muro : 32 - Nodi: [299-304-305-300], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND,
 Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	-0.19	-2.02	0.00	-353	-3242	-14	20.11	20.11	-21	619	18	18	Si	5.8
4	-0.19	-2.02	0.00	-355	-3242	-5	20.11	20.11	-21	620	18	18	Si	5.8

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	-0.19	-2.02	0.00	-353	-3242	-14	20.11	20.11	-21	619	20	20	Si	5.8
4	-0.19	-2.02	0.00	-355	-3242	-5	20.11	20.11	-21	620	20	20	Si	5.8

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{med}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
4	-0.19	-2.02	0.00	-355	-3242	-5	620	0.066	0.066	20(Qp)	Si	3.0
4	-0.19	-2.02	0.00	-355	-3242	-5	620	0.066	0.066	19(Fr)	Si	4.6

Muro : 33 - Nodi : [300-305-306-301], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	-0.15	-1.83	0.02	-332	-3293	-11	20.11	20.11	-21	669	18	18	Si	5.4
4	-0.15	-1.82	0.01	-334	-3292	-4	20.11	20.11	-21	670	18	18	Si	5.4

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	-0.15	-1.83	0.02	-332	-3293	-11	20.11	20.11	-21	669	20	20	Si	5.4
4	-0.15	-1.82	0.01	-334	-3292	-4	20.11	20.11	-21	670	20	20	Si	5.4

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{med}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
4	-0.15	-1.82	0.01	-334	-3292	-4	670	0.072	0.072	20(Qp)	Si	2.8
4	-0.15	-1.82	0.01	-334	-3292	-4	670	0.072	0.072	19(Fr)	Si	4.2

Muro : 34 - Nodi : [301-306-307-302], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	-0.12	-1.61	0.03	-324	-3343	-3	20.11	20.11	-22	723	18	18	Si	5.0
4	-0.12	-1.60	0.01	-325	-3340	-1	20.11	20.11	-22	724	18	18	Si	5.0

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	-0.12	-1.61	0.03	-324	-3343	-3	20.11	20.11	-22	723	20	20	Si	5.0
4	-0.12	-1.60	0.01	-325	-3340	-1	20.11	20.11	-22	724	20	20	Si	5.0

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{med}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
4	-0.12	-1.60	0.01	-325	-3340	-1	724	0.078	0.078	20(Qp)	Si	2.5
4	-0.12	-1.60	0.01	-325	-3340	-1	724	0.078	0.078	19(Fr)	Si	3.8

Muro : 35 - Nodi : [302-307-308-303], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	-0.07	-1.37	0.04	-336	-3365	12	20.11	20.11	-22	774	18	18	Si	4.7

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	-0.07	-1.37	0.04	-336	-3365	12	20.11	20.11	-22	774	20	20	Si	4.7

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
2	-0.07	-1.37	0.04	-336	-3365	12	774	0.085	0.085	20(Qp)	Si	2.4
2	-0.07	-1.37	0.04	-336	-3365	12	774	0.085	0.085	19(Fr)	Si	3.5

Muro : 36 - Nodi: [303-308-1254-1253], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
1	-0.02	-1.24	0.03	-357	-3348	28	20.11	20.11	-22	792	18	18	Si	4.5

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
1	-0.02	-1.24	0.03	-357	-3348	28	20.11	20.11	-22	792	20	20	Si	4.5

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
1	-0.02	-1.24	0.03	-357	-3348	28	792	0.087	0.087	20(Qp)	Si	2.3
1	-0.02	-1.24	0.03	-357	-3348	28	792	0.087	0.087	19(Fr)	Si	3.4

Muro : 37 - Nodi: [254-255-309-304], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND,
Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	-0.24	-2.18	0.00	-378	-3200	15	20.11	28.00	-18	429	18	18	Si	8.4

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	-0.24	-2.18	0.00	-378	-3200	15	20.11	28.00	-18	429	20	20	Si	7.7

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
4	-0.24	-2.18	0.00	-378	-3200	15	429	0.035	0.035	20(Qp)	Si	5.8
4	-0.24	-2.18	0.00	-378	-3200	15	429	0.035	0.035	19(Fr)	Si	8.7

Muro : 38 - Nodi: [304-309-310-305], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	-0.19	-2.02	-0.00	-353	-3242	14	20.11	20.11	-21	619	18	18	Si	5.8
2	-0.19	-2.02	-0.00	-355	-3242	5	20.11	20.11	-21	620	18	18	Si	5.8

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	-0.19	-2.02	-0.00	-353	-3242	14	20.11	20.11	-21	619	20	20	Si	5.8
2	-0.19	-2.02	-0.00	-355	-3242	5	20.11	20.11	-21	620	20	20	Si	5.8

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
2	-0.19	-2.02	-0.00	-355	-3242	5	620	0.066	0.066	20(Qp)	Si	3.0
2	-0.19	-2.02	-0.00	-355	-3242	5	620	0.066	0.066	19(Fr)	Si	4.6

Muro : 39 - Nodi: [305-310-311-306], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	-0.15	-1.83	-0.02	-332	-3293	11	20.11	20.11	-21	669	18	18	Si	5.4
2	-0.15	-1.82	-0.01	-334	-3292	4	20.11	20.11	-21	670	18	18	Si	5.4

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	-0.15	-1.83	-0.02	-332	-3293	11	20.11	20.11	-21	669	20	20	Si	5.4
2	-0.15	-1.82	-0.01	-334	-3292	4	20.11	20.11	-21	670	20	20	Si	5.4

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
2	-0.15	-1.82	-0.01	-334	-3292	4	670	0.072	0.072	20(Qp)	Si	2.8
2	-0.15	-1.82	-0.01	-334	-3292	4	670	0.072	0.072	19(Fr)	Si	4.2

Muro : 40 - Nodi: [306-311-312-307], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	-0.12	-1.61	-0.03	-324	-3343	3	20.11	20.11	-22	723	18	18	Si	5.0
2	-0.12	-1.60	-0.01	-325	-3340	1	20.11	20.11	-22	724	18	18	Si	5.0

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	-0.12	-1.61	-0.03	-324	-3343	3	20.11	20.11	-22	723	20	20	Si	5.0
2	-0.12	-1.60	-0.01	-325	-3340	1	20.11	20.11	-22	724	20	20	Si	5.0

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
2	-0.12	-1.60	-0.01	-325	-3340	1	724	0.078	0.078	20(Qp)	Si	2.5
2	-0.12	-1.60	-0.01	-325	-3340	1	724	0.078	0.078	19(Fr)	Si	3.8

Muro : 41 - Nodi: [307-312-313-308], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	-0.07	-1.37	-0.04	-336	-3365	-12	20.11	20.11	-22	774	18	18	Si	4.7

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	-0.07	-1.37	-0.04	-336	-3365	-12	20.11	20.11	-22	774	20	20	Si	4.7

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
4	-0.07	-1.37	-0.04	-336	-3365	-12	774	0.085	0.085	20(Qp)	Si	2.4
4	-0.07	-1.37	-0.04	-336	-3365	-12	774	0.085	0.085	19(Fr)	Si	3.5

Muro : 42 - Nodi: [308-313-1255-1254], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
3	-0.02	-1.24	-0.03	-357	-3348	-28	20.11	20.11	-22	792	18	18	Si	4.5

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
3	-0.02	-1.24	-0.03	-357	-3348	-28	20.11	20.11	-22	792	20	20	Si	4.5

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
3	-0.02	-1.24	-0.03	-357	-3348	-28	792	0.087	0.087	20(Qp)	Si	2.3
3	-0.02	-1.24	-0.03	-357	-3348	-28	792	0.087	0.087	19(Fr)	Si	3.4

Muro : 43 - Nodi: [255-256-314-309], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: $\sigma_{ca}[\text{kg/cmq}]=184$ $\sigma_{fa}[\text{kg/cmq}]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	-0.24	-2.19	0.02	-375	-3202	38	20.11	28.00	-18	429	18	18	Si	8.4
2	-0.24	-2.19	0.01	-377	-3201	26	20.11	28.00	-18	429	18	18	Si	8.4

Combinazione QP: $\sigma_{ca}[\text{kg/cmq}]=138$ $\sigma_{fa}[\text{kg/cmq}]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	-0.24	-2.19	0.02	-375	-3202	38	20.11	28.00	-18	429	20	20	Si	7.7
2	-0.24	-2.19	0.01	-377	-3201	26	20.11	28.00	-18	429	20	20	Si	7.7

Verifica aperture fessure: $W_{amm_Freq}[\text{mm}]=0.300$ $W_{amm_Qp}[\text{mm}]=0.200$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
2	-0.24	-2.19	0.01	-377	-3201	26	429	0.035	0.035	20(Qp)	Si	5.8
2	-0.24	-2.19	0.01	-377	-3201	26	429	0.035	0.035	19(Fr)	Si	8.7

Muro : 44 - Nodi: [309-314-315-310], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: $\sigma_{ca}[\text{kg/cmq}]=184$ $\sigma_{fa}[\text{kg/cmq}]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	-0.17	-2.04	-0.00	-342	-3243	35	20.11	20.11	-21	617	18	18	Si	5.8
2	-0.18	-2.03	-0.01	-349	-3242	24	20.11	20.11	-21	618	18	18	Si	5.8

Combinazione QP: $\sigma_{ca}[\text{kg/cmq}]=138$ $\sigma_{fa}[\text{kg/cmq}]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	-0.17	-2.04	-0.00	-342	-3243	35	20.11	20.11	-21	617	20	20	Si	5.8
2	-0.18	-2.03	-0.01	-349	-3242	24	20.11	20.11	-21	618	20	20	Si	5.8

Verifica aperture fessure: $W_{amm_Freq}[\text{mm}]=0.300$ $W_{amm_Qp}[\text{mm}]=0.200$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
2	-0.18	-2.03	-0.01	-349	-3242	24	618	0.065	0.065	20(Qp)	Si	3.1
2	-0.18	-2.03	-0.01	-349	-3242	24	618	0.065	0.065	19(Fr)	Si	4.6

Muro : 45 - Nodi: [310-315-316-311], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: $\sigma_{ca}[\text{kg/cmq}]=184$ $\sigma_{fa}[\text{kg/cmq}]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	-0.13	-1.85	-0.04	-318	-3299	25	20.11	20.11	-21	666	18	18	Si	5.4
2	-0.14	-1.84	-0.03	-327	-3295	18	20.11	20.11	-21	668	18	18	Si	5.4

Combinazione QP: $\sigma_{ca}[\text{kg/cmq}]=138$ $\sigma_{fa}[\text{kg/cmq}]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	-0.13	-1.85	-0.04	-318	-3299	25	20.11	20.11	-21	666	20	20	Si	5.4

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{\max}	σ_{\max}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
2	-0.14	-1.84	-0.03	-327	-3295	18	20.11	20.11	-21	668	20	20	Si	5.4

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{med}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
2	-0.14	-1.84	-0.03	-327	-3295	18	668	0.072	0.072	20(Qp)	Si	2.8
2	-0.14	-1.84	-0.03	-327	-3295	18	668	0.072	0.072	19(Fr)	Si	4.2

Muro : 46 - Nodi: [311-316-317-312], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{\max}	σ_{\max}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	-0.10	-1.64	-0.07	-313	-3356	5	20.11	20.11	-22	721	18	18	Si	5.0
2	-0.11	-1.62	-0.05	-320	-3348	4	20.11	20.11	-22	723	18	18	Si	5.0

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{\max}	σ_{\max}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	-0.10	-1.64	-0.07	-313	-3356	5	20.11	20.11	-22	721	20	20	Si	5.0
2	-0.11	-1.62	-0.05	-320	-3348	4	20.11	20.11	-22	723	20	20	Si	5.0

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{med}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
2	-0.11	-1.62	-0.05	-320	-3348	4	723	0.078	0.078	20(Qp)	Si	2.6
2	-0.11	-1.62	-0.05	-320	-3348	4	723	0.078	0.078	19(Fr)	Si	3.8

Muro : 47 - Nodi: [312-317-318-313], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{\max}	σ_{\max}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	-0.07	-1.41	-0.08	-334	-3394	-31	20.11	20.11	-22	775	18	18	Si	4.6

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{\max}	σ_{\max}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	-0.07	-1.41	-0.08	-334	-3394	-31	20.11	20.11	-22	775	20	20	Si	4.6

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{med}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
4	-0.07	-1.41	-0.08	-334	-3394	-31	775	0.085	0.085	20(Qp)	Si	2.4
4	-0.07	-1.41	-0.08	-334	-3394	-31	775	0.085	0.085	19(Fr)	Si	3.5

Muro : 48 - Nodi: [313-318-1256-1255], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
3	-0.04	-1.28	-0.07	-360	-3392	-66	20.11	20.11	-22	798	18	18	Si	4.5

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
3	-0.04	-1.28	-0.07	-360	-3392	-66	20.11	20.11	-22	798	20	20	Si	4.5

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
3	-0.04	-1.28	-0.07	-360	-3392	-66	798	0.088	0.088	20(Qp)	Si	2.3
3	-0.04	-1.28	-0.07	-360	-3392	-66	798	0.088	0.088	19(Fr)	Si	3.4

Muro : 49 - Nodi: [256-257-319-314], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	-0.23	-2.20	0.04	-366	-3203	68	20.11	28.00	-18	427	18	18	Si	8.4
2	-0.23	-2.19	0.03	-371	-3203	51	20.11	28.00	-18	428	18	18	Si	8.4

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	-0.23	-2.20	0.04	-366	-3203	68	20.11	28.00	-18	427	20	20	Si	7.7
2	-0.23	-2.19	0.03	-371	-3203	51	20.11	28.00	-18	428	20	20	Si	7.7

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
2	-0.23	-2.19	0.03	-371	-3203	51	428	0.035	0.035	20(Qp)	Si	5.8
2	-0.23	-2.19	0.03	-371	-3203	51	428	0.035	0.035	19(Fr)	Si	8.7

Muro : 50 - Nodi: [314-319-320-315], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	-0.14	-2.07	0.00	-316	-3246	63	20.11	20.11	-21	613	18	18	Si	5.9
2	-0.16	-2.05	-0.00	-332	-3244	48	20.11	20.11	-21	615	18	18	Si	5.9

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	-0.14	-2.07	0.00	-316	-3246	63	20.11	20.11	-21	613	20	20	Si	5.9
2	-0.16	-2.05	-0.00	-332	-3244	48	20.11	20.11	-21	615	20	20	Si	5.9

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
----	----	----	-----	----	----	-----	-----------------	----	----	----	-----	----

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{med}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
2	-0.16	-2.05	-0.00	-332	-3244	48	615	0.065	0.065	20(Qp)	Si	3.1
2	-0.16	-2.05	-0.00	-332	-3244	48	615	0.065	0.065	19(Fr)	Si	4.6

Muro : 51 - Nodi: [315-320-321-316], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	-0.10	-1.89	-0.05	-285	-3314	41	20.11	20.11	-21	663	18	18	Si	5.4
2	-0.11	-1.87	-0.04	-304	-3305	33	20.11	20.11	-21	665	18	18	Si	5.4

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	-0.10	-1.89	-0.05	-285	-3314	41	20.11	20.11	-21	663	20	20	Si	5.4
2	-0.11	-1.87	-0.04	-304	-3305	33	20.11	20.11	-21	665	20	20	Si	5.4

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{med}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
2	-0.11	-1.87	-0.04	-304	-3305	33	665	0.071	0.071	20(Qp)	Si	2.8
2	-0.11	-1.87	-0.04	-304	-3305	33	665	0.071	0.071	19(Fr)	Si	4.2

Muro : 52 - Nodi: [316-321-322-317], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	-0.08	-1.70	-0.09	-286	-3382	2	20.11	20.11	-22	719	18	18	Si	5.0
2	-0.09	-1.67	-0.08	-302	-3367	4	20.11	20.11	-22	720	18	18	Si	5.0

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	-0.08	-1.70	-0.09	-286	-3382	2	20.11	20.11	-22	719	20	20	Si	5.0
2	-0.09	-1.67	-0.08	-302	-3367	4	20.11	20.11	-22	720	20	20	Si	5.0

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{med}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
2	-0.09	-1.67	-0.08	-302	-3367	4	720	0.078	0.078	20(Qp)	Si	2.6
2	-0.09	-1.67	-0.08	-302	-3367	4	720	0.078	0.078	19(Fr)	Si	3.9

Muro : 53 - Nodi: [317-322-323-318], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
4	-0.07	-1.49	-0.12	-322	-3442	-57	20.11	20.11	-22	776	18	18	Si	4.6

Combinazione QP: $\sigma_{\text{ca}}[\text{kg/cm}^2]=138$ $\sigma_{\text{fa}}[\text{kg/cm}^2]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cm ²	kg/cm ²	kg/cm ²	kg	kg	kg	cm ² /m	cm ² /m	kg/cm ²	kg/cm ²				
4	-0.07	-1.49	-0.12	-322	-3442	-57	20.11	20.11	-22	776	20	20	Si	4.6

Verifica aperture fessure: $W_{\text{amm_Freq}}[\text{mm}]=0.300$ $W_{\text{amm_Qp}}[\text{mm}]=0.200$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cm ²	kg/cm ²	kg/cm ²	kg	kg	kg	kg/cm ²	mm	mm			
2	-0.07	-1.44	-0.10	-330	-3415	-43	776	0.085	0.085	20(Qp)	Si	2.4
2	-0.07	-1.44	-0.10	-330	-3415	-43	776	0.085	0.085	19(Fr)	Si	3.5

Muro : 54 - Nodi: [318-323-1257-1256], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--, Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: $\sigma_{\text{ca}}[\text{kg/cm}^2]=184$ $\sigma_{\text{fa}}[\text{kg/cm}^2]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cm ²	kg/cm ²	kg/cm ²	kg	kg	kg	cm ² /m	cm ² /m	kg/cm ²	kg/cm ²				
3	-0.05	-1.36	-0.12	-359	-3465	-109	20.11	20.11	-22	805	18	18	Si	4.5

Combinazione QP: $\sigma_{\text{ca}}[\text{kg/cm}^2]=138$ $\sigma_{\text{fa}}[\text{kg/cm}^2]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cm ²	kg/cm ²	kg/cm ²	kg	kg	kg	cm ² /m	cm ² /m	kg/cm ²	kg/cm ²				
3	-0.05	-1.36	-0.12	-359	-3465	-109	20.11	20.11	-22	805	20	20	Si	4.5

Verifica aperture fessure: $W_{\text{amm_Freq}}[\text{mm}]=0.300$ $W_{\text{amm_Qp}}[\text{mm}]=0.200$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cm ²	kg/cm ²	kg/cm ²	kg	kg	kg	kg/cm ²	mm	mm			
3	-0.05	-1.36	-0.12	-359	-3465	-109	805	0.088	0.088	20(Qp)	Si	2.3
3	-0.05	-1.36	-0.12	-359	-3465	-109	805	0.088	0.088	19(Fr)	Si	3.4

Muro : 55 - Nodi: [257-258-324-319], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--, Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: $\sigma_{\text{ca}}[\text{kg/cm}^2]=184$ $\sigma_{\text{fa}}[\text{kg/cm}^2]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cm ²	kg/cm ²	kg/cm ²	kg	kg	kg	cm ² /m	cm ² /m	kg/cm ²	kg/cm ²				
2	-0.21	-2.22	0.06	-355	-3201	88	20.11	28.00	-18	425	18	18	Si	8.5

Combinazione QP: $\sigma_{\text{ca}}[\text{kg/cm}^2]=138$ $\sigma_{\text{fa}}[\text{kg/cm}^2]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cm ²	kg/cm ²	kg/cm ²	kg	kg	kg	cm ² /m	cm ² /m	kg/cm ²	kg/cm ²				
2	-0.21	-2.22	0.06	-355	-3201	88	20.11	28.00	-18	425	20	20	Si	7.7

Verifica aperture fessure: $W_{\text{amm_Freq}}[\text{mm}]=0.300$ $W_{\text{amm_Qp}}[\text{mm}]=0.200$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cm ²	kg/cm ²	kg/cm ²	kg	kg	kg	kg/cm ²	mm	mm			
2	-0.21	-2.22	0.06	-355	-3201	88	425	0.034	0.034	20(Qp)	Si	5.8
2	-0.21	-2.22	0.06	-355	-3201	88	425	0.034	0.034	19(Fr)	Si	8.8

Muro : 56 - Nodi: [319-324-325-320], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--, Criterio=CLS_Muri_ND,

Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	-0.10	-2.11	0.02	-260	-3257	103	20.11	20.11	-21	609	18	18	Si	5.9
2	-0.12	-2.09	0.01	-293	-3250	82	20.11	20.11	-21	610	18	18	Si	5.9

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	-0.10	-2.11	0.02	-260	-3257	103	20.11	20.11	-21	609	20	20	Si	5.9
2	-0.12	-2.09	0.01	-293	-3250	82	20.11	20.11	-21	610	20	20	Si	5.9

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
2	-0.12	-2.09	0.01	-293	-3250	82	610	0.064	0.064	20(Qp)	Si	3.1
2	-0.12	-2.09	0.01	-293	-3250	82	610	0.064	0.064	19(Fr)	Si	4.7

Muro : 57 - Nodi: [320-325-326-321], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	-0.06	-1.94	-0.05	-223	-3341	56	20.11	20.11	-22	664	18	18	Si	5.4

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	-0.06	-1.94	-0.05	-223	-3341	56	20.11	20.11	-22	664	20	20	Si	5.4

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
4	-0.06	-1.94	-0.05	-223	-3341	56	664	0.071	0.071	20(Qp)	Si	2.8
4	-0.06	-1.94	-0.05	-223	-3341	56	664	0.071	0.071	19(Fr)	Si	4.2

Muro : 58 - Nodi: [321-326-327-322], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	-0.05	-1.77	-0.10	-230	-3422	-7	20.11	20.11	-22	718	18	18	Si	5.0

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	-0.05	-1.77	-0.10	-230	-3422	-7	20.11	20.11	-22	718	20	20	Si	5.0

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{med}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
2	-0.07	-1.73	-0.10	-262	-3400	-2	718	0.077	0.077	20(Qp)	Si	2.6
2	-0.07	-1.73	-0.10	-262	-3400	-2	718	0.077	0.077	19(Fr)	Si	3.9

Muro : 59 - Nodi: [322-327-328-323], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	-0.05	-1.60	-0.14	-281	-3510	-93	20.11	20.11	-23	776	18	18	Si	4.6

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	-0.05	-1.60	-0.14	-281	-3510	-93	20.11	20.11	-23	776	20	20	Si	4.6

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{med}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
2	-0.06	-1.54	-0.14	-307	-3474	-73	776	0.085	0.085	20(Qp)	Si	2.4
2	-0.06	-1.54	-0.14	-307	-3474	-73	776	0.085	0.085	19(Fr)	Si	3.5

Muro : 60 - Nodi: [323-328-1258-1257], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
3	-0.07	-1.50	-0.15	-332	-3563	-164	20.11	20.11	-23	810	18	18	Si	4.4

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
3	-0.07	-1.50	-0.15	-332	-3563	-164	20.11	20.11	-23	810	20	20	Si	4.4

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{med}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
3	-0.07	-1.50	-0.15	-332	-3563	-164	810	0.089	0.089	20(Qp)	Si	2.3
3	-0.07	-1.50	-0.15	-332	-3563	-164	810	0.089	0.089	19(Fr)	Si	3.4

Muro : 61 - Nodi: [258-259-329-324], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	-0.17	-2.28	0.11	-307	-3187	152	20.11	28.00	-18	415	18	18	Si	8.7

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	-0.17	-2.28	0.11	-307	-3187	152	20.11	28.00	-18	415	20	20	Si	7.7

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
2	-0.17	-2.28	0.11	-307	-3187	152	415	0.033	0.033	20(Qp)	Si	6.0
2	-0.17	-2.28	0.11	-307	-3187	152	415	0.033	0.033	19(Fr)	Si	9.0

Muro : 62 - Nodi: [324-329-330-325], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	-0.04	-2.14	0.01	-154	-3287	149	20.11	20.11	-21	613	18	18	Si	5.9

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	-0.04	-2.14	0.01	-154	-3287	149	20.11	20.11	-21	613	20	20	Si	5.9

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
4	-0.04	-2.14	0.01	-154	-3287	149	613	0.065	0.065	20(Qp)	Si	3.1
4	-0.04	-2.14	0.01	-154	-3287	149	613	0.065	0.065	19(Fr)	Si	4.6

Muro : 63 - Nodi: [325-330-331-326], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	-0.02	-1.97	-0.04	-126	-3384	70	20.11	20.11	-22	672	18	18	Si	5.4

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	-0.02	-1.97	-0.04	-126	-3384	70	20.11	20.11	-22	672	20	20	Si	5.4

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
4	-0.02	-1.97	-0.04	-126	-3384	70	672	0.072	0.072	20(Qp)	Si	2.8
4	-0.02	-1.97	-0.04	-126	-3384	70	672	0.072	0.072	19(Fr)	Si	4.2

Muro : 64 - Nodi: [326-331-332-327], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: $\sigma_{ca}[\text{kg/cmq}]=184$ $\sigma_{fa}[\text{kg/cmq}]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	-0.02	-1.83	-0.08	-135	-3478	-17	20.11	20.11	-22	724	18	18	Si	5.0

Combinazione QP: $\sigma_{ca}[\text{kg/cmq}]=138$ $\sigma_{fa}[\text{kg/cmq}]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	-0.02	-1.83	-0.08	-135	-3478	-17	20.11	20.11	-22	724	20	20	Si	5.0

Verifica aperture fessure: $Wamm_Freq[\text{mm}]=0.300$ $Wamm_Qp[\text{mm}]=0.200$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
4	-0.02	-1.83	-0.08	-135	-3478	-17	724	0.078	0.078	20(Qp)	Si	2.6
4	-0.02	-1.83	-0.08	-135	-3478	-17	724	0.078	0.078	19(Fr)	Si	3.9

Muro : 65 - Nodi: [327-332-333-328], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: $\sigma_{ca}[\text{kg/cmq}]=184$ $\sigma_{fa}[\text{kg/cmq}]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	-0.02	-1.73	-0.12	-179	-3599	-132	20.11	20.11	-23	779	18	18	Si	4.6

Combinazione QP: $\sigma_{ca}[\text{kg/cmq}]=138$ $\sigma_{fa}[\text{kg/cmq}]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	-0.02	-1.73	-0.12	-179	-3599	-132	20.11	20.11	-23	779	20	20	Si	4.6

Verifica aperture fessure: $Wamm_Freq[\text{mm}]=0.300$ $Wamm_Qp[\text{mm}]=0.200$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
4	-0.02	-1.73	-0.12	-179	-3599	-132	779	0.084	0.084	20(Qp)	Si	2.4
4	-0.02	-1.73	-0.12	-179	-3599	-132	779	0.084	0.084	19(Fr)	Si	3.6

Muro : 66 - Nodi: [328-333-1259-1258], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: $\sigma_{ca}[\text{kg/cmq}]=184$ $\sigma_{fa}[\text{kg/cmq}]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
3	-0.05	-1.68	-0.15	-232	-3685	-231	20.11	20.11	-24	814	18	18	Si	4.4

Combinazione QP: $\sigma_{ca}[\text{kg/cmq}]=138$ $\sigma_{fa}[\text{kg/cmq}]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
3	-0.05	-1.68	-0.15	-232	-3685	-231	20.11	20.11	-24	814	20	20	Si	4.4

Verifica aperture fessure: $Wamm_Freq[\text{mm}]=0.300$ $Wamm_Qp[\text{mm}]=0.200$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
1	-0.06	-1.58	-0.16	-296	-3620	-197	812	0.089	0.089	20(Qp)	Si	2.3

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{med}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
1	-0.06	-1.58	-0.16	-296	-3620	-197	812	0.089	0.089	19(Fr)	Si	3.4

Muro : 67 - Nodi: [259-260-334-329], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	-0.07	-2.38	0.11	-161	-3178	253	20.11	28.00	-18	401	18	18	Si	9.0
4	-0.01	-2.34	0.03	-23	-3161	181	20.11	28.00	-18	401	18	18	Si	9.0

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	-0.07	-2.38	0.11	-161	-3178	253	20.11	28.00	-18	401	20	20	Si	7.8
4	-0.01	-2.34	0.03	-23	-3161	181	20.11	28.00	-18	401	20	20	Si	7.8

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{med}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
4	-0.01	-2.34	0.03	-23	-3161	181	401	0.032	0.032	20(Qp)	Si	6.2
4	-0.01	-2.34	0.03	-23	-3161	181	401	0.032	0.032	19(Fr)	Si	9.4

Muro : 68 - Nodi: [329-334-335-330], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	0.00	-2.10	0.00	-18	-3323	111	20.11	20.11	-21	630	18	18	Si	5.7

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	0.00	-2.10	0.00	-18	-3323	111	20.11	20.11	-21	630	20	20	Si	5.7

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{med}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
4	0.00	-2.10	0.00	-18	-3323	111	630	0.067	0.067	20(Qp)	Si	3.0
4	0.00	-2.10	0.00	-18	-3323	111	630	0.067	0.067	19(Fr)	Si	4.5

Muro : 69 - Nodi: [330-335-336-331], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	0.00	-1.95	-0.01	-15	-3421	50	20.11	20.11	-22	685	18	18	Si	5.3

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	0.00	-1.95	-0.01	-15	-3421	50	20.11	20.11	-22	685	20	20	Si	5.3

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
4	0.00	-1.95	-0.01	-15	-3421	50	685	0.073	0.073	20(Qp)	Si	2.7
4	0.00	-1.95	-0.01	-15	-3421	50	685	0.073	0.073	19(Fr)	Si	4.1

Muro : 70 - Nodi: [331-336-337-332], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	0.00	-1.86	-0.02	-17	-3524	-12	20.11	20.11	-23	732	18	18	Si	4.9

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	0.00	-1.86	-0.02	-17	-3524	-12	20.11	20.11	-23	732	20	20	Si	4.9

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
4	0.00	-1.86	-0.02	-17	-3524	-12	732	0.079	0.079	20(Qp)	Si	2.5
4	0.00	-1.86	-0.02	-17	-3524	-12	732	0.079	0.079	19(Fr)	Si	3.8

Muro : 71 - Nodi: [332-337-338-333], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	-0.00	-1.82	-0.03	-26	-3668	-93	20.11	20.11	-24	784	18	18	Si	4.6

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	-0.00	-1.82	-0.03	-26	-3668	-93	20.11	20.11	-24	784	20	20	Si	4.6

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
4	-0.00	-1.82	-0.03	-26	-3668	-93	784	0.085	0.085	20(Qp)	Si	2.4
4	-0.00	-1.82	-0.03	-26	-3668	-93	784	0.085	0.085	19(Fr)	Si	3.5

Muro : 72 - Nodi: [333-338-1260-1259], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
3	-0.01	-1.82	-0.04	-23	-3797	-159	20.11	20.11	-25	823	18	18	Si	4.4

Combinazione QP: $\sigma_{\text{ca}}[\text{kg/cmq}]=138$ $\sigma_{\text{fa}}[\text{kg/cmq}]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
3	-0.01	-1.82	-0.04	-23	-3797	-159	20.11	20.11	-25	823	20	20	Si	4.4

Verifica aperture fessure: $W_{\text{amm_Freq}}[\text{mm}]=0.300$ $W_{\text{amm_Qp}}[\text{mm}]=0.200$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
3	-0.01	-1.82	-0.04	-23	-3797	-159	823	0.089	0.089	20(Qp)	Si	2.2
3	-0.01	-1.82	-0.04	-23	-3797	-159	823	0.089	0.089	19(Fr)	Si	3.4

Muro : 73 - Nodi: [14-15-339-340], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: $\sigma_{\text{ca}}[\text{kg/cmq}]=184$ $\sigma_{\text{fa}}[\text{kg/cmq}]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	-0.07	-2.38	-0.11	161	3177	253	20.11	28.00	-18	401	18	18	Si	9.0
2	-0.01	-2.34	-0.03	23	3159	181	20.11	28.00	-18	401	18	18	Si	9.0

Combinazione QP: $\sigma_{\text{ca}}[\text{kg/cmq}]=138$ $\sigma_{\text{fa}}[\text{kg/cmq}]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	-0.07	-2.38	-0.11	161	3177	253	20.11	28.00	-18	401	20	20	Si	7.8
2	-0.01	-2.34	-0.03	23	3159	181	20.11	28.00	-18	401	20	20	Si	7.8

Verifica aperture fessure: $W_{\text{amm_Freq}}[\text{mm}]=0.300$ $W_{\text{amm_Qp}}[\text{mm}]=0.200$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
2	-0.01	-2.34	-0.03	23	3159	181	401	0.032	0.032	20(Qp)	Si	6.2
2	-0.01	-2.34	-0.03	23	3159	181	401	0.032	0.032	19(Fr)	Si	9.4

Muro : 74 - Nodi: [340-339-341-342], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: $\sigma_{\text{ca}}[\text{kg/cmq}]=184$ $\sigma_{\text{fa}}[\text{kg/cmq}]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	0.00	-2.10	-0.00	18	3323	111	20.11	20.11	-21	630	18	18	Si	5.7

Combinazione QP: $\sigma_{\text{ca}}[\text{kg/cmq}]=138$ $\sigma_{\text{fa}}[\text{kg/cmq}]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	0.00	-2.10	-0.00	18	3323	111	20.11	20.11	-21	630	20	20	Si	5.7

Verifica aperture fessure: $W_{\text{amm_Freq}}[\text{mm}]=0.300$ $W_{\text{amm_Qp}}[\text{mm}]=0.200$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
2	0.00	-2.10	-0.00	18	3323	111	630	0.067	0.067	20(Qp)	Si	3.0

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{med}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
2	0.00	-2.10	-0.00	18	3323	111	630	0.067	0.067	19(Fr)	Si	4.5

Muro : 75 - Nodi: [342-341-343-344], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	0.00	-1.95	0.01	15	3421	50	20.11	20.11	-22	685	18	18	Si	5.3

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	0.00	-1.95	0.01	15	3421	50	20.11	20.11	-22	685	20	20	Si	5.3

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{med}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
2	0.00	-1.95	0.01	15	3421	50	685	0.073	0.073	20(Qp)	Si	2.7
2	0.00	-1.95	0.01	15	3421	50	685	0.073	0.073	19(Fr)	Si	4.1

Muro : 76 - Nodi: [344-343-345-346], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	0.00	-1.86	0.02	17	3524	-12	20.11	20.11	-23	732	18	18	Si	4.9

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	0.00	-1.86	0.02	17	3524	-12	20.11	20.11	-23	732	20	20	Si	4.9

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{med}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
2	0.00	-1.86	0.02	17	3524	-12	732	0.079	0.079	20(Qp)	Si	2.5
2	0.00	-1.86	0.02	17	3524	-12	732	0.079	0.079	19(Fr)	Si	3.8

Muro : 77 - Nodi: [346-345-347-348], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	-0.00	-1.82	0.03	26	3668	-93	20.11	20.11	-24	784	18	18	Si	4.6

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
							m	m						
2	-0.00	-1.82	0.03	26	3668	-93	20.11	20.11	-24	784	20	20	Si	4.6

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
2	-0.00	-1.82	0.03	26	3668	-93	784	0.085	0.085	20(Qp)	Si	2.4
2	-0.00	-1.82	0.03	26	3668	-93	784	0.085	0.085	19(Fr)	Si	3.5

Muro : 78 - Nodi: [348-347-1015-1014], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
1	-0.01	-1.82	0.04	23	3798	-159	20.11	20.11	-25	823	18	18	Si	4.4

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
1	-0.01	-1.82	0.04	23	3798	-159	20.11	20.11	-25	823	20	20	Si	4.4

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
1	-0.01	-1.82	0.04	23	3798	-159	823	0.089	0.089	20(Qp)	Si	2.2
1	-0.01	-1.82	0.04	23	3798	-159	823	0.089	0.089	19(Fr)	Si	3.4

Muro : 79 - Nodi: [15-16-349-339], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=---,Criterio=CLS_Muri_ND,
Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	-0.17	-2.28	-0.11	307	3187	151	20.11	28.00	-18	414	18	18	Si	8.7

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	-0.17	-2.28	-0.11	307	3187	151	20.11	28.00	-18	414	20	20	Si	7.7

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
4	-0.17	-2.28	-0.11	307	3187	151	414	0.033	0.033	20(Qp)	Si	6.0
4	-0.17	-2.28	-0.11	307	3187	151	414	0.033	0.033	19(Fr)	Si	9.0

Muro : 80 - Nodi: [339-349-350-341], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=---,Criterio=CLS_Muri_ND,
Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
----	----	----	-----	----	----	-----	-----	-----	------------------------	------------------------	-----	-----	-----	----

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	-0.04	-2.14	-0.01	154	3287	149	20.11	20.11	-21	613	18	18	Si	5.9

Combinazione QP: $\sigma_{\text{ca}}[\text{kg/cmq}]=138$ $\sigma_{\text{fa}}[\text{kg/cmq}]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	-0.04	-2.14	-0.01	154	3287	149	20.11	20.11	-21	613	20	20	Si	5.9

Verifica aperture fessure: $W_{\text{amm_Freq}}[\text{mm}]=0.300$ $W_{\text{amm_Qp}}[\text{mm}]=0.200$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
2	-0.04	-2.14	-0.01	154	3287	149	613	0.065	0.065	20(Qp)	Si	3.1
2	-0.04	-2.14	-0.01	154	3287	149	613	0.065	0.065	19(Fr)	Si	4.6

Muro : 81 - Nodi: [341-350-351-343], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: $\sigma_{\text{ca}}[\text{kg/cmq}]=184$ $\sigma_{\text{fa}}[\text{kg/cmq}]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	-0.02	-1.97	0.04	126	3384	70	20.11	20.11	-22	672	18	18	Si	5.4

Combinazione QP: $\sigma_{\text{ca}}[\text{kg/cmq}]=138$ $\sigma_{\text{fa}}[\text{kg/cmq}]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	-0.02	-1.97	0.04	126	3384	70	20.11	20.11	-22	672	20	20	Si	5.4

Verifica aperture fessure: $W_{\text{amm_Freq}}[\text{mm}]=0.300$ $W_{\text{amm_Qp}}[\text{mm}]=0.200$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
2	-0.02	-1.97	0.04	126	3384	70	672	0.072	0.072	20(Qp)	Si	2.8
2	-0.02	-1.97	0.04	126	3384	70	672	0.072	0.072	19(Fr)	Si	4.2

Muro : 82 - Nodi: [343-351-352-345], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: $\sigma_{\text{ca}}[\text{kg/cmq}]=184$ $\sigma_{\text{fa}}[\text{kg/cmq}]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	-0.02	-1.83	0.08	135	3478	-17	20.11	20.11	-22	724	18	18	Si	5.0

Combinazione QP: $\sigma_{\text{ca}}[\text{kg/cmq}]=138$ $\sigma_{\text{fa}}[\text{kg/cmq}]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	-0.02	-1.83	0.08	135	3478	-17	20.11	20.11	-22	724	20	20	Si	5.0

Verifica aperture fessure: $W_{\text{amm_Freq}}[\text{mm}]=0.300$ $W_{\text{amm_Qp}}[\text{mm}]=0.200$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
2	-0.02	-1.83	0.08	135	3478	-17	724	0.078	0.078	20(Qp)	Si	2.6
2	-0.02	-1.83	0.08	135	3478	-17	724	0.078	0.078	19(Fr)	Si	3.9

Muro : 83 - Nodi: [345-352-353-347], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	-0.02	-1.73	0.12	179	3599	-132	20.11	20.11	-23	779	18	18	Si	4.6

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	-0.02	-1.73	0.12	179	3599	-132	20.11	20.11	-23	779	20	20	Si	4.6

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
2	-0.02	-1.73	0.12	179	3599	-132	779	0.084	0.084	20(Qp)	Si	2.4
2	-0.02	-1.73	0.12	179	3599	-132	779	0.084	0.084	19(Fr)	Si	3.6

Muro : 84 - Nodi: [347-353-1016-1015], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
1	-0.05	-1.68	0.15	232	3685	-231	20.11	20.11	-24	814	18	18	Si	4.4

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
1	-0.05	-1.68	0.15	232	3685	-231	20.11	20.11	-24	814	20	20	Si	4.4

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
3	-0.06	-1.58	0.16	296	3620	-197	812	0.089	0.089	20(Qp)	Si	2.3
3	-0.06	-1.58	0.16	296	3620	-197	812	0.089	0.089	19(Fr)	Si	3.4

Muro : 85 - Nodi: [16-17-354-349], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	-0.21	-2.22	-0.06	356	3202	88	20.11	28.00	-18	425	18	18	Si	8.5

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	-0.21	-2.22	-0.06	356	3202	88	20.11	28.00	-18	425	20	20	Si	7.7

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{med}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
4	-0.21	-2.22	-0.06	356	3202	88	425	0.034	0.034	20(Qp)	Si	5.8
4	-0.21	-2.22	-0.06	356	3202	88	425	0.034	0.034	19(Fr)	Si	8.8

Muro : 86 - Nodi: [349-354-355-350], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	-0.10	-2.11	-0.02	260	3257	103	20.11	20.11	-21	609	18	18	Si	5.9
4	-0.12	-2.09	-0.01	293	3250	82	20.11	20.11	-21	610	18	18	Si	5.9

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	-0.10	-2.11	-0.02	260	3257	103	20.11	20.11	-21	609	20	20	Si	5.9
4	-0.12	-2.09	-0.01	293	3250	82	20.11	20.11	-21	610	20	20	Si	5.9

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{med}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
4	-0.12	-2.09	-0.01	293	3250	82	610	0.064	0.064	20(Qp)	Si	3.1
4	-0.12	-2.09	-0.01	293	3250	82	610	0.064	0.064	19(Fr)	Si	4.7

Muro : 87 - Nodi: [350-355-356-351], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	-0.06	-1.94	0.05	223	3341	56	20.11	20.11	-22	664	18	18	Si	5.4

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	-0.06	-1.94	0.05	223	3341	56	20.11	20.11	-22	664	20	20	Si	5.4

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{med}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
2	-0.06	-1.94	0.05	223	3341	56	664	0.071	0.071	20(Qp)	Si	2.8
2	-0.06	-1.94	0.05	223	3341	56	664	0.071	0.071	19(Fr)	Si	4.2

Muro : 88 - Nodi: [351-356-357-352], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/	cmq/	kg/cmq	kg/cmq				

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
							m	m						
2	-0.05	-1.77	0.10	230	3422	-7	20.11	20.11	-22	718	18	18	Si	5.0

Combinazione QP: $\sigma_{\text{ca}}[\text{kg/cmq}]=138$ $\sigma_{\text{fa}}[\text{kg/cmq}]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	-0.05	-1.77	0.10	230	3422	-7	20.11	20.11	-22	718	20	20	Si	5.0

Verifica aperture fessure: $W_{\text{amm_Freq}}[\text{mm}]=0.300$ $W_{\text{amm_Qp}}[\text{mm}]=0.200$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
4	-0.07	-1.73	0.10	262	3400	-2	718	0.077	0.077	20(Qp)	Si	2.6
4	-0.07	-1.73	0.10	262	3400	-2	718	0.077	0.077	19(Fr)	Si	3.9

Muro : 89 - Nodi : [352-357-358-353], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: $\sigma_{\text{ca}}[\text{kg/cmq}]=184$ $\sigma_{\text{fa}}[\text{kg/cmq}]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	-0.05	-1.60	0.14	281	3510	-93	20.11	20.11	-23	776	18	18	Si	4.6

Combinazione QP: $\sigma_{\text{ca}}[\text{kg/cmq}]=138$ $\sigma_{\text{fa}}[\text{kg/cmq}]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	-0.05	-1.60	0.14	281	3510	-93	20.11	20.11	-23	776	20	20	Si	4.6

Verifica aperture fessure: $W_{\text{amm_Freq}}[\text{mm}]=0.300$ $W_{\text{amm_Qp}}[\text{mm}]=0.200$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
4	-0.06	-1.54	0.14	307	3474	-73	776	0.085	0.085	20(Qp)	Si	2.4
4	-0.06	-1.54	0.14	307	3474	-73	776	0.085	0.085	19(Fr)	Si	3.5

Muro : 90 - Nodi : [353-358-1017-1016], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: $\sigma_{\text{ca}}[\text{kg/cmq}]=184$ $\sigma_{\text{fa}}[\text{kg/cmq}]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
1	-0.07	-1.50	0.15	332	3563	-163	20.11	20.11	-23	810	18	18	Si	4.4

Combinazione QP: $\sigma_{\text{ca}}[\text{kg/cmq}]=138$ $\sigma_{\text{fa}}[\text{kg/cmq}]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
1	-0.07	-1.50	0.15	332	3563	-163	20.11	20.11	-23	810	20	20	Si	4.4

Verifica aperture fessure: $W_{\text{amm_Freq}}[\text{mm}]=0.300$ $W_{\text{amm_Qp}}[\text{mm}]=0.200$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
1	-0.07	-1.50	0.15	332	3563	-163	810	0.089	0.089	20(Qp)	Si	2.3
1	-0.07	-1.50	0.15	332	3563	-163	810	0.089	0.089	19(Fr)	Si	3.4

Muro : 91 - Nodi: [17-18-359-354], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	-0.23	-2.19	-0.03	372	3204	51	20.11	28.00	-18	428	18	18	Si	8.4

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	-0.23	-2.19	-0.03	372	3204	51	20.11	28.00	-18	428	20	20	Si	7.7

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
4	-0.23	-2.19	-0.03	372	3204	51	428	0.035	0.035	20(Qp)	Si	5.8
4	-0.23	-2.19	-0.03	372	3204	51	428	0.035	0.035	19(Fr)	Si	8.7

Muro : 92 - Nodi: [354-359-360-355], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	-0.14	-2.07	-0.00	316	3246	63	20.11	20.11	-21	613	18	18	Si	5.9
4	-0.16	-2.05	0.00	332	3244	48	20.11	20.11	-21	615	18	18	Si	5.9

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	-0.14	-2.07	-0.00	316	3246	63	20.11	20.11	-21	613	20	20	Si	5.9
4	-0.16	-2.05	0.00	332	3244	48	20.11	20.11	-21	615	20	20	Si	5.9

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
4	-0.16	-2.05	0.00	332	3244	48	615	0.065	0.065	20(Qp)	Si	3.1
4	-0.16	-2.05	0.00	332	3244	48	615	0.065	0.065	19(Fr)	Si	4.6

Muro : 93 - Nodi: [355-360-361-356], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	-0.10	-1.89	0.05	285	3314	41	20.11	20.11	-21	663	18	18	Si	5.4
4	-0.11	-1.87	0.04	305	3305	33	20.11	20.11	-21	665	18	18	Si	5.4

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{\max}	σ_{\min}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
2	-0.10	-1.89	0.05	285	3314	41	20.11	20.11	-21	663	20	20	Si	5.4
4	-0.11	-1.87	0.04	305	3305	33	20.11	20.11	-21	665	20	20	Si	5.4

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{med}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
4	-0.11	-1.87	0.04	305	3305	33	665	0.071	0.071	20(Qp)	Si	2.8
4	-0.11	-1.87	0.04	305	3305	33	665	0.071	0.071	19(Fr)	Si	4.2

Muro : 94 - Nodi: [356-361-362-357], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{\max}	σ_{\min}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	-0.08	-1.70	0.09	286	3382	2	20.11	20.11	-22	719	18	18	Si	5.0
4	-0.09	-1.67	0.08	302	3367	4	20.11	20.11	-22	720	18	18	Si	5.0

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{\max}	σ_{\min}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	-0.08	-1.70	0.09	286	3382	2	20.11	20.11	-22	719	20	20	Si	5.0
4	-0.09	-1.67	0.08	302	3367	4	20.11	20.11	-22	720	20	20	Si	5.0

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{med}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
4	-0.09	-1.67	0.08	302	3367	4	720	0.078	0.078	20(Qp)	Si	2.6
4	-0.09	-1.67	0.08	302	3367	4	720	0.078	0.078	19(Fr)	Si	3.9

Muro : 95 - Nodi: [357-362-363-358], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{\max}	σ_{\min}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	-0.07	-1.49	0.12	322	3442	-56	20.11	20.11	-22	776	18	18	Si	4.6

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{\max}	σ_{\min}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	-0.07	-1.49	0.12	322	3442	-56	20.11	20.11	-22	776	20	20	Si	4.6

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{med}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
4	-0.07	-1.44	0.10	330	3415	-42	776	0.085	0.085	20(Qp)	Si	2.4
4	-0.07	-1.44	0.10	330	3415	-42	776	0.085	0.085	19(Fr)	Si	3.5

Muro : 96 - Nodi: [358-363-1018-1017], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: $\sigma_{ca}[\text{kg/cm}^2]=184$ $\sigma_{fa}[\text{kg/cm}^2]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cm ²	kg/cm ²	kg/cm ²	kg	kg	kg	cm ² /m	cm ² /m	kg/cm ²	kg/cm ²				
1	-0.05	-1.36	0.12	359	3465	-109	20.11	20.11	-22	805	18	18	Si	4.5

Combinazione QP: $\sigma_{ca}[\text{kg/cm}^2]=138$ $\sigma_{fa}[\text{kg/cm}^2]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cm ²	kg/cm ²	kg/cm ²	kg	kg	kg	cm ² /m	cm ² /m	kg/cm ²	kg/cm ²				
1	-0.05	-1.36	0.12	359	3465	-109	20.11	20.11	-22	805	20	20	Si	4.5

Verifica aperture fessure: $W_{amm_Freq}[\text{mm}]=0.300$ $W_{amm_Qp}[\text{mm}]=0.200$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cm ²	kg/cm ²	kg/cm ²	kg	kg	kg	kg/cm ²	mm	mm			
1	-0.05	-1.36	0.12	359	3465	-109	805	0.088	0.088	20(Qp)	Si	2.3
1	-0.05	-1.36	0.12	359	3465	-109	805	0.088	0.088	19(Fr)	Si	3.4

Muro : 97 - Nodi: [18-19-364-359], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: $\sigma_{ca}[\text{kg/cm}^2]=184$ $\sigma_{fa}[\text{kg/cm}^2]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cm ²	kg/cm ²	kg/cm ²	kg	kg	kg	cm ² /m	cm ² /m	kg/cm ²	kg/cm ²				
2	-0.24	-2.19	-0.02	375	3203	38	20.11	28.00	-18	429	18	18	Si	8.4
4	-0.24	-2.19	-0.01	377	3201	26	20.11	28.00	-18	429	18	18	Si	8.4

Combinazione QP: $\sigma_{ca}[\text{kg/cm}^2]=138$ $\sigma_{fa}[\text{kg/cm}^2]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cm ²	kg/cm ²	kg/cm ²	kg	kg	kg	cm ² /m	cm ² /m	kg/cm ²	kg/cm ²				
2	-0.24	-2.19	-0.02	375	3203	38	20.11	28.00	-18	429	20	20	Si	7.7
4	-0.24	-2.19	-0.01	377	3201	26	20.11	28.00	-18	429	20	20	Si	7.7

Verifica aperture fessure: $W_{amm_Freq}[\text{mm}]=0.300$ $W_{amm_Qp}[\text{mm}]=0.200$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cm ²	kg/cm ²	kg/cm ²	kg	kg	kg	kg/cm ²	mm	mm			
4	-0.24	-2.19	-0.01	377	3201	26	429	0.035	0.035	20(Qp)	Si	5.8
4	-0.24	-2.19	-0.01	377	3201	26	429	0.035	0.035	19(Fr)	Si	8.7

Muro : 98 - Nodi: [359-364-365-360], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: $\sigma_{ca}[\text{kg/cm}^2]=184$ $\sigma_{fa}[\text{kg/cm}^2]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cm ²	kg/cm ²	kg/cm ²	kg	kg	kg	cm ² /m	cm ² /m	kg/cm ²	kg/cm ²				
2	-0.17	-2.04	0.00	343	3243	35	20.11	20.11	-21	617	18	18	Si	5.8
4	-0.18	-2.03	0.00	349	3242	24	20.11	20.11	-21	619	18	18	Si	5.8

Combinazione QP: $\sigma_{ca}[\text{kg/cm}^2]=138$ $\sigma_{fa}[\text{kg/cm}^2]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cm ²	kg/cm ²	kg/cm ²	kg	kg	kg	cm ² /m	cm ² /m	kg/cm ²	kg/cm ²				
2	-0.17	-2.04	0.00	343	3243	35	20.11	20.11	-21	617	20	20	Si	5.8
4	-0.18	-2.03	0.00	349	3242	24	20.11	20.11	-21	619	20	20	Si	5.8

Verifica aperture fessure: $W_{amm_Freq}[\text{mm}]=0.300$ $W_{amm_Qp}[\text{mm}]=0.200$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{med}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
4	-0.18	-2.03	0.00	349	3242	24	619	0.065	0.065	20(Qp)	Si	3.1
4	-0.18	-2.03	0.00	349	3242	24	619	0.065	0.065	19(Fr)	Si	4.6

Muro : 99 - Nodi: [360-365-366-361], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	-0.13	-1.85	0.04	318	3299	25	20.11	20.11	-21	666	18	18	Si	5.4
4	-0.14	-1.84	0.03	327	3295	18	20.11	20.11	-21	668	18	18	Si	5.4

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	-0.13	-1.85	0.04	318	3299	25	20.11	20.11	-21	666	20	20	Si	5.4
4	-0.14	-1.84	0.03	327	3295	18	20.11	20.11	-21	668	20	20	Si	5.4

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{med}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
4	-0.14	-1.84	0.03	327	3295	18	668	0.072	0.072	20(Qp)	Si	2.8
4	-0.14	-1.84	0.03	327	3295	18	668	0.072	0.072	19(Fr)	Si	4.2

Muro : 100 - Nodi: [361-366-367-362], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	-0.10	-1.64	0.07	313	3356	5	20.11	20.11	-22	721	18	18	Si	5.0
4	-0.11	-1.62	0.05	320	3348	4	20.11	20.11	-22	723	18	18	Si	5.0

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	-0.10	-1.64	0.07	313	3356	5	20.11	20.11	-22	721	20	20	Si	5.0
4	-0.11	-1.62	0.05	320	3348	4	20.11	20.11	-22	723	20	20	Si	5.0

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{med}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
4	-0.11	-1.62	0.05	320	3348	4	723	0.078	0.078	20(Qp)	Si	2.6
4	-0.11	-1.62	0.05	320	3348	4	723	0.078	0.078	19(Fr)	Si	3.8

Muro : 101 - Nodi: [362-367-368-363], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
2	-0.07	-1.41	0.08	334	3393	-31	20.11	20.11	-22	775	18	18	Si	4.6

Combinazione QP: $\sigma_{\text{ca}}[\text{kg/cm}^2]=138$ $\sigma_{\text{fa}}[\text{kg/cm}^2]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cm ²	kg/cm ²	kg/cm ²	kg	kg	kg	cm ² /m	cm ² /m	kg/cm ²	kg/cm ²				
2	-0.07	-1.41	0.08	334	3393	-31	20.11	20.11	-22	775	20	20	Si	4.6

Verifica aperture fessure: $W_{\text{amm_Freq}}[\text{mm}]=0.300$ $W_{\text{amm_Qp}}[\text{mm}]=0.200$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cm ²	kg/cm ²	kg/cm ²	kg	kg	kg	kg/cm ²	mm	mm			
2	-0.07	-1.41	0.08	334	3393	-31	775	0.085	0.085	20(Qp)	Si	2.4
2	-0.07	-1.41	0.08	334	3393	-31	775	0.085	0.085	19(Fr)	Si	3.5

Muro : 102 - Nodi: [363-368-1019-1018], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--, Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: $\sigma_{\text{ca}}[\text{kg/cm}^2]=184$ $\sigma_{\text{fa}}[\text{kg/cm}^2]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cm ²	kg/cm ²	kg/cm ²	kg	kg	kg	cm ² /m	cm ² /m	kg/cm ²	kg/cm ²				
1	-0.04	-1.28	0.07	360	3391	-66	20.11	20.11	-22	798	18	18	Si	4.5

Combinazione QP: $\sigma_{\text{ca}}[\text{kg/cm}^2]=138$ $\sigma_{\text{fa}}[\text{kg/cm}^2]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cm ²	kg/cm ²	kg/cm ²	kg	kg	kg	cm ² /m	cm ² /m	kg/cm ²	kg/cm ²				
1	-0.04	-1.28	0.07	360	3391	-66	20.11	20.11	-22	798	20	20	Si	4.5

Verifica aperture fessure: $W_{\text{amm_Freq}}[\text{mm}]=0.300$ $W_{\text{amm_Qp}}[\text{mm}]=0.200$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cm ²	kg/cm ²	kg/cm ²	kg	kg	kg	kg/cm ²	mm	mm			
1	-0.04	-1.28	0.07	360	3391	-66	798	0.088	0.088	20(Qp)	Si	2.3
1	-0.04	-1.28	0.07	360	3391	-66	798	0.088	0.088	19(Fr)	Si	3.4

Muro : 103 - Nodi: [19-20-369-364], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--, Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: $\sigma_{\text{ca}}[\text{kg/cm}^2]=184$ $\sigma_{\text{fa}}[\text{kg/cm}^2]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cm ²	kg/cm ²	kg/cm ²	kg	kg	kg	cm ² /m	cm ² /m	kg/cm ²	kg/cm ²				
2	-0.24	-2.18	-0.00	378	3200	15	20.11	28.00	-18	429	18	18	Si	8.4

Combinazione QP: $\sigma_{\text{ca}}[\text{kg/cm}^2]=138$ $\sigma_{\text{fa}}[\text{kg/cm}^2]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cm ²	kg/cm ²	kg/cm ²	kg	kg	kg	cm ² /m	cm ² /m	kg/cm ²	kg/cm ²				
2	-0.24	-2.18	-0.00	378	3200	15	20.11	28.00	-18	429	20	20	Si	7.7

Verifica aperture fessure: $W_{\text{amm_Freq}}[\text{mm}]=0.300$ $W_{\text{amm_Qp}}[\text{mm}]=0.200$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cm ²	kg/cm ²	kg/cm ²	kg	kg	kg	kg/cm ²	mm	mm			
2	-0.24	-2.18	-0.00	378	3200	15	429	0.035	0.035	20(Qp)	Si	5.8
2	-0.24	-2.18	-0.00	378	3200	15	429	0.035	0.035	19(Fr)	Si	8.7

Muro : 104 - Nodi: [364-369-370-365], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--

,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	-0.19	-2.02	0.00	353	3242	14	20.11	20.11	-21	620	18	18	Si	5.8
4	-0.19	-2.02	0.00	355	3242	5	20.11	20.11	-21	620	18	18	Si	5.8

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	-0.19	-2.02	0.00	353	3242	14	20.11	20.11	-21	620	20	20	Si	5.8
4	-0.19	-2.02	0.00	355	3242	5	20.11	20.11	-21	620	20	20	Si	5.8

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
4	-0.19	-2.02	0.00	355	3242	5	620	0.066	0.066	20(Qp)	Si	3.0
4	-0.19	-2.02	0.00	355	3242	5	620	0.066	0.066	19(Fr)	Si	4.6

Muro : 105 - Nodi: [365-370-371-366], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--

,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	-0.15	-1.83	0.02	332	3293	11	20.11	20.11	-21	669	18	18	Si	5.4
4	-0.15	-1.82	0.01	335	3292	4	20.11	20.11	-21	670	18	18	Si	5.4

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	-0.15	-1.83	0.02	332	3293	11	20.11	20.11	-21	669	20	20	Si	5.4
4	-0.15	-1.82	0.01	335	3292	4	20.11	20.11	-21	670	20	20	Si	5.4

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
4	-0.15	-1.82	0.01	335	3292	4	670	0.072	0.072	20(Qp)	Si	2.8
4	-0.15	-1.82	0.01	335	3292	4	670	0.072	0.072	19(Fr)	Si	4.2

Muro : 106 - Nodi: [366-371-372-367], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--

,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	-0.12	-1.61	0.03	324	3343	3	20.11	20.11	-22	723	18	18	Si	5.0
4	-0.12	-1.60	0.01	325	3340	1	20.11	20.11	-22	724	18	18	Si	5.0

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
							m	m						
2	-0.12	-1.61	0.03	324	3343	3	20.11	20.11	-22	723	20	20	Si	5.0
4	-0.12	-1.60	0.01	325	3340	1	20.11	20.11	-22	724	20	20	Si	5.0

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
4	-0.12	-1.60	0.01	325	3340	1	724	0.078	0.078	20(Qp)	Si	2.5
4	-0.12	-1.60	0.01	325	3340	1	724	0.078	0.078	19(Fr)	Si	3.8

Muro : 107 - Nodi: [367-372-373-368], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	-0.07	-1.37	0.04	336	3365	-12	20.11	20.11	-22	774	18	18	Si	4.7

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	-0.07	-1.37	0.04	336	3365	-12	20.11	20.11	-22	774	20	20	Si	4.7

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
2	-0.07	-1.37	0.04	336	3365	-12	774	0.085	0.085	20(Qp)	Si	2.4
2	-0.07	-1.37	0.04	336	3365	-12	774	0.085	0.085	19(Fr)	Si	3.5

Muro : 108 - Nodi: [368-373-1020-1019], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
1	-0.02	-1.24	0.03	357	3348	-28	20.11	20.11	-22	792	18	18	Si	4.5

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
1	-0.02	-1.24	0.03	357	3348	-28	20.11	20.11	-22	792	20	20	Si	4.5

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
1	-0.02	-1.24	0.03	357	3348	-28	792	0.087	0.087	20(Qp)	Si	2.3
1	-0.02	-1.24	0.03	357	3348	-28	792	0.087	0.087	19(Fr)	Si	3.4

Muro : 109 - Nodi: [20-21-374-369], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND,
Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	-0.24	-2.18	0.00	378	3200	-15	20.11	28.00	-18	429	18	18	Si	8.4

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	-0.24	-2.18	0.00	378	3200	-15	20.11	28.00	-18	429	20	20	Si	7.7

Verifica aperture fessure: $Wamm_Freq$ [mm]=0.300 $Wamm_Qp$ [mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
4	-0.24	-2.18	0.00	378	3200	-15	429	0.035	0.035	20(Qp)	Si	5.8
4	-0.24	-2.18	0.00	378	3200	-15	429	0.035	0.035	19(Fr)	Si	8.7

Muro : 110 - Nodi: [369-374-375-370], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	-0.19	-2.02	-0.00	353	3242	-14	20.11	20.11	-21	620	18	18	Si	5.8
2	-0.19	-2.02	-0.00	355	3242	-5	20.11	20.11	-21	620	18	18	Si	5.8

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	-0.19	-2.02	-0.00	353	3242	-14	20.11	20.11	-21	620	20	20	Si	5.8
2	-0.19	-2.02	-0.00	355	3242	-5	20.11	20.11	-21	620	20	20	Si	5.8

Verifica aperture fessure: $Wamm_Freq$ [mm]=0.300 $Wamm_Qp$ [mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
2	-0.19	-2.02	-0.00	355	3242	-5	620	0.066	0.066	20(Qp)	Si	3.0
2	-0.19	-2.02	-0.00	355	3242	-5	620	0.066	0.066	19(Fr)	Si	4.6

Muro : 111 - Nodi: [370-375-376-371], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	-0.15	-1.83	-0.02	332	3293	-11	20.11	20.11	-21	669	18	18	Si	5.4
2	-0.15	-1.82	-0.01	335	3292	-4	20.11	20.11	-21	670	18	18	Si	5.4

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	-0.15	-1.83	-0.02	332	3293	-11	20.11	20.11	-21	669	20	20	Si	5.4
2	-0.15	-1.82	-0.01	335	3292	-4	20.11	20.11	-21	670	20	20	Si	5.4

Verifica aperture fessure: $Wamm_Freq$ [mm]=0.300 $Wamm_Qp$ [mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
----	----	----	-----	----	----	-----	-----------------	----	----	----	-----	----

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{med}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
2	-0.15	-1.82	-0.01	335	3292	-4	670	0.072	0.072	20(Qp)	Si	2.8
2	-0.15	-1.82	-0.01	335	3292	-4	670	0.072	0.072	19(Fr)	Si	4.2

Muro : 112 - Nodi: [371-376-377-372], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
 ,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
 Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	-0.12	-1.61	-0.03	324	3343	-3	20.11	20.11	-22	723	18	18	Si	5.0
2	-0.12	-1.60	-0.01	325	3340	-1	20.11	20.11	-22	724	18	18	Si	5.0

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	-0.12	-1.61	-0.03	324	3343	-3	20.11	20.11	-22	723	20	20	Si	5.0
2	-0.12	-1.60	-0.01	325	3340	-1	20.11	20.11	-22	724	20	20	Si	5.0

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{med}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
2	-0.12	-1.60	-0.01	325	3340	-1	724	0.078	0.078	20(Qp)	Si	2.5
2	-0.12	-1.60	-0.01	325	3340	-1	724	0.078	0.078	19(Fr)	Si	3.8

Muro : 113 - Nodi: [372-377-378-373], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
 ,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
 Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	-0.07	-1.37	-0.04	336	3365	12	20.11	20.11	-22	774	18	18	Si	4.7

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	-0.07	-1.37	-0.04	336	3365	12	20.11	20.11	-22	774	20	20	Si	4.7

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{med}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
4	-0.07	-1.37	-0.04	336	3365	12	774	0.085	0.085	20(Qp)	Si	2.4
4	-0.07	-1.37	-0.04	336	3365	12	774	0.085	0.085	19(Fr)	Si	3.5

Muro : 114 - Nodi: [373-378-1021-1020], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
 ,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
 Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
3	-0.02	-1.24	-0.03	357	3348	28	20.11	20.11	-22	792	18	18	Si	4.5

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
3	-0.02	-1.24	-0.03	357	3348	28	20.11	20.11	-22	792	20	20	Si	4.5

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
3	-0.02	-1.24	-0.03	357	3348	28	792	0.087	0.087	20(Qp)	Si	2.3
3	-0.02	-1.24	-0.03	357	3348	28	792	0.087	0.087	19(Fr)	Si	3.4

Muro : 115 - Nodi: [21-22-379-374], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	-0.24	-2.19	0.02	375	3203	-38	20.11	28.00	-18	429	18	18	Si	8.4
2	-0.24	-2.19	0.01	377	3201	-26	20.11	28.00	-18	429	18	18	Si	8.4

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	-0.24	-2.19	0.02	375	3203	-38	20.11	28.00	-18	429	20	20	Si	7.7
2	-0.24	-2.19	0.01	377	3201	-26	20.11	28.00	-18	429	20	20	Si	7.7

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
2	-0.24	-2.19	0.01	377	3201	-26	429	0.035	0.035	20(Qp)	Si	5.8
2	-0.24	-2.19	0.01	377	3201	-26	429	0.035	0.035	19(Fr)	Si	8.7

Muro : 116 - Nodi: [374-379-380-375], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	-0.17	-2.04	-0.00	343	3243	-35	20.11	20.11	-21	617	18	18	Si	5.8
2	-0.18	-2.03	-0.00	349	3242	-24	20.11	20.11	-21	619	18	18	Si	5.8

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	-0.17	-2.04	-0.00	343	3243	-35	20.11	20.11	-21	617	20	20	Si	5.8
2	-0.18	-2.03	-0.00	349	3242	-24	20.11	20.11	-21	619	20	20	Si	5.8

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
2	-0.18	-2.03	-0.00	349	3242	-24	619	0.065	0.065	20(Qp)	Si	3.1
2	-0.18	-2.03	-0.00	349	3242	-24	619	0.065	0.065	19(Fr)	Si	4.6

Muro : 117 - Nodi: [375-380-381-376], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
 ,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
 Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	-0.13	-1.85	-0.04	318	3299	-25	20.11	20.11	-21	666	18	18	Si	5.4
2	-0.14	-1.84	-0.03	327	3295	-18	20.11	20.11	-21	668	18	18	Si	5.4

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	-0.13	-1.85	-0.04	318	3299	-25	20.11	20.11	-21	666	20	20	Si	5.4
2	-0.14	-1.84	-0.03	327	3295	-18	20.11	20.11	-21	668	20	20	Si	5.4

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
2	-0.14	-1.84	-0.03	327	3295	-18	668	0.072	0.072	20(Qp)	Si	2.8
2	-0.14	-1.84	-0.03	327	3295	-18	668	0.072	0.072	19(Fr)	Si	4.2

Muro : 118 - Nodi: [376-381-382-377], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
 ,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
 Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	-0.10	-1.64	-0.07	313	3356	-5	20.11	20.11	-22	721	18	18	Si	5.0
2	-0.11	-1.62	-0.05	320	3348	-4	20.11	20.11	-22	723	18	18	Si	5.0

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	-0.10	-1.64	-0.07	313	3356	-5	20.11	20.11	-22	721	20	20	Si	5.0
2	-0.11	-1.62	-0.05	320	3348	-4	20.11	20.11	-22	723	20	20	Si	5.0

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
2	-0.11	-1.62	-0.05	320	3348	-4	723	0.078	0.078	20(Qp)	Si	2.6
2	-0.11	-1.62	-0.05	320	3348	-4	723	0.078	0.078	19(Fr)	Si	3.8

Muro : 119 - Nodi: [377-382-383-378], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
 ,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
 Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	-0.07	-1.41	-0.08	334	3393	31	20.11	20.11	-22	775	18	18	Si	4.6

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	-0.07	-1.41	-0.08	334	3393	31	20.11	20.11	-22	775	20	20	Si	4.6

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
4	-0.07	-1.41	-0.08	334	3393	31	775	0.085	0.085	20(Qp)	Si	2.4
4	-0.07	-1.41	-0.08	334	3393	31	775	0.085	0.085	19(Fr)	Si	3.5

Muro : 120 - Nodi: [378-383-1022-1021], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
 ,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
 Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
3	-0.04	-1.28	-0.07	360	3391	66	20.11	20.11	-22	798	18	18	Si	4.5

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
3	-0.04	-1.28	-0.07	360	3391	66	20.11	20.11	-22	798	20	20	Si	4.5

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
3	-0.04	-1.28	-0.07	360	3391	66	798	0.088	0.088	20(Qp)	Si	2.3
3	-0.04	-1.28	-0.07	360	3391	66	798	0.088	0.088	19(Fr)	Si	3.4

Muro : 121 - Nodi: [22-23-384-379], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND,
 Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
 Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	-0.23	-2.19	0.03	372	3204	-51	20.11	28.00	-18	428	18	18	Si	8.4

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	-0.23	-2.19	0.03	372	3204	-51	20.11	28.00	-18	428	20	20	Si	7.7

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
2	-0.23	-2.19	0.03	372	3204	-51	428	0.035	0.035	20(Qp)	Si	5.8
2	-0.23	-2.19	0.03	372	3204	-51	428	0.035	0.035	19(Fr)	Si	8.7

Muro : 122 - Nodi: [379-384-385-380], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
 ,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
 Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	-0.14	-2.07	0.00	316	3246	-63	20.11	20.11	-21	613	18	18	Si	5.9
2	-0.16	-2.05	-0.00	332	3244	-48	20.11	20.11	-21	615	18	18	Si	5.9

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	-0.14	-2.07	0.00	316	3246	-63	20.11	20.11	-21	613	20	20	Si	5.9
2	-0.16	-2.05	-0.00	332	3244	-48	20.11	20.11	-21	615	20	20	Si	5.9

Verifica aperture fessure: $W_{\text{amm_Freq}}$ [mm]=0.300 $W_{\text{amm_Qp}}$ [mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
2	-0.16	-2.05	-0.00	332	3244	-48	615	0.065	0.065	20(Qp)	Si	3.1
2	-0.16	-2.05	-0.00	332	3244	-48	615	0.065	0.065	19(Fr)	Si	4.6

Muro : 123 - Nodi: [380-385-386-381], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
 ,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	-0.10	-1.89	-0.05	285	3314	-41	20.11	20.11	-21	663	18	18	Si	5.4
2	-0.11	-1.87	-0.04	305	3305	-33	20.11	20.11	-21	665	18	18	Si	5.4

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	-0.10	-1.89	-0.05	285	3314	-41	20.11	20.11	-21	663	20	20	Si	5.4
2	-0.11	-1.87	-0.04	305	3305	-33	20.11	20.11	-21	665	20	20	Si	5.4

Verifica aperture fessure: $W_{\text{amm_Freq}}$ [mm]=0.300 $W_{\text{amm_Qp}}$ [mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
2	-0.11	-1.87	-0.04	305	3305	-33	665	0.071	0.071	20(Qp)	Si	2.8
2	-0.11	-1.87	-0.04	305	3305	-33	665	0.071	0.071	19(Fr)	Si	4.2

Muro : 124 - Nodi: [381-386-387-382], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
 ,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	-0.08	-1.70	-0.09	286	3382	-2	20.11	20.11	-22	719	18	18	Si	5.0
2	-0.09	-1.67	-0.08	302	3367	-4	20.11	20.11	-22	720	18	18	Si	5.0

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	-0.08	-1.70	-0.09	286	3382	-2	20.11	20.11	-22	719	20	20	Si	5.0
2	-0.09	-1.67	-0.08	302	3367	-4	20.11	20.11	-22	720	20	20	Si	5.0

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{med}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
2	-0.09	-1.67	-0.08	302	3367	-4	720	0.078	0.078	20(Qp)	Si	2.6
2	-0.09	-1.67	-0.08	302	3367	-4	720	0.078	0.078	19(Fr)	Si	3.9

Muro : 125 - Nodi: [382-387-388-383], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	-0.07	-1.49	-0.12	322	3442	56	20.11	20.11	-22	776	18	18	Si	4.6

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	-0.07	-1.49	-0.12	322	3442	56	20.11	20.11	-22	776	20	20	Si	4.6

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{med}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
2	-0.07	-1.44	-0.10	330	3415	42	776	0.085	0.085	20(Qp)	Si	2.4
2	-0.07	-1.44	-0.10	330	3415	42	776	0.085	0.085	19(Fr)	Si	3.5

Muro : 126 - Nodi: [383-388-1023-1022], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
3	-0.05	-1.36	-0.12	359	3465	109	20.11	20.11	-22	805	18	18	Si	4.5

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
3	-0.05	-1.36	-0.12	359	3465	109	20.11	20.11	-22	805	20	20	Si	4.5

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{med}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
3	-0.05	-1.36	-0.12	359	3465	109	805	0.088	0.088	20(Qp)	Si	2.3
3	-0.05	-1.36	-0.12	359	3465	109	805	0.088	0.088	19(Fr)	Si	3.4

Muro : 127 - Nodi: [23-24-389-384], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND,
Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	-0.21	-2.22	0.06	356	3202	-88	20.11	28.00	-18	425	18	18	Si	8.5

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	-0.21	-2.22	0.06	356	3202	-88	20.11	28.00	-18	425	20	20	Si	7.7

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
2	-0.21	-2.22	0.06	356	3202	-88	425	0.034	0.034	20(Qp)	Si	5.8
2	-0.21	-2.22	0.06	356	3202	-88	425	0.034	0.034	19(Fr)	Si	8.8

Muro : 128 - Nodi: [384-389-390-385], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	-0.10	-2.11	0.02	260	3257	-103	20.11	20.11	-21	609	18	18	Si	5.9
2	-0.12	-2.09	0.01	293	3250	-82	20.11	20.11	-21	610	18	18	Si	5.9

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	-0.10	-2.11	0.02	260	3257	-103	20.11	20.11	-21	609	20	20	Si	5.9
2	-0.12	-2.09	0.01	293	3250	-82	20.11	20.11	-21	610	20	20	Si	5.9

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
2	-0.12	-2.09	0.01	293	3250	-82	610	0.064	0.064	20(Qp)	Si	3.1
2	-0.12	-2.09	0.01	293	3250	-82	610	0.064	0.064	19(Fr)	Si	4.7

Muro : 129 - Nodi: [385-390-391-386], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	-0.06	-1.94	-0.05	223	3341	-56	20.11	20.11	-22	664	18	18	Si	5.4

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	-0.06	-1.94	-0.05	223	3341	-56	20.11	20.11	-22	664	20	20	Si	5.4

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
4	-0.06	-1.94	-0.05	223	3341	-56	664	0.071	0.071	20(Qp)	Si	2.8
4	-0.06	-1.94	-0.05	223	3341	-56	664	0.071	0.071	19(Fr)	Si	4.2

Muro : 130 - Nodi: [386-391-392-387], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: $\sigma_{ca}[\text{kg/cmq}]=184$ $\sigma_{fa}[\text{kg/cmq}]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	-0.05	-1.77	-0.10	230	3422	7	20.11	20.11	-22	718	18	18	Si	5.0

Combinazione QP: $\sigma_{ca}[\text{kg/cmq}]=138$ $\sigma_{fa}[\text{kg/cmq}]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	-0.05	-1.77	-0.10	230	3422	7	20.11	20.11	-22	718	20	20	Si	5.0

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
2	-0.07	-1.73	-0.10	262	3400	2	718	0.077	0.077	20(Qp)	Si	2.6
2	-0.07	-1.73	-0.10	262	3400	2	718	0.077	0.077	19(Fr)	Si	3.9

Muro : 131 - Nodi: [387-392-393-388], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: $\sigma_{ca}[\text{kg/cmq}]=184$ $\sigma_{fa}[\text{kg/cmq}]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	-0.05	-1.60	-0.14	281	3510	93	20.11	20.11	-23	776	18	18	Si	4.6

Combinazione QP: $\sigma_{ca}[\text{kg/cmq}]=138$ $\sigma_{fa}[\text{kg/cmq}]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	-0.05	-1.60	-0.14	281	3510	93	20.11	20.11	-23	776	20	20	Si	4.6

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
2	-0.06	-1.54	-0.14	307	3474	73	776	0.085	0.085	20(Qp)	Si	2.4
2	-0.06	-1.54	-0.14	307	3474	73	776	0.085	0.085	19(Fr)	Si	3.5

Muro : 132 - Nodi: [388-393-1024-1023], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: $\sigma_{ca}[\text{kg/cmq}]=184$ $\sigma_{fa}[\text{kg/cmq}]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
3	-0.07	-1.50	-0.15	332	3563	163	20.11	20.11	-23	810	18	18	Si	4.4

Combinazione QP: $\sigma_{ca}[\text{kg/cmq}]=138$ $\sigma_{fa}[\text{kg/cmq}]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
3	-0.07	-1.50	-0.15	332	3563	163	20.11	20.11	-23	810	20	20	Si	4.4

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
----	----	----	-----	----	----	-----	-----------------	----	----	----	-----	----

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{med}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
3	-0.07	-1.50	-0.15	332	3563	163	810	0.089	0.089	20(Qp)	Si	2.3
3	-0.07	-1.50	-0.15	332	3563	163	810	0.089	0.089	19(Fr)	Si	3.4

Muro : 133 - Nodi: [24-25-394-389], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	-0.17	-2.28	0.11	307	3187	-151	20.11	28.00	-18	414	18	18	Si	8.7

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	-0.17	-2.28	0.11	307	3187	-151	20.11	28.00	-18	414	20	20	Si	7.7

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{med}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
2	-0.17	-2.28	0.11	307	3187	-151	414	0.033	0.033	20(Qp)	Si	6.0
2	-0.17	-2.28	0.11	307	3187	-151	414	0.033	0.033	19(Fr)	Si	9.0

Muro : 134 - Nodi: [389-394-395-390], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	-0.04	-2.14	0.01	154	3287	-149	20.11	20.11	-21	613	18	18	Si	5.9

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	-0.04	-2.14	0.01	154	3287	-149	20.11	20.11	-21	613	20	20	Si	5.9

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{med}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
4	-0.04	-2.14	0.01	154	3287	-149	613	0.065	0.065	20(Qp)	Si	3.1
4	-0.04	-2.14	0.01	154	3287	-149	613	0.065	0.065	19(Fr)	Si	4.6

Muro : 135 - Nodi: [390-395-396-391], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	-0.02	-1.97	-0.04	126	3384	-70	20.11	20.11	-22	672	18	18	Si	5.4

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	-0.02	-1.97	-0.04	126	3384	-70	20.11	20.11	-22	672	20	20	Si	5.4

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
4	-0.02	-1.97	-0.04	126	3384	-70	672	0.072	0.072	20(Qp)	Si	2.8
4	-0.02	-1.97	-0.04	126	3384	-70	672	0.072	0.072	19(Fr)	Si	4.2

Muro : 136 - Nodi: [391-396-397-392], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	-0.02	-1.83	-0.08	135	3478	17	20.11	20.11	-22	724	18	18	Si	5.0

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	-0.02	-1.83	-0.08	135	3478	17	20.11	20.11	-22	724	20	20	Si	5.0

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
4	-0.02	-1.83	-0.08	135	3478	17	724	0.078	0.078	20(Qp)	Si	2.6
4	-0.02	-1.83	-0.08	135	3478	17	724	0.078	0.078	19(Fr)	Si	3.9

Muro : 137 - Nodi: [392-397-398-393], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	-0.02	-1.73	-0.12	179	3599	132	20.11	20.11	-23	779	18	18	Si	4.6

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	-0.02	-1.73	-0.12	179	3599	132	20.11	20.11	-23	779	20	20	Si	4.6

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
4	-0.02	-1.73	-0.12	179	3599	132	779	0.084	0.084	20(Qp)	Si	2.4
4	-0.02	-1.73	-0.12	179	3599	132	779	0.084	0.084	19(Fr)	Si	3.6

Muro : 138 - Nodi: [393-398-1025-1024], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
3	-0.05	-1.68	-0.15	232	3685	231	20.11	20.11	-24	814	18	18	Si	4.4

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
3	-0.05	-1.68	-0.15	232	3685	231	20.11	20.11	-24	814	20	20	Si	4.4

Verifica aperture fessure: W_{amm_Freq} [mm]=0.300 W_{amm_Qp} [mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
1	-0.06	-1.58	-0.16	296	3620	197	812	0.089	0.089	20(Qp)	Si	2.3
1	-0.06	-1.58	-0.16	296	3620	197	812	0.089	0.089	19(Fr)	Si	3.4

Muro : 139 - Nodi: [25-26-399-394], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	-0.07	-2.38	0.11	161	3177	-253	20.11	28.00	-18	401	18	18	Si	9.0
4	-0.01	-2.34	0.03	23	3159	-181	20.11	28.00	-18	401	18	18	Si	9.0

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	-0.07	-2.38	0.11	161	3177	-253	20.11	28.00	-18	401	20	20	Si	7.8
4	-0.01	-2.34	0.03	23	3159	-181	20.11	28.00	-18	401	20	20	Si	7.8

Verifica aperture fessure: W_{amm_Freq} [mm]=0.300 W_{amm_Qp} [mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
4	-0.01	-2.34	0.03	23	3159	-181	401	0.032	0.032	20(Qp)	Si	6.2
4	-0.01	-2.34	0.03	23	3159	-181	401	0.032	0.032	19(Fr)	Si	9.4

Muro : 140 - Nodi: [394-399-400-395], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	0.00	-2.10	0.00	18	3323	-111	20.11	20.11	-21	630	18	18	Si	5.7

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	0.00	-2.10	0.00	18	3323	-111	20.11	20.11	-21	630	20	20	Si	5.7

Verifica aperture fessure: W_{amm_Freq} [mm]=0.300 W_{amm_Qp} [mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
4	0.00	-2.10	0.00	18	3323	-111	630	0.067	0.067	20(Qp)	Si	3.0

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{med}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
4	0.00	-2.10	0.00	18	3323	-111	630	0.067	0.067	19(Fr)	Si	4.5

Muro : 141 - Nodi: [395-400-401-396], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	0.00	-1.95	-0.01	15	3421	-50	20.11	20.11	-22	685	18	18	Si	5.3

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	0.00	-1.95	-0.01	15	3421	-50	20.11	20.11	-22	685	20	20	Si	5.3

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{med}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
4	0.00	-1.95	-0.01	15	3421	-50	685	0.073	0.073	20(Qp)	Si	2.7
4	0.00	-1.95	-0.01	15	3421	-50	685	0.073	0.073	19(Fr)	Si	4.1

Muro : 142 - Nodi: [396-401-402-397], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	0.00	-1.86	-0.02	17	3524	12	20.11	20.11	-23	732	18	18	Si	4.9

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	0.00	-1.86	-0.02	17	3524	12	20.11	20.11	-23	732	20	20	Si	4.9

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{med}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
4	0.00	-1.86	-0.02	17	3524	12	732	0.079	0.079	20(Qp)	Si	2.5
4	0.00	-1.86	-0.02	17	3524	12	732	0.079	0.079	19(Fr)	Si	3.8

Muro : 143 - Nodi: [397-402-403-398], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	-0.00	-1.82	-0.03	26	3668	93	20.11	20.11	-24	784	18	18	Si	4.6

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{\max}	σ_{\min}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
							m	m						
4	-0.00	-1.82	-0.03	26	3668	93	20.11	20.11	-24	784	20	20	Si	4.6

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{med}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
4	-0.00	-1.82	-0.03	26	3668	93	784	0.085	0.085	20(Qp)	Si	2.4
4	-0.00	-1.82	-0.03	26	3668	93	784	0.085	0.085	19(Fr)	Si	3.5

Muro : 144 - Nodi: [398-403-1026-1025], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{\max}	σ_{\min}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
3	-0.01	-1.82	-0.04	23	3798	159	20.11	20.11	-25	823	18	18	Si	4.4

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{\max}	σ_{\min}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
3	-0.01	-1.82	-0.04	23	3798	159	20.11	20.11	-25	823	20	20	Si	4.4

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{med}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
3	-0.01	-1.82	-0.04	23	3798	159	823	0.089	0.089	20(Qp)	Si	2.2
3	-0.01	-1.82	-0.04	23	3798	159	823	0.089	0.089	19(Fr)	Si	3.4

Muro : 145 - Nodi: [1248-1249-1236-1235], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{\max}	σ_{\min}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
3	0.04	-0.14	0.16	-298	-3279	295	20.11	24.00	-19	827	18	18	Si	4.4
1	0.20	0.47	0.29	-84	-3193	212	20.11	24.00	-18	904	18	18	Si	4.0

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{\max}	σ_{\min}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
3	0.04	-0.14	0.16	-298	-3279	295	20.11	24.00	-19	827	20	20	Si	4.4
1	0.20	0.47	0.29	-84	-3193	212	20.11	24.00	-18	904	20	20	Si	4.0

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{med}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
1	0.20	0.47	0.29	-84	-3193	212	904	0.092	0.092	20(Qp)	Si	2.2
1	0.20	0.47	0.29	-84	-3193	212	904	0.092	0.092	19(Fr)	Si	3.3

Muro : 146 - Nodi: [1235-1236-1223-1222], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
3	0.10	0.00	0.16	-98	-956	488	20.11	20.11	-6	294	18	18	Si	12
1	0.02	0.20	0.09	-23	-949	353	20.11	20.11	-6	332	18	18	Si	11

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
3	0.10	0.00	0.16	-98	-956	488	20.11	20.11	-6	294	20	20	Si	12
1	0.02	0.20	0.09	-23	-949	353	20.11	20.11	-6	332	20	20	Si	11

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
1	0.02	0.20	0.09	-23	-949	353	332	0.039	0.039	20(Qp)	Si	5.1
1	0.02	0.20	0.09	-23	-949	353	332	0.039	0.039	19(Fr)	Si	7.7

Muro : 147 - Nodi: [1222-1223-1197-1196], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	0.00	-0.03	0.02	10	1722	346	20.11	20.11	-11	524	18	18	Si	6.9

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	0.00	-0.03	0.02	10	1722	346	20.11	20.11	-11	524	20	20	Si	6.9

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
2	0.00	-0.03	0.02	10	1722	346	524	0.060	0.060	20(Qp)	Si	3.3
2	0.00	-0.03	0.02	10	1722	346	524	0.060	0.060	19(Fr)	Si	5.0

Muro : 148 - Nodi: [1196-1197-1184-1183], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	0.00	-0.07	0.01	21	3081	298	20.11	20.11	-20	934	18	18	Si	3.9

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	0.00	-0.07	0.01	21	3081	298	20.11	20.11	-20	934	20	20	Si	3.9

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{med}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
2	0.00	-0.07	0.01	21	3081	298	934	0.108	0.108	20(Qp)	Si	1.9
2	0.00	-0.07	0.01	21	3081	298	934	0.108	0.108	19(Fr)	Si	2.8

Muro : 149 - Nodi: [1183-1184-1171-1170], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
 ,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
 Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	0.00	-0.09	0.00	27	4112	230	20.11	20.11	-26	1247	18	18	Si	2.9

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	0.00	-0.09	0.00	27	4112	230	20.11	20.11	-26	1247	20	20	Si	2.9

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{med}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
2	0.00	-0.09	0.00	27	4112	230	1247	0.144	0.144	20(Qp)	Si	1.4
2	0.00	-0.09	0.00	27	4112	230	1247	0.144	0.144	19(Fr)	Si	2.1

Muro : 150 - Nodi: [1170-1171-1158-1157], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
 ,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
 Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	0.00	-0.09	0.00	31	4821	151	20.11	30.00	-25	995	18	18	Si	3.6

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	0.00	-0.09	0.00	31	4821	151	20.11	30.00	-25	995	20	20	Si	3.6

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{med}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
2	0.00	-0.09	0.00	31	4821	151	995	0.084	0.084	20(Qp)	Si	2.4
2	0.00	-0.09	0.00	31	4821	151	995	0.084	0.084	19(Fr)	Si	3.6

Muro : 151 - Nodi: [1157-1158-1145-1144], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
 ,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
 Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	0.00	-0.09	-0.00	33	5214	66	20.11	30.00	-27	1077	18	18	Si	3.3

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
----	----	----	-----	----	----	-----	-----	-----	----------------	-----------------	-----	-----	-----	----

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	0.00	-0.09	-0.00	33	5214	66	20.11	30.00	-27	1077	20	20	Si	3.3

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
2	0.00	-0.09	-0.00	33	5214	66	1077	0.091	0.091	20(Qp)	Si	2.2
2	0.00	-0.09	-0.00	33	5214	66	1077	0.091	0.091	19(Fr)	Si	3.3

Muro : 152 - Nodi: [1144-1145-1119-1118], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
1	0.00	-0.09	-0.00	33	5292	22	20.11	30.00	-28	1094	18	18	Si	3.3

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
1	0.00	-0.09	-0.00	33	5292	22	20.11	30.00	-28	1094	20	20	Si	3.3

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
1	0.00	-0.09	-0.00	33	5292	22	1094	0.092	0.092	20(Qp)	Si	2.2
1	0.00	-0.09	-0.00	33	5292	22	1094	0.092	0.092	19(Fr)	Si	3.2

Muro : 153 - Nodi: [1118-1119-1106-1105], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
1	0.00	-0.09	0.00	33	5214	-66	20.11	30.00	-27	1077	18	18	Si	3.3

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
1	0.00	-0.09	0.00	33	5214	-66	20.11	30.00	-27	1077	20	20	Si	3.3

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
1	0.00	-0.09	0.00	33	5214	-66	1077	0.091	0.091	20(Qp)	Si	2.2
1	0.00	-0.09	0.00	33	5214	-66	1077	0.091	0.091	19(Fr)	Si	3.3

Muro : 154 - Nodi: [1105-1106-1093-1092], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
1	0.00	-0.09	-0.00	31	4821	-151	20.11	30.00	-25	995	18	18	Si	3.6

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
1	0.00	-0.09	-0.00	31	4821	-151	20.11	30.00	-25	995	20	20	Si	3.6

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
1	0.00	-0.09	-0.00	31	4821	-151	995	0.084	0.084	20(Qp)	Si	2.4
1	0.00	-0.09	-0.00	31	4821	-151	995	0.084	0.084	19(Fr)	Si	3.6

Muro : 155 - Nodi: [1092-1093-1080-1079], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
1	0.00	-0.09	-0.00	27	4112	-230	20.11	20.11	-26	1247	18	18	Si	2.9

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
1	0.00	-0.09	-0.00	27	4112	-230	20.11	20.11	-26	1247	20	20	Si	2.9

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
1	0.00	-0.09	-0.00	27	4112	-230	1247	0.144	0.144	20(Qp)	Si	1.4
1	0.00	-0.09	-0.00	27	4112	-230	1247	0.144	0.144	19(Fr)	Si	2.1

Muro : 156 - Nodi: [1079-1080-1067-1066], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
1	0.00	-0.07	-0.01	21	3081	-298	20.11	20.11	-20	934	18	18	Si	3.9

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
1	0.00	-0.07	-0.01	21	3081	-298	20.11	20.11	-20	934	20	20	Si	3.9

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
1	0.00	-0.07	-0.01	21	3081	-298	934	0.108	0.108	20(Qp)	Si	1.9
1	0.00	-0.07	-0.01	21	3081	-298	934	0.108	0.108	19(Fr)	Si	2.8

Muro : 157 - Nodi: [1066-1067-1041-1040], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
 ,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
 Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
1	0.00	-0.03	-0.02	10	1722	-346	20.11	20.11	-11	524	18	18	Si	6.9

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
1	0.00	-0.03	-0.02	10	1722	-346	20.11	20.11	-11	524	20	20	Si	6.9

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
1	0.00	-0.03	-0.02	10	1722	-346	524	0.060	0.060	20(Qp)	Si	3.3
1	0.00	-0.03	-0.02	10	1722	-346	524	0.060	0.060	19(Fr)	Si	5.0

Muro : 158 - Nodi: [1040-1041-1028-1027], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
 ,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
 Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	0.10	0.00	-0.16	-98	-956	-488	20.11	20.11	-6	294	18	18	Si	12
2	0.02	0.20	-0.09	-23	-949	-353	20.11	20.11	-6	332	18	18	Si	11

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	0.10	0.00	-0.16	-98	-956	-488	20.11	20.11	-6	294	20	20	Si	12
2	0.02	0.20	-0.09	-23	-949	-353	20.11	20.11	-6	332	20	20	Si	11

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
2	0.02	0.20	-0.09	-23	-949	-353	332	0.039	0.039	20(Qp)	Si	5.1
2	0.02	0.20	-0.09	-23	-949	-353	332	0.039	0.039	19(Fr)	Si	7.7

Muro : 159 - Nodi: [1027-1028-1015-1014], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
 ,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
 Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	0.04	-0.14	-0.16	-298	-3279	-295	20.11	24.00	-19	827	18	18	Si	4.4
2	0.20	0.47	-0.29	-84	-3194	-212	20.11	24.00	-18	904	18	18	Si	4.0

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
----	----	----	-----	----	----	-----	-----	-----	-----------------	-----------------	-----	-----	-----	----

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	0.04	-0.14	-0.16	-298	-3279	-295	20.11	24.00	-19	827	20	20	Si	4.4
2	0.20	0.47	-0.29	-84	-3194	-212	20.11	24.00	-18	904	20	20	Si	4.0

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
2	0.20	0.47	-0.29	-84	-3194	-212	904	0.092	0.092	20(Qp)	Si	2.2
2	0.20	0.47	-0.29	-84	-3194	-212	904	0.092	0.092	19(Fr)	Si	3.3

Muro : 160 - Nodi: [1249-1250-1237-1236], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
1	0.04	-0.21	0.10	-399	-3253	279	20.11	24.00	-19	809	18	18	Si	4.5

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
1	0.04	-0.21	0.10	-399	-3253	279	20.11	24.00	-19	809	20	20	Si	4.5

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
1	0.04	-0.21	0.10	-399	-3253	279	809	0.080	0.080	20(Qp)	Si	2.5
1	0.04	-0.21	0.10	-399	-3253	279	809	0.080	0.080	19(Fr)	Si	3.7

Muro : 161 - Nodi: [1236-1237-1224-1223], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
3	0.12	-0.13	0.07	-197	-960	436	20.11	20.11	-6	271	18	18	Si	13
1	0.13	-0.10	0.12	-159	-956	464	20.11	20.11	-6	274	18	18	Si	13

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
3	0.12	-0.13	0.07	-197	-960	436	20.11	20.11	-6	271	20	20	Si	13
1	0.13	-0.10	0.12	-159	-956	464	20.11	20.11	-6	274	20	20	Si	13

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
1	0.13	-0.10	0.12	-159	-956	464	274	0.031	0.031	20(Qp)	Si	6.4
1	0.13	-0.10	0.12	-159	-956	464	274	0.031	0.031	19(Fr)	Si	9.6

Muro : 162 - Nodi: [1223-1224-1198-1197], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: $\sigma_{ca}[\text{kg/cm}^2]=184$ $\sigma_{fa}[\text{kg/cm}^2]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	0.05	-0.05	0.06	43	1683	437	20.11	20.11	-11	508	18	18	Si	7.1

Combinazione QP: $\sigma_{ca}[\text{kg/cm}^2]=138$ $\sigma_{fa}[\text{kg/cm}^2]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	0.05	-0.05	0.06	43	1683	437	20.11	20.11	-11	508	20	20	Si	7.1

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
2	0.05	-0.05	0.06	43	1683	437	508	0.059	0.059	20(Qp)	Si	3.4
2	0.05	-0.05	0.06	43	1683	437	508	0.059	0.059	19(Fr)	Si	5.1

Muro : 163 - Nodi: [1197-1198-1185-1184], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: $\sigma_{ca}[\text{kg/cm}^2]=184$ $\sigma_{fa}[\text{kg/cm}^2]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	0.02	-0.05	0.03	114	3018	377	20.11	20.11	-19	918	18	18	Si	3.9

Combinazione QP: $\sigma_{ca}[\text{kg/cm}^2]=138$ $\sigma_{fa}[\text{kg/cm}^2]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	0.02	-0.05	0.03	114	3018	377	20.11	20.11	-19	918	20	20	Si	3.9

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
2	0.02	-0.05	0.03	114	3018	377	918	0.106	0.106	20(Qp)	Si	1.9
2	0.02	-0.05	0.03	114	3018	377	918	0.106	0.106	19(Fr)	Si	2.8

Muro : 164 - Nodi: [1184-1185-1172-1171], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: $\sigma_{ca}[\text{kg/cm}^2]=184$ $\sigma_{fa}[\text{kg/cm}^2]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	0.01	-0.05	0.01	158	4032	292	20.11	20.11	-26	1229	18	18	Si	2.9

Combinazione QP: $\sigma_{ca}[\text{kg/cm}^2]=138$ $\sigma_{fa}[\text{kg/cm}^2]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	0.01	-0.05	0.01	158	4032	292	20.11	20.11	-26	1229	20	20	Si	2.9

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
----	----	----	-----	----	----	-----	------------------------	----	----	----	-----	----

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{med}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
2	0.01	-0.05	0.01	158	4032	292	1229	0.142	0.142	20(Qp)	Si	1.4
2	0.01	-0.05	0.01	158	4032	292	1229	0.142	0.142	19(Fr)	Si	2.1

Muro : 165 - Nodi: [1171-1172-1159-1158], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
 ,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
 Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	0.00	-0.06	0.00	184	4732	192	20.11	30.00	-25	981	18	18	Si	3.7

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	0.00	-0.06	0.00	184	4732	192	20.11	30.00	-25	981	20	20	Si	3.7

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{med}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
2	0.00	-0.06	0.00	184	4732	192	981	0.083	0.083	20(Qp)	Si	2.4
2	0.00	-0.06	0.00	184	4732	192	981	0.083	0.083	19(Fr)	Si	3.6

Muro : 166 - Nodi: [1158-1159-1146-1145], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
 ,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
 Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	0.00	-0.06	0.00	197	5120	84	20.11	30.00	-27	1062	18	18	Si	3.4

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	0.00	-0.06	0.00	197	5120	84	20.11	30.00	-27	1062	20	20	Si	3.4

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{med}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
2	0.00	-0.06	0.00	197	5120	84	1062	0.090	0.090	20(Qp)	Si	2.2
2	0.00	-0.06	0.00	197	5120	84	1062	0.090	0.090	19(Fr)	Si	3.3

Muro : 167 - Nodi: [1145-1146-1120-1119], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
 ,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
 Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	0.00	-0.06	-0.00	199	5198	-28	20.11	30.00	-27	1078	18	18	Si	3.3
1	0.00	-0.06	0.00	199	5198	28	20.11	30.00	-27	1078	18	18	Si	3.3

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	0.00	-0.06	-0.00	199	5198	-28	20.11	30.00	-27	1078	20	20	Si	3.3
1	0.00	-0.06	0.00	199	5198	28	20.11	30.00	-27	1078	20	20	Si	3.3

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
1	0.00	-0.06	0.00	199	5198	28	1078	0.091	0.091	20(Qp)	Si	2.2
1	0.00	-0.06	0.00	199	5198	28	1078	0.091	0.091	19(Fr)	Si	3.3

Muro : 168 - Nodi: [1119-1120-1107-1106], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
1	0.00	-0.06	-0.00	197	5120	-84	20.11	30.00	-27	1062	18	18	Si	3.4

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
1	0.00	-0.06	-0.00	197	5120	-84	20.11	30.00	-27	1062	20	20	Si	3.4

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
1	0.00	-0.06	-0.00	197	5120	-84	1062	0.090	0.090	20(Qp)	Si	2.2
1	0.00	-0.06	-0.00	197	5120	-84	1062	0.090	0.090	19(Fr)	Si	3.3

Muro : 169 - Nodi: [1106-1107-1094-1093], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
1	0.00	-0.06	-0.00	184	4732	-192	20.11	30.00	-25	981	18	18	Si	3.7

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
1	0.00	-0.06	-0.00	184	4732	-192	20.11	30.00	-25	981	20	20	Si	3.7

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
1	0.00	-0.06	-0.00	184	4732	-192	981	0.083	0.083	20(Qp)	Si	2.4
1	0.00	-0.06	-0.00	184	4732	-192	981	0.083	0.083	19(Fr)	Si	3.6

Muro : 170 - Nodi: [1093-1094-1081-1080], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
 Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
1	0.01	-0.05	-0.01	158	4032	-292	20.11	20.11	-26	1229	18	18	Si	2.9

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
1	0.01	-0.05	-0.01	158	4032	-292	20.11	20.11	-26	1229	20	20	Si	2.9

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
1	0.01	-0.05	-0.01	158	4032	-292	1229	0.142	0.142	20(Qp)	Si	1.4
1	0.01	-0.05	-0.01	158	4032	-292	1229	0.142	0.142	19(Fr)	Si	2.1

Muro : 171 - Nodi: [1080-1081-1068-1067], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
 ,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
 Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
1	0.02	-0.05	-0.03	114	3018	-377	20.11	20.11	-19	918	18	18	Si	3.9

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
1	0.02	-0.05	-0.03	114	3018	-377	20.11	20.11	-19	918	20	20	Si	3.9

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
1	0.02	-0.05	-0.03	114	3018	-377	918	0.106	0.106	20(Qp)	Si	1.9
1	0.02	-0.05	-0.03	114	3018	-377	918	0.106	0.106	19(Fr)	Si	2.8

Muro : 172 - Nodi: [1067-1068-1042-1041], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
 ,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
 Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
1	0.05	-0.05	-0.06	43	1683	-437	20.11	20.11	-11	508	18	18	Si	7.1

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
1	0.05	-0.05	-0.06	43	1683	-437	20.11	20.11	-11	508	20	20	Si	7.1

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
1	0.05	-0.05	-0.06	43	1683	-437	508	0.059	0.059	20(Qp)	Si	3.4

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{med}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
1	0.05	-0.05	-0.06	43	1683	-437	508	0.059	0.059	19(Fr)	Si	5.1

Muro : 173 - Nodi: [1041-1042-1029-1028], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
 ,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
 Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	0.12	-0.13	-0.07	-197	-960	-436	20.11	20.11	-6	271	18	18	Si	13
2	0.13	-0.10	-0.12	-159	-956	-464	20.11	20.11	-6	274	18	18	Si	13

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	0.12	-0.13	-0.07	-197	-960	-436	20.11	20.11	-6	271	20	20	Si	13
2	0.13	-0.10	-0.12	-159	-956	-464	20.11	20.11	-6	274	20	20	Si	13

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{med}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
2	0.13	-0.10	-0.12	-159	-956	-464	274	0.031	0.031	20(Qp)	Si	6.4
2	0.13	-0.10	-0.12	-159	-956	-464	274	0.031	0.031	19(Fr)	Si	9.6

Muro : 174 - Nodi: [1028-1029-1016-1015], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
 ,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
 Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	0.04	-0.21	-0.10	-399	-3254	-279	20.11	24.00	-19	809	18	18	Si	4.5

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	0.04	-0.21	-0.10	-399	-3254	-279	20.11	24.00	-19	809	20	20	Si	4.5

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{med}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
2	0.04	-0.21	-0.10	-399	-3254	-279	809	0.080	0.080	20(Qp)	Si	2.5
2	0.04	-0.21	-0.10	-399	-3254	-279	809	0.080	0.080	19(Fr)	Si	3.7

Muro : 175 - Nodi: [1250-1251-1238-1237], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
 ,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
 Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
1	0.09	-0.13	0.06	-441	-3125	229	20.11	24.00	-18	788	18	18	Si	4.6

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
1	0.09	-0.13	0.06	-441	-3125	229	20.11	24.00	-18	788	20	20	Si	4.6

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
1	0.09	-0.13	0.06	-441	-3125	229	788	0.079	0.079	20(Qp)	Si	2.5
1	0.09	-0.13	0.06	-441	-3125	229	788	0.079	0.079	19(Fr)	Si	3.8

Muro : 176 - Nodi: [1237-1238-1225-1224], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
1	0.12	-0.11	0.04	-225	-965	404	20.11	20.11	-6	275	18	18	Si	13
3	0.12	-0.08	0.03	-246	-966	365	20.11	20.11	-6	281	18	18	Si	13

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
1	0.12	-0.11	0.04	-225	-965	404	20.11	20.11	-6	275	20	20	Si	13
3	0.12	-0.08	0.03	-246	-966	365	20.11	20.11	-6	281	20	20	Si	13

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
3	0.12	-0.08	0.03	-246	-966	365	281	0.032	0.032	20(Qp)	Si	6.2
3	0.12	-0.08	0.03	-246	-966	365	281	0.032	0.032	19(Fr)	Si	9.3

Muro : 177 - Nodi: [1224-1225-1199-1198], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	0.08	-0.06	0.04	-6	1615	360	20.11	20.11	-10	485	18	18	Si	7.4

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	0.08	-0.06	0.04	-6	1615	360	20.11	20.11	-10	485	20	20	Si	7.4

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
2	0.08	-0.06	0.04	-6	1615	360	485	0.056	0.056	20(Qp)	Si	3.6
2	0.08	-0.06	0.04	-6	1615	360	485	0.056	0.056	19(Fr)	Si	5.4

Muro : 178 - Nodi: [1198-1199-1186-1185], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
 Combinazione Rara: $\sigma_{ca}[\text{kg/cm}^2]=184$ $\sigma_{fa}[\text{kg/cm}^2]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	0.04	-0.04	0.02	88	2925	301	20.11	20.11	-19	891	18	18	Si	4.0

Combinazione QP: $\sigma_{ca}[\text{kg/cm}^2]=138$ $\sigma_{fa}[\text{kg/cm}^2]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	0.04	-0.04	0.02	88	2925	301	20.11	20.11	-19	891	20	20	Si	4.0

Verifica aperture fessure: $Wamm_Freq[\text{mm}]=0.300$ $Wamm_Qp[\text{mm}]=0.200$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
2	0.04	-0.04	0.02	88	2925	301	891	0.103	0.103	20(Qp)	Si	1.9
2	0.04	-0.04	0.02	88	2925	301	891	0.103	0.103	19(Fr)	Si	2.9

Muro : 179 - Nodi: [1185-1186-1173-1172], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
 ,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
 Combinazione Rara: $\sigma_{ca}[\text{kg/cm}^2]=184$ $\sigma_{fa}[\text{kg/cm}^2]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	0.02	-0.04	0.01	151	3923	229	20.11	20.11	-25	1199	18	18	Si	3.0

Combinazione QP: $\sigma_{ca}[\text{kg/cm}^2]=138$ $\sigma_{fa}[\text{kg/cm}^2]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	0.02	-0.04	0.01	151	3923	229	20.11	20.11	-25	1199	20	20	Si	3.0

Verifica aperture fessure: $Wamm_Freq[\text{mm}]=0.300$ $Wamm_Qp[\text{mm}]=0.200$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
2	0.02	-0.04	0.01	151	3923	229	1199	0.138	0.138	20(Qp)	Si	1.4
2	0.02	-0.04	0.01	151	3923	229	1199	0.138	0.138	19(Fr)	Si	2.2

Muro : 180 - Nodi: [1172-1173-1160-1159], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
 ,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
 Combinazione Rara: $\sigma_{ca}[\text{kg/cm}^2]=184$ $\sigma_{fa}[\text{kg/cm}^2]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	0.01	-0.03	0.01	190	4613	150	20.11	30.00	-24	959	18	18	Si	3.8

Combinazione QP: $\sigma_{ca}[\text{kg/cm}^2]=138$ $\sigma_{fa}[\text{kg/cm}^2]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	0.01	-0.03	0.01	190	4613	150	20.11	30.00	-24	959	20	20	Si	3.8

Verifica aperture fessure: $Wamm_Freq[\text{mm}]=0.300$ $Wamm_Qp[\text{mm}]=0.200$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
2	0.01	-0.03	0.01	190	4613	150	959	0.081	0.081	20(Qp)	Si	2.5

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{med}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
2	0.01	-0.03	0.01	190	4613	150	959	0.081	0.081	19(Fr)	Si	3.7

Muro : 181 - Nodi: [1159-1160-1147-1146], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	0.00	-0.03	0.00	210	4996	65	20.11	30.00	-26	1039	18	18	Si	3.5

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	0.00	-0.03	0.00	210	4996	65	20.11	30.00	-26	1039	20	20	Si	3.5

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{med}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
2	0.00	-0.03	0.00	210	4996	65	1039	0.088	0.088	20(Qp)	Si	2.3
2	0.00	-0.03	0.00	210	4996	65	1039	0.088	0.088	19(Fr)	Si	3.4

Muro : 182 - Nodi: [1146-1147-1121-1120], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
1	0.00	-0.03	0.00	214	5073	22	20.11	30.00	-27	1055	18	18	Si	3.4

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
1	0.00	-0.03	0.00	214	5073	22	20.11	30.00	-27	1055	20	20	Si	3.4

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{med}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
1	0.00	-0.03	0.00	214	5073	22	1055	0.089	0.089	20(Qp)	Si	2.2
1	0.00	-0.03	0.00	214	5073	22	1055	0.089	0.089	19(Fr)	Si	3.4

Muro : 183 - Nodi: [1120-1121-1108-1107], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
1	0.00	-0.03	-0.00	210	4996	-65	20.11	30.00	-26	1039	18	18	Si	3.5

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
							m	m						
1	0.00	-0.03	-0.00	210	4996	-65	20.11	30.00	-26	1039	20	20	Si	3.5

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
1	0.00	-0.03	-0.00	210	4996	-65	1039	0.088	0.088	20(Qp)	Si	2.3
1	0.00	-0.03	-0.00	210	4996	-65	1039	0.088	0.088	19(Fr)	Si	3.4

Muro : 184 - Nodi: [1107-1108-1095-1094], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
1	0.01	-0.03	-0.01	190	4613	-150	20.11	30.00	-24	959	18	18	Si	3.8

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
1	0.01	-0.03	-0.01	190	4613	-150	20.11	30.00	-24	959	20	20	Si	3.8

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
1	0.01	-0.03	-0.01	190	4613	-150	959	0.081	0.081	20(Qp)	Si	2.5
1	0.01	-0.03	-0.01	190	4613	-150	959	0.081	0.081	19(Fr)	Si	3.7

Muro : 185 - Nodi: [1094-1095-1082-1081], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
1	0.02	-0.04	-0.01	151	3923	-229	20.11	20.11	-25	1199	18	18	Si	3.0

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
1	0.02	-0.04	-0.01	151	3923	-229	20.11	20.11	-25	1199	20	20	Si	3.0

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
1	0.02	-0.04	-0.01	151	3923	-229	1199	0.138	0.138	20(Qp)	Si	1.4
1	0.02	-0.04	-0.01	151	3923	-229	1199	0.138	0.138	19(Fr)	Si	2.2

Muro : 186 - Nodi: [1081-1082-1069-1068], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
----	----	----	-----	----	----	-----	-----	-----	------------------------	------------------------	-----	-----	-----	----

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
1	0.04	-0.04	-0.02	88	2925	-301	20.11	20.11	-19	891	18	18	Si	4.0

Combinazione QP: $\sigma_{\text{ca}}[\text{kg/cmq}]=138$ $\sigma_{\text{fa}}[\text{kg/cmq}]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
1	0.04	-0.04	-0.02	88	2925	-301	20.11	20.11	-19	891	20	20	Si	4.0

Verifica aperture fessure: $W_{\text{amm_Freq}}[\text{mm}]=0.300$ $W_{\text{amm_Qp}}[\text{mm}]=0.200$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
1	0.04	-0.04	-0.02	88	2925	-301	891	0.103	0.103	20(Qp)	Si	1.9
1	0.04	-0.04	-0.02	88	2925	-301	891	0.103	0.103	19(Fr)	Si	2.9

Muro : 187 - Nodi: [1068-1069-1043-1042], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: $\sigma_{\text{ca}}[\text{kg/cmq}]=184$ $\sigma_{\text{fa}}[\text{kg/cmq}]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
1	0.08	-0.06	-0.04	-6	1615	-360	20.11	20.11	-10	485	18	18	Si	7.4

Combinazione QP: $\sigma_{\text{ca}}[\text{kg/cmq}]=138$ $\sigma_{\text{fa}}[\text{kg/cmq}]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
1	0.08	-0.06	-0.04	-6	1615	-360	20.11	20.11	-10	485	20	20	Si	7.4

Verifica aperture fessure: $W_{\text{amm_Freq}}[\text{mm}]=0.300$ $W_{\text{amm_Qp}}[\text{mm}]=0.200$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
1	0.08	-0.06	-0.04	-6	1615	-360	485	0.056	0.056	20(Qp)	Si	3.6
1	0.08	-0.06	-0.04	-6	1615	-360	485	0.056	0.056	19(Fr)	Si	5.4

Muro : 188 - Nodi: [1042-1043-1030-1029], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: $\sigma_{\text{ca}}[\text{kg/cmq}]=184$ $\sigma_{\text{fa}}[\text{kg/cmq}]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	0.12	-0.11	-0.04	-225	-965	-404	20.11	20.11	-6	275	18	18	Si	13
4	0.12	-0.08	-0.03	-246	-966	-365	20.11	20.11	-6	281	18	18	Si	13

Combinazione QP: $\sigma_{\text{ca}}[\text{kg/cmq}]=138$ $\sigma_{\text{fa}}[\text{kg/cmq}]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	0.12	-0.11	-0.04	-225	-965	-404	20.11	20.11	-6	275	20	20	Si	13
4	0.12	-0.08	-0.03	-246	-966	-365	20.11	20.11	-6	281	20	20	Si	13

Verifica aperture fessure: $W_{\text{amm_Freq}}[\text{mm}]=0.300$ $W_{\text{amm_Qp}}[\text{mm}]=0.200$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
4	0.12	-0.08	-0.03	-246	-966	-365	281	0.032	0.032	20(Qp)	Si	6.2

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{med}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
4	0.12	-0.08	-0.03	-246	-966	-365	281	0.032	0.032	19(Fr)	Si	9.3

Muro : 189 - Nodi: [1029-1030-1017-1016], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
 ,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
 Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	0.09	-0.13	-0.06	-441	-3125	-229	20.11	24.00	-18	788	18	18	Si	4.6

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	0.09	-0.13	-0.06	-441	-3125	-229	20.11	24.00	-18	788	20	20	Si	4.6

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{med}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
2	0.09	-0.13	-0.06	-441	-3125	-229	788	0.079	0.079	20(Qp)	Si	2.5
2	0.09	-0.13	-0.06	-441	-3125	-229	788	0.079	0.079	19(Fr)	Si	3.8

Muro : 190 - Nodi: [1251-1252-1239-1238], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
 ,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
 Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
1	0.16	-0.06	0.05	-445	-2981	174	20.11	24.00	-17	762	18	18	Si	4.7

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
1	0.16	-0.06	0.05	-445	-2981	174	20.11	24.00	-17	762	20	20	Si	4.7

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{med}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
1	0.16	-0.06	0.05	-445	-2981	174	762	0.076	0.076	20(Qp)	Si	2.6
1	0.16	-0.06	0.05	-445	-2981	174	762	0.076	0.076	19(Fr)	Si	3.9

Muro : 191 - Nodi: [1238-1239-1226-1225], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
 ,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
 Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
1	0.13	-0.06	0.02	-267	-965	319	20.11	20.11	-6	286	18	18	Si	13
3	0.14	-0.03	0.01	-279	-960	266	20.11	20.11	-6	288	18	18	Si	12

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
----	----	----	-----	----	----	-----	-----	-----	----------------	-----------------	-----	-----	-----	----

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
1	0.13	-0.06	0.02	-267	-965	319	20.11	20.11	-6	286	20	20	Si	13
3	0.14	-0.03	0.01	-279	-960	266	20.11	20.11	-6	288	20	20	Si	12

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
3	0.14	-0.03	0.01	-279	-960	266	288	0.033	0.033	20(Qp)	Si	6.0
3	0.14	-0.03	0.01	-279	-960	266	288	0.033	0.033	19(Fr)	Si	9.0

Muro : 192 - Nodi: [1225-1226-1200-1199], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	0.08	-0.04	0.01	-89	1543	284	20.11	20.11	-10	467	18	18	Si	7.7

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	0.08	-0.04	0.01	-89	1543	284	20.11	20.11	-10	467	20	20	Si	7.7

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
2	0.08	-0.04	0.01	-89	1543	284	467	0.054	0.054	20(Qp)	Si	3.7
2	0.08	-0.04	0.01	-89	1543	284	467	0.054	0.054	19(Fr)	Si	5.6

Muro : 193 - Nodi: [1199-1200-1187-1186], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	0.05	-0.02	0.01	-4	2836	233	20.11	20.11	-18	867	18	18	Si	4.2

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	0.05	-0.02	0.01	-4	2836	233	20.11	20.11	-18	867	20	20	Si	4.2

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
2	0.05	-0.02	0.01	-4	2836	233	867	0.100	0.100	20(Qp)	Si	2.0
2	0.05	-0.02	0.01	-4	2836	233	867	0.100	0.100	19(Fr)	Si	3.0

Muro : 194 - Nodi: [1186-1187-1174-1173], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: $\sigma_{ca}[\text{kg/cmq}]=184$ $\sigma_{fa}[\text{kg/cmq}]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	0.03	-0.02	0.01	57	3824	175	20.11	20.11	-24	1172	18	18	Si	3.1

Combinazione QP: $\sigma_{ca}[\text{kg/cmq}]=138$ $\sigma_{fa}[\text{kg/cmq}]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	0.03	-0.02	0.01	57	3824	175	20.11	20.11	-24	1172	20	20	Si	3.1

Verifica aperture fessure: $Wamm_Freq[\text{mm}]=0.300$ $Wamm_Qp[\text{mm}]=0.200$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
2	0.03	-0.02	0.01	57	3824	175	1172	0.135	0.135	20(Qp)	Si	1.5
2	0.03	-0.02	0.01	57	3824	175	1172	0.135	0.135	19(Fr)	Si	2.2

Muro : 195 - Nodi: [1173-1174-1161-1160], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: $\sigma_{ca}[\text{kg/cmq}]=184$ $\sigma_{fa}[\text{kg/cmq}]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	0.01	-0.01	0.00	97	4508	113	20.11	30.00	-24	940	18	18	Si	3.8

Combinazione QP: $\sigma_{ca}[\text{kg/cmq}]=138$ $\sigma_{fa}[\text{kg/cmq}]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	0.01	-0.01	0.00	97	4508	113	20.11	30.00	-24	940	20	20	Si	3.8

Verifica aperture fessure: $Wamm_Freq[\text{mm}]=0.300$ $Wamm_Qp[\text{mm}]=0.200$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
2	0.01	-0.01	0.00	97	4508	113	940	0.080	0.080	20(Qp)	Si	2.5
2	0.01	-0.01	0.00	97	4508	113	940	0.080	0.080	19(Fr)	Si	3.8

Muro : 196 - Nodi: [1160-1161-1148-1147], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: $\sigma_{ca}[\text{kg/cmq}]=184$ $\sigma_{fa}[\text{kg/cmq}]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	0.01	-0.01	0.00	118	4889	49	20.11	30.00	-26	1020	18	18	Si	3.5

Combinazione QP: $\sigma_{ca}[\text{kg/cmq}]=138$ $\sigma_{fa}[\text{kg/cmq}]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	0.01	-0.01	0.00	118	4889	49	20.11	30.00	-26	1020	20	20	Si	3.5

Verifica aperture fessure: $Wamm_Freq[\text{mm}]=0.300$ $Wamm_Qp[\text{mm}]=0.200$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
2	0.01	-0.01	0.00	118	4889	49	1020	0.086	0.086	20(Qp)	Si	2.3
2	0.01	-0.01	0.00	118	4889	49	1020	0.086	0.086	19(Fr)	Si	3.5

Muro : 197 - Nodi: [1147-1148-1122-1121], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
 ,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
 Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
1	0.01	-0.01	0.00	122	4965	16	20.11	30.00	-26	1035	18	18	Si	3.5
2	0.01	-0.01	-0.00	122	4965	-16	20.11	30.00	-26	1035	18	18	Si	3.5

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
1	0.01	-0.01	0.00	122	4965	16	20.11	30.00	-26	1035	20	20	Si	3.5
2	0.01	-0.01	-0.00	122	4965	-16	20.11	30.00	-26	1035	20	20	Si	3.5

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
2	0.01	-0.01	-0.00	122	4965	-16	1035	0.088	0.088	20(Qp)	Si	2.3
2	0.01	-0.01	-0.00	122	4965	-16	1035	0.088	0.088	19(Fr)	Si	3.4

Muro : 198 - Nodi: [1121-1122-1109-1108], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
 ,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
 Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
1	0.01	-0.01	-0.00	118	4889	-49	20.11	30.00	-26	1020	18	18	Si	3.5

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
1	0.01	-0.01	-0.00	118	4889	-49	20.11	30.00	-26	1020	20	20	Si	3.5

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
1	0.01	-0.01	-0.00	118	4889	-49	1020	0.086	0.086	20(Qp)	Si	2.3
1	0.01	-0.01	-0.00	118	4889	-49	1020	0.086	0.086	19(Fr)	Si	3.5

Muro : 199 - Nodi: [1108-1109-1096-1095], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
 ,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
 Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
1	0.01	-0.01	-0.00	97	4508	-113	20.11	30.00	-24	940	18	18	Si	3.8

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
							m	m						
1	0.01	-0.01	-0.00	97	4508	-113	20.11	30.00	-24	940	20	20	Si	3.8

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
1	0.01	-0.01	-0.00	97	4508	-113	940	0.080	0.080	20(Qp)	Si	2.5
1	0.01	-0.01	-0.00	97	4508	-113	940	0.080	0.080	19(Fr)	Si	3.8

Muro : 200 - Nodi: [1095-1096-1083-1082], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
1	0.03	-0.02	-0.01	57	3824	-175	20.11	20.11	-24	1172	18	18	Si	3.1

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
1	0.03	-0.02	-0.01	57	3824	-175	20.11	20.11	-24	1172	20	20	Si	3.1

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
1	0.03	-0.02	-0.01	57	3824	-175	1172	0.135	0.135	20(Qp)	Si	1.5
1	0.03	-0.02	-0.01	57	3824	-175	1172	0.135	0.135	19(Fr)	Si	2.2

Muro : 201 - Nodi: [1082-1083-1070-1069], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
1	0.05	-0.02	-0.01	-4	2836	-233	20.11	20.11	-18	867	18	18	Si	4.2

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
1	0.05	-0.02	-0.01	-4	2836	-233	20.11	20.11	-18	867	20	20	Si	4.2

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
1	0.05	-0.02	-0.01	-4	2836	-233	867	0.100	0.100	20(Qp)	Si	2.0
1	0.05	-0.02	-0.01	-4	2836	-233	867	0.100	0.100	19(Fr)	Si	3.0

Muro : 202 - Nodi: [1069-1070-1044-1043], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
----	----	----	-----	----	----	-----	-----	-----	------------------------	------------------------	-----	-----	-----	----

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
1	0.08	-0.04	-0.01	-89	1543	-284	20.11	20.11	-10	467	18	18	Si	7.7

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
1	0.08	-0.04	-0.01	-89	1543	-284	20.11	20.11	-10	467	20	20	Si	7.7

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
1	0.08	-0.04	-0.01	-89	1543	-284	467	0.054	0.054	20(Qp)	Si	3.7
1	0.08	-0.04	-0.01	-89	1543	-284	467	0.054	0.054	19(Fr)	Si	5.6

Muro : 203 - Nodi: [1043-1044-1031-1030], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	0.13	-0.06	-0.02	-267	-965	-319	20.11	20.11	-6	286	18	18	Si	13
4	0.14	-0.03	-0.01	-278	-960	-266	20.11	20.11	-6	288	18	18	Si	12

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	0.13	-0.06	-0.02	-267	-965	-319	20.11	20.11	-6	286	20	20	Si	13
4	0.14	-0.03	-0.01	-278	-960	-266	20.11	20.11	-6	288	20	20	Si	12

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
4	0.14	-0.03	-0.01	-278	-960	-266	288	0.033	0.033	20(Qp)	Si	6.0
4	0.14	-0.03	-0.01	-278	-960	-266	288	0.033	0.033	19(Fr)	Si	9.0

Muro : 204 - Nodi: [1030-1031-1018-1017], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	0.16	-0.06	-0.05	-445	-2981	-174	20.11	24.00	-17	762	18	18	Si	4.7

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	0.16	-0.06	-0.05	-445	-2981	-174	20.11	24.00	-17	762	20	20	Si	4.7

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
2	0.16	-0.06	-0.05	-445	-2981	-174	762	0.076	0.076	20(Qp)	Si	2.6

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{med}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
2	0.16	-0.06	-0.05	-445	-2981	-174	762	0.076	0.076	19(Fr)	Si	3.9

Muro : 205 - Nodi: [1252-1253-1240-1239], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
1	0.21	-0.03	0.03	-438	-2867	111	20.11	24.00	-17	739	18	18	Si	4.9

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
1	0.21	-0.03	0.03	-438	-2867	111	20.11	24.00	-17	739	20	20	Si	4.9

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{med}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
1	0.21	-0.03	0.03	-438	-2867	111	739	0.074	0.074	20(Qp)	Si	2.7
1	0.21	-0.03	0.03	-438	-2867	111	739	0.074	0.074	19(Fr)	Si	4.1

Muro : 206 - Nodi: [1239-1240-1227-1226], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
1	0.14	-0.02	0.01	-282	-953	210	20.11	20.11	-6	290	18	18	Si	12
3	0.15	-0.00	0.01	-283	-946	151	20.11	20.11	-6	290	18	18	Si	12

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
1	0.14	-0.02	0.01	-282	-953	210	20.11	20.11	-6	290	20	20	Si	12
3	0.15	-0.00	0.01	-283	-946	151	20.11	20.11	-6	290	20	20	Si	12

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{med}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
3	0.15	-0.00	0.01	-283	-946	151	290	0.033	0.033	20(Qp)	Si	6.0
3	0.15	-0.00	0.01	-283	-946	151	290	0.033	0.033	19(Fr)	Si	9.0

Muro : 207 - Nodi: [1226-1227-1201-1200], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	0.08	-0.01	0.00	-140	1489	192	20.11	20.11	-9	456	18	18	Si	7.9

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	0.08	-0.01	0.00	-140	1489	192	20.11	20.11	-9	456	20	20	Si	7.9

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
2	0.08	-0.01	0.00	-140	1489	192	456	0.053	0.053	20(Qp)	Si	3.8
2	0.08	-0.01	0.00	-140	1489	192	456	0.053	0.053	19(Fr)	Si	5.7

Muro : 208 - Nodi: [1200-1201-1188-1187], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	0.05	-0.01	0.00	-72	2767	157	20.11	20.11	-18	849	18	18	Si	4.2

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	0.05	-0.01	0.00	-72	2767	157	20.11	20.11	-18	849	20	20	Si	4.2

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
2	0.05	-0.01	0.00	-72	2767	157	849	0.098	0.098	20(Qp)	Si	2.0
2	0.05	-0.01	0.00	-72	2767	157	849	0.098	0.098	19(Fr)	Si	3.1

Muro : 209 - Nodi: [1187-1188-1175-1174], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	0.03	-0.00	0.00	-20	3749	117	20.11	20.11	-24	1152	18	18	Si	3.1

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	0.03	-0.00	0.00	-20	3749	117	20.11	20.11	-24	1152	20	20	Si	3.1

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
2	0.03	-0.00	0.00	-20	3749	117	1152	0.133	0.133	20(Qp)	Si	1.5
2	0.03	-0.00	0.00	-20	3749	117	1152	0.133	0.133	19(Fr)	Si	2.3

Muro : 210 - Nodi: [1174-1175-1162-1161], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	0.02	0.00	0.00	15	4430	75	20.11	30.00	-23	926	18	18	Si	3.9

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	0.02	0.00	0.00	15	4430	75	20.11	30.00	-23	926	20	20	Si	3.9

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
2	0.02	0.00	0.00	15	4430	75	926	0.078	0.078	20(Qp)	Si	2.6
2	0.02	0.00	0.00	15	4430	75	926	0.078	0.078	19(Fr)	Si	3.8

Muro : 211 - Nodi: [1161-1162-1149-1148], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	0.01	0.00	0.00	34	4810	32	20.11	30.00	-25	1005	18	18	Si	3.6

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	0.01	0.00	0.00	34	4810	32	20.11	30.00	-25	1005	20	20	Si	3.6

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
2	0.01	0.00	0.00	34	4810	32	1005	0.085	0.085	20(Qp)	Si	2.4
2	0.01	0.00	0.00	34	4810	32	1005	0.085	0.085	19(Fr)	Si	3.5

Muro : 212 - Nodi: [1148-1149-1123-1122], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
1	0.01	0.00	0.00	38	4885	11	20.11	30.00	-26	1021	18	18	Si	3.5
2	0.01	0.00	-0.00	38	4885	-11	20.11	30.00	-26	1021	18	18	Si	3.5

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
1	0.01	0.00	0.00	38	4885	11	20.11	30.00	-26	1021	20	20	Si	3.5
2	0.01	0.00	-0.00	38	4885	-11	20.11	30.00	-26	1021	20	20	Si	3.5

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
2	0.01	0.00	-0.00	38	4885	-11	1021	0.086	0.086	20(Qp)	Si	2.3

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{med}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
2	0.01	0.00	-0.00	38	4885	-11	1021	0.086	0.086	19(Fr)	Si	3.5

Muro : 213 - Nodi: [1122-1123-1110-1109], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
1	0.01	0.00	-0.00	34	4810	-32	20.11	30.00	-25	1005	18	18	Si	3.6

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
1	0.01	0.00	-0.00	34	4810	-32	20.11	30.00	-25	1005	20	20	Si	3.6

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{med}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
1	0.01	0.00	-0.00	34	4810	-32	1005	0.085	0.085	20(Qp)	Si	2.4
1	0.01	0.00	-0.00	34	4810	-32	1005	0.085	0.085	19(Fr)	Si	3.5

Muro : 214 - Nodi: [1109-1110-1097-1096], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
1	0.02	0.00	-0.00	15	4430	-75	20.11	30.00	-23	926	18	18	Si	3.9

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
1	0.02	0.00	-0.00	15	4430	-75	20.11	30.00	-23	926	20	20	Si	3.9

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{med}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
1	0.02	0.00	-0.00	15	4430	-75	926	0.078	0.078	20(Qp)	Si	2.6
1	0.02	0.00	-0.00	15	4430	-75	926	0.078	0.078	19(Fr)	Si	3.8

Muro : 215 - Nodi: [1096-1097-1084-1083], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
1	0.03	-0.00	-0.00	-20	3749	-117	20.11	20.11	-24	1152	18	18	Si	3.1

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{\max}	$\sigma_{f\max}$	Cbc	Cbf	Ver	Cs
							m	m						
1	0.03	-0.00	-0.00	-20	3749	-117	20.11	20.11	-24	1152	20	20	Si	3.1

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
1	0.03	-0.00	-0.00	-20	3749	-117	1152	0.133	0.133	20(Qp)	Si	1.5
1	0.03	-0.00	-0.00	-20	3749	-117	1152	0.133	0.133	19(Fr)	Si	2.3

Muro : 216 - Nodi: [1083-1084-1071-1070], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{\max}	$\sigma_{f\max}$	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
1	0.05	-0.01	-0.00	-72	2767	-157	20.11	20.11	-18	849	18	18	Si	4.2

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{\max}	$\sigma_{f\max}$	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
1	0.05	-0.01	-0.00	-72	2767	-157	20.11	20.11	-18	849	20	20	Si	4.2

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
1	0.05	-0.01	-0.00	-72	2767	-157	849	0.098	0.098	20(Qp)	Si	2.0
1	0.05	-0.01	-0.00	-72	2767	-157	849	0.098	0.098	19(Fr)	Si	3.1

Muro : 217 - Nodi: [1070-1071-1045-1044], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{\max}	$\sigma_{f\max}$	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
1	0.08	-0.01	-0.00	-140	1489	-192	20.11	20.11	-9	456	18	18	Si	7.9

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{\max}	$\sigma_{f\max}$	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
1	0.08	-0.01	-0.00	-140	1489	-192	20.11	20.11	-9	456	20	20	Si	7.9

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
1	0.08	-0.01	-0.00	-140	1489	-192	456	0.053	0.053	20(Qp)	Si	3.8
1	0.08	-0.01	-0.00	-140	1489	-192	456	0.053	0.053	19(Fr)	Si	5.7

Muro : 218 - Nodi: [1044-1045-1032-1031], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{\max}	$\sigma_{f\max}$	Cbc	Cbf	Ver	Cs
----	----	----	-----	----	----	-----	-----	-----	-----------------	------------------	-----	-----	-----	----

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	0.14	-0.02	-0.01	-282	-953	-210	20.11	20.11	-6	290	18	18	Si	12
4	0.15	-0.00	-0.01	-283	-946	-151	20.11	20.11	-6	290	18	18	Si	12

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	0.14	-0.02	-0.01	-282	-953	-210	20.11	20.11	-6	290	20	20	Si	12
4	0.15	-0.00	-0.01	-283	-946	-151	20.11	20.11	-6	290	20	20	Si	12

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
4	0.15	-0.00	-0.01	-283	-946	-151	290	0.033	0.033	20(Qp)	Si	6.0
4	0.15	-0.00	-0.01	-283	-946	-151	290	0.033	0.033	19(Fr)	Si	9.0

Muro : 219 - Nodi: [1031-1032-1019-1018], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	0.21	-0.03	-0.03	-438	-2867	-111	20.11	24.00	-17	739	18	18	Si	4.9

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	0.21	-0.03	-0.03	-438	-2867	-111	20.11	24.00	-17	739	20	20	Si	4.9

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
2	0.21	-0.03	-0.03	-438	-2867	-111	739	0.074	0.074	20(Qp)	Si	2.7
2	0.21	-0.03	-0.03	-438	-2867	-111	739	0.074	0.074	19(Fr)	Si	4.1

Muro : 220 - Nodi: [1253-1254-1241-1240], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
1	0.23	-0.01	0.01	-429	-2801	47	20.11	24.00	-16	725	18	18	Si	5.0

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
1	0.23	-0.01	0.01	-429	-2801	47	20.11	24.00	-16	725	20	20	Si	5.0

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
1	0.23	-0.01	0.01	-429	-2801	47	725	0.073	0.073	20(Qp)	Si	2.8

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{med}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
1	0.23	-0.01	0.01	-429	-2801	47	725	0.073	0.073	19(Fr)	Si	4.1

Muro : 221 - Nodi: [1240-1241-1228-1227], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
1	0.15	0.00	0.01	-282	-940	91	20.11	20.11	-6	290	18	18	Si	12

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
1	0.15	0.00	0.01	-282	-940	91	20.11	20.11	-6	290	20	20	Si	12

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{med}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
1	0.15	0.00	0.01	-282	-940	91	290	0.033	0.033	20(Qp)	Si	6.0
1	0.15	0.00	0.01	-282	-940	91	290	0.033	0.033	19(Fr)	Si	9.0

Muro : 222 - Nodi: [1227-1228-1202-1201], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	0.08	0.01	0.00	-159	1460	85	20.11	20.11	-9	450	18	18	Si	8.0

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	0.08	0.01	0.00	-159	1460	85	20.11	20.11	-9	450	20	20	Si	8.0

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{med}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
2	0.08	0.01	0.00	-159	1460	85	450	0.052	0.052	20(Qp)	Si	3.8
2	0.08	0.01	0.00	-159	1460	85	450	0.052	0.052	19(Fr)	Si	5.8

Muro : 223 - Nodi: [1201-1202-1189-1188], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	0.05	0.01	0.00	-101	2727	70	20.11	20.11	-17	840	18	18	Si	4.3

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
							m	m						
2	0.05	0.01	0.00	-101	2727	70	20.11	20.11	-17	840	20	20	Si	4.3

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
2	0.05	0.01	0.00	-101	2727	70	840	0.097	0.097	20(Qp)	Si	2.1
2	0.05	0.01	0.00	-101	2727	70	840	0.097	0.097	19(Fr)	Si	3.1

Muro : 224 - Nodi: [1188-1189-1176-1175], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	0.03	0.01	0.00	-57	3705	52	20.11	20.11	-24	1141	18	18	Si	3.2

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	0.03	0.01	0.00	-57	3705	52	20.11	20.11	-24	1141	20	20	Si	3.2

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
2	0.03	0.01	0.00	-57	3705	52	1141	0.132	0.132	20(Qp)	Si	1.5
2	0.03	0.01	0.00	-57	3705	52	1141	0.132	0.132	19(Fr)	Si	2.3

Muro : 225 - Nodi: [1175-1176-1163-1162], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	0.02	0.01	0.00	-27	4386	33	20.11	30.00	-23	917	18	18	Si	3.9

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	0.02	0.01	0.00	-27	4386	33	20.11	30.00	-23	917	20	20	Si	3.9

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
2	0.02	0.01	0.00	-27	4386	33	917	0.078	0.078	20(Qp)	Si	2.6
2	0.02	0.01	0.00	-27	4386	33	917	0.078	0.078	19(Fr)	Si	3.9

Muro : 226 - Nodi: [1162-1163-1150-1149], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
----	----	----	-----	----	----	-----	-----	-----	------------------------	------------------------	-----	-----	-----	----

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	0.01	0.01	0.00	-11	4765	14	20.11	30.00	-25	997	18	18	Si	3.6

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	0.01	0.01	0.00	-11	4765	14	20.11	30.00	-25	997	20	20	Si	3.6

Verifica aperture fessure: W_{amm_Freq} [mm]=0.300 W_{amm_Qp} [mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
2	0.01	0.01	0.00	-11	4765	14	997	0.084	0.084	20(Qp)	Si	2.4
2	0.01	0.01	0.00	-11	4765	14	997	0.084	0.084	19(Fr)	Si	3.6

Muro : 227 - Nodi: [1149-1150-1124-1123], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
1	0.01	0.01	0.00	-7	4840	5	20.11	30.00	-25	1013	18	18	Si	3.6
2	0.01	0.01	-0.00	-7	4840	-5	20.11	30.00	-25	1013	18	18	Si	3.6

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
1	0.01	0.01	0.00	-7	4840	5	20.11	30.00	-25	1013	20	20	Si	3.6
2	0.01	0.01	-0.00	-7	4840	-5	20.11	30.00	-25	1013	20	20	Si	3.6

Verifica aperture fessure: W_{amm_Freq} [mm]=0.300 W_{amm_Qp} [mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
2	0.01	0.01	-0.00	-7	4840	-5	1013	0.086	0.086	20(Qp)	Si	2.3
2	0.01	0.01	-0.00	-7	4840	-5	1013	0.086	0.086	19(Fr)	Si	3.5

Muro : 228 - Nodi: [1123-1124-1111-1110], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
1	0.01	0.01	-0.00	-11	4765	-14	20.11	30.00	-25	997	18	18	Si	3.6

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
1	0.01	0.01	-0.00	-11	4765	-14	20.11	30.00	-25	997	20	20	Si	3.6

Verifica aperture fessure: W_{amm_Freq} [mm]=0.300 W_{amm_Qp} [mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
1	0.01	0.01	-0.00	-11	4765	-14	997	0.084	0.084	20(Qp)	Si	2.4

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{med}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
1	0.01	0.01	-0.00	-11	4765	-14	997	0.084	0.084	19(Fr)	Si	3.6

Muro : 229 - Nodi: [1110-1111-1098-1097], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
1	0.02	0.01	-0.00	-27	4386	-33	20.11	30.00	-23	917	18	18	Si	3.9

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
1	0.02	0.01	-0.00	-27	4386	-33	20.11	30.00	-23	917	20	20	Si	3.9

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{med}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
1	0.02	0.01	-0.00	-27	4386	-33	917	0.078	0.078	20(Qp)	Si	2.6
1	0.02	0.01	-0.00	-27	4386	-33	917	0.078	0.078	19(Fr)	Si	3.9

Muro : 230 - Nodi: [1097-1098-1085-1084], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
1	0.03	0.01	-0.00	-57	3705	-52	20.11	20.11	-24	1141	18	18	Si	3.2

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
1	0.03	0.01	-0.00	-57	3705	-52	20.11	20.11	-24	1141	20	20	Si	3.2

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{med}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
1	0.03	0.01	-0.00	-57	3705	-52	1141	0.132	0.132	20(Qp)	Si	1.5
1	0.03	0.01	-0.00	-57	3705	-52	1141	0.132	0.132	19(Fr)	Si	2.3

Muro : 231 - Nodi: [1084-1085-1072-1071], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
1	0.05	0.01	-0.00	-101	2727	-70	20.11	20.11	-17	840	18	18	Si	4.3

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
							m	m						
1	0.05	0.01	-0.00	-101	2727	-70	20.11	20.11	-17	840	20	20	Si	4.3

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
1	0.05	0.01	-0.00	-101	2727	-70	840	0.097	0.097	20(Qp)	Si	2.1
1	0.05	0.01	-0.00	-101	2727	-70	840	0.097	0.097	19(Fr)	Si	3.1

Muro : 232 - Nodi: [1071-1072-1046-1045], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
1	0.08	0.01	-0.00	-159	1460	-85	20.11	20.11	-9	450	18	18	Si	8.0

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
1	0.08	0.01	-0.00	-159	1460	-85	20.11	20.11	-9	450	20	20	Si	8.0

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
1	0.08	0.01	-0.00	-159	1460	-85	450	0.052	0.052	20(Qp)	Si	3.8
1	0.08	0.01	-0.00	-159	1460	-85	450	0.052	0.052	19(Fr)	Si	5.8

Muro : 233 - Nodi: [1045-1046-1033-1032], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	0.15	0.00	-0.01	-282	-940	-91	20.11	20.11	-6	290	18	18	Si	12

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	0.15	0.00	-0.01	-282	-940	-91	20.11	20.11	-6	290	20	20	Si	12

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
2	0.15	0.00	-0.01	-282	-940	-91	290	0.033	0.033	20(Qp)	Si	6.0
2	0.15	0.00	-0.01	-282	-940	-91	290	0.033	0.033	19(Fr)	Si	9.0

Muro : 234 - Nodi: [1032-1033-1020-1019], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
----	----	----	-----	----	----	-----	-----	-----	------------------------	------------------------	-----	-----	-----	----

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	0.23	-0.01	-0.01	-429	-2801	-47	20.11	24.00	-16	725	18	18	Si	5.0

Combinazione QP: $\sigma_{\text{ca}}[\text{kg/cmq}]=138$ $\sigma_{\text{fa}}[\text{kg/cmq}]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	0.23	-0.01	-0.01	-429	-2801	-47	20.11	24.00	-16	725	20	20	Si	5.0

Verifica aperture fessure: $W_{\text{amm_Freq}}[\text{mm}]=0.300$ $W_{\text{amm_Qp}}[\text{mm}]=0.200$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
2	0.23	-0.01	-0.01	-429	-2801	-47	725	0.073	0.073	20(Qp)	Si	2.8
2	0.23	-0.01	-0.01	-429	-2801	-47	725	0.073	0.073	19(Fr)	Si	4.1

Muro : 235 - Nodi: [1254-1255-1242-1241], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: $\sigma_{\text{ca}}[\text{kg/cmq}]=184$ $\sigma_{\text{fa}}[\text{kg/cmq}]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
3	0.23	-0.01	-0.01	-429	-2801	-47	20.11	24.00	-16	725	18	18	Si	5.0

Combinazione QP: $\sigma_{\text{ca}}[\text{kg/cmq}]=138$ $\sigma_{\text{fa}}[\text{kg/cmq}]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
3	0.23	-0.01	-0.01	-429	-2801	-47	20.11	24.00	-16	725	20	20	Si	5.0

Verifica aperture fessure: $W_{\text{amm_Freq}}[\text{mm}]=0.300$ $W_{\text{amm_Qp}}[\text{mm}]=0.200$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
3	0.23	-0.01	-0.01	-429	-2801	-47	725	0.073	0.073	20(Qp)	Si	2.8
3	0.23	-0.01	-0.01	-429	-2801	-47	725	0.073	0.073	19(Fr)	Si	4.1

Muro : 236 - Nodi: [1241-1242-1229-1228], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: $\sigma_{\text{ca}}[\text{kg/cmq}]=184$ $\sigma_{\text{fa}}[\text{kg/cmq}]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
3	0.15	0.00	-0.01	-282	-940	-91	20.11	20.11	-6	290	18	18	Si	12

Combinazione QP: $\sigma_{\text{ca}}[\text{kg/cmq}]=138$ $\sigma_{\text{fa}}[\text{kg/cmq}]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
3	0.15	0.00	-0.01	-282	-940	-91	20.11	20.11	-6	290	20	20	Si	12

Verifica aperture fessure: $W_{\text{amm_Freq}}[\text{mm}]=0.300$ $W_{\text{amm_Qp}}[\text{mm}]=0.200$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
3	0.15	0.00	-0.01	-282	-940	-91	290	0.033	0.033	20(Qp)	Si	6.0
3	0.15	0.00	-0.01	-282	-940	-91	290	0.033	0.033	19(Fr)	Si	9.0

Muro : 237 - Nodi: [1228-1229-1203-1202], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
 ,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
 Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	0.08	0.01	-0.00	-159	1460	-85	20.11	20.11	-9	450	18	18	Si	8.0

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	0.08	0.01	-0.00	-159	1460	-85	20.11	20.11	-9	450	20	20	Si	8.0

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
4	0.08	0.01	-0.00	-159	1460	-85	450	0.052	0.052	20(Qp)	Si	3.8
4	0.08	0.01	-0.00	-159	1460	-85	450	0.052	0.052	19(Fr)	Si	5.8

Muro : 238 - Nodi: [1202-1203-1190-1189], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
 ,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
 Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	0.05	0.01	-0.00	-101	2727	-70	20.11	20.11	-17	840	18	18	Si	4.3

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	0.05	0.01	-0.00	-101	2727	-70	20.11	20.11	-17	840	20	20	Si	4.3

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
4	0.05	0.01	-0.00	-101	2727	-70	840	0.097	0.097	20(Qp)	Si	2.1
4	0.05	0.01	-0.00	-101	2727	-70	840	0.097	0.097	19(Fr)	Si	3.1

Muro : 239 - Nodi: [1189-1190-1177-1176], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
 ,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
 Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	0.03	0.01	-0.00	-57	3705	-52	20.11	20.11	-24	1141	18	18	Si	3.2

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	0.03	0.01	-0.00	-57	3705	-52	20.11	20.11	-24	1141	20	20	Si	3.2

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{med}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
4	0.03	0.01	-0.00	-57	3705	-52	1141	0.132	0.132	20(Qp)	Si	1.5
4	0.03	0.01	-0.00	-57	3705	-52	1141	0.132	0.132	19(Fr)	Si	2.3

Muro : 240 - Nodi: [1176-1177-1164-1163], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	0.02	0.01	-0.00	-27	4386	-33	20.11	30.00	-23	917	18	18	Si	3.9

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	0.02	0.01	-0.00	-27	4386	-33	20.11	30.00	-23	917	20	20	Si	3.9

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{med}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
4	0.02	0.01	-0.00	-27	4386	-33	917	0.078	0.078	20(Qp)	Si	2.6
4	0.02	0.01	-0.00	-27	4386	-33	917	0.078	0.078	19(Fr)	Si	3.9

Muro : 241 - Nodi: [1163-1164-1151-1150], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	0.01	0.01	-0.00	-11	4765	-14	20.11	30.00	-25	997	18	18	Si	3.6

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	0.01	0.01	-0.00	-11	4765	-14	20.11	30.00	-25	997	20	20	Si	3.6

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{med}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
4	0.01	0.01	-0.00	-11	4765	-14	997	0.084	0.084	20(Qp)	Si	2.4
4	0.01	0.01	-0.00	-11	4765	-14	997	0.084	0.084	19(Fr)	Si	3.6

Muro : 242 - Nodi: [1150-1151-1125-1124], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
3	0.01	0.01	-0.00	-7	4840	-5	20.11	30.00	-25	1013	18	18	Si	3.6

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{\max}	$\sigma_{f\max}$	Cbc	Cbf	Ver	Cs
4	0.01	0.01	0.00	-7	4840	5	20.11	30.00	-25	1013	18	18	Si	3.6

Combinazione QP: $\sigma_{ca}[\text{kg/cm}^2]=138$ $\sigma_{fa}[\text{kg/cm}^2]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{\max}	$\sigma_{f\max}$	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cm ²	kg/cm ²	kg/cm ²	kg	kg	kg	cm ² /m	cm ² /m	kg/cm ²	kg/cm ²				
3	0.01	0.01	-0.00	-7	4840	-5	20.11	30.00	-25	1013	20	20	Si	3.6
4	0.01	0.01	0.00	-7	4840	5	20.11	30.00	-25	1013	20	20	Si	3.6

Verifica aperture fessure: $W_{amm_Freq}[\text{mm}]=0.300$ $W_{amm_Qp}[\text{mm}]=0.200$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cm ²	kg/cm ²	kg/cm ²	kg	kg	kg	kg/cm ²	mm	mm			
4	0.01	0.01	0.00	-7	4840	5	1013	0.086	0.086	20(Qp)	Si	2.3
4	0.01	0.01	0.00	-7	4840	5	1013	0.086	0.086	19(Fr)	Si	3.5

Muro : 243 - Nodi: [1124-1125-1112-1111], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: $\sigma_{ca}[\text{kg/cm}^2]=184$ $\sigma_{fa}[\text{kg/cm}^2]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{\max}	$\sigma_{f\max}$	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cm ²	kg/cm ²	kg/cm ²	kg	kg	kg	cm ² /m	cm ² /m	kg/cm ²	kg/cm ²				
3	0.01	0.01	0.00	-11	4765	14	20.11	30.00	-25	997	18	18	Si	3.6

Combinazione QP: $\sigma_{ca}[\text{kg/cm}^2]=138$ $\sigma_{fa}[\text{kg/cm}^2]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{\max}	$\sigma_{f\max}$	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cm ²	kg/cm ²	kg/cm ²	kg	kg	kg	cm ² /m	cm ² /m	kg/cm ²	kg/cm ²				
3	0.01	0.01	0.00	-11	4765	14	20.11	30.00	-25	997	20	20	Si	3.6

Verifica aperture fessure: $W_{amm_Freq}[\text{mm}]=0.300$ $W_{amm_Qp}[\text{mm}]=0.200$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cm ²	kg/cm ²	kg/cm ²	kg	kg	kg	kg/cm ²	mm	mm			
3	0.01	0.01	0.00	-11	4765	14	997	0.084	0.084	20(Qp)	Si	2.4
3	0.01	0.01	0.00	-11	4765	14	997	0.084	0.084	19(Fr)	Si	3.6

Muro : 244 - Nodi: [1111-1112-1099-1098], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: $\sigma_{ca}[\text{kg/cm}^2]=184$ $\sigma_{fa}[\text{kg/cm}^2]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{\max}	$\sigma_{f\max}$	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cm ²	kg/cm ²	kg/cm ²	kg	kg	kg	cm ² /m	cm ² /m	kg/cm ²	kg/cm ²				
3	0.02	0.01	0.00	-27	4386	33	20.11	30.00	-23	917	18	18	Si	3.9

Combinazione QP: $\sigma_{ca}[\text{kg/cm}^2]=138$ $\sigma_{fa}[\text{kg/cm}^2]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{\max}	$\sigma_{f\max}$	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cm ²	kg/cm ²	kg/cm ²	kg	kg	kg	cm ² /m	cm ² /m	kg/cm ²	kg/cm ²				
3	0.02	0.01	0.00	-27	4386	33	20.11	30.00	-23	917	20	20	Si	3.9

Verifica aperture fessure: $W_{amm_Freq}[\text{mm}]=0.300$ $W_{amm_Qp}[\text{mm}]=0.200$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cm ²	kg/cm ²	kg/cm ²	kg	kg	kg	kg/cm ²	mm	mm			
3	0.02	0.01	0.00	-27	4386	33	917	0.078	0.078	20(Qp)	Si	2.6
3	0.02	0.01	0.00	-27	4386	33	917	0.078	0.078	19(Fr)	Si	3.9

Muro : 245 - Nodi: [1098-1099-1086-1085], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
 ,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
 Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
3	0.03	0.01	0.00	-57	3705	52	20.11	20.11	-24	1141	18	18	Si	3.2

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
3	0.03	0.01	0.00	-57	3705	52	20.11	20.11	-24	1141	20	20	Si	3.2

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
3	0.03	0.01	0.00	-57	3705	52	1141	0.132	0.132	20(Qp)	Si	1.5
3	0.03	0.01	0.00	-57	3705	52	1141	0.132	0.132	19(Fr)	Si	2.3

Muro : 246 - Nodi: [1085-1086-1073-1072], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
 ,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
 Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
3	0.05	0.01	0.00	-101	2727	70	20.11	20.11	-17	840	18	18	Si	4.3

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
3	0.05	0.01	0.00	-101	2727	70	20.11	20.11	-17	840	20	20	Si	4.3

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
3	0.05	0.01	0.00	-101	2727	70	840	0.097	0.097	20(Qp)	Si	2.1
3	0.05	0.01	0.00	-101	2727	70	840	0.097	0.097	19(Fr)	Si	3.1

Muro : 247 - Nodi: [1072-1073-1047-1046], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
 ,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
 Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
3	0.08	0.01	0.00	-159	1460	85	20.11	20.11	-9	450	18	18	Si	8.0

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
3	0.08	0.01	0.00	-159	1460	85	20.11	20.11	-9	450	20	20	Si	8.0

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{med}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
3	0.08	0.01	0.00	-159	1460	85	450	0.052	0.052	20(Qp)	Si	3.8
3	0.08	0.01	0.00	-159	1460	85	450	0.052	0.052	19(Fr)	Si	5.8

Muro : 248 - Nodi: [1046-1047-1034-1033], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	0.15	0.00	0.01	-282	-940	91	20.11	20.11	-6	290	18	18	Si	12

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	0.15	0.00	0.01	-282	-940	91	20.11	20.11	-6	290	20	20	Si	12

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{med}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
4	0.15	0.00	0.01	-282	-940	91	290	0.033	0.033	20(Qp)	Si	6.0
4	0.15	0.00	0.01	-282	-940	91	290	0.033	0.033	19(Fr)	Si	9.0

Muro : 249 - Nodi: [1033-1034-1021-1020], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	0.23	-0.01	0.01	-429	-2801	47	20.11	24.00	-16	725	18	18	Si	5.0

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	0.23	-0.01	0.01	-429	-2801	47	20.11	24.00	-16	725	20	20	Si	5.0

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{med}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
4	0.23	-0.01	0.01	-429	-2801	47	725	0.073	0.073	20(Qp)	Si	2.8
4	0.23	-0.01	0.01	-429	-2801	47	725	0.073	0.073	19(Fr)	Si	4.1

Muro : 250 - Nodi: [1255-1256-1243-1242], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
3	0.21	-0.03	-0.03	-438	-2867	-111	20.11	24.00	-17	739	18	18	Si	4.9

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
3	0.21	-0.03	-0.03	-438	-2867	-111	20.11	24.00	-17	739	20	20	Si	4.9

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
3	0.21	-0.03	-0.03	-438	-2867	-111	739	0.074	0.074	20(Qp)	Si	2.7
3	0.21	-0.03	-0.03	-438	-2867	-111	739	0.074	0.074	19(Fr)	Si	4.1

Muro : 251 - Nodi: [1242-1243-1230-1229], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
3	0.14	-0.02	-0.01	-282	-953	-210	20.11	20.11	-6	290	18	18	Si	12
1	0.15	-0.00	-0.01	-283	-946	-151	20.11	20.11	-6	290	18	18	Si	12

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
3	0.14	-0.02	-0.01	-282	-953	-210	20.11	20.11	-6	290	20	20	Si	12
1	0.15	-0.00	-0.01	-283	-946	-151	20.11	20.11	-6	290	20	20	Si	12

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
1	0.15	-0.00	-0.01	-283	-946	-151	290	0.033	0.033	20(Qp)	Si	6.0
1	0.15	-0.00	-0.01	-283	-946	-151	290	0.033	0.033	19(Fr)	Si	9.0

Muro : 252 - Nodi: [1229-1230-1204-1203], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	0.08	-0.01	-0.00	-140	1489	-192	20.11	20.11	-9	456	18	18	Si	7.9

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	0.08	-0.01	-0.00	-140	1489	-192	20.11	20.11	-9	456	20	20	Si	7.9

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
4	0.08	-0.01	-0.00	-140	1489	-192	456	0.053	0.053	20(Qp)	Si	3.8
4	0.08	-0.01	-0.00	-140	1489	-192	456	0.053	0.053	19(Fr)	Si	5.7

Muro : 253 - Nodi: [1203-1204-1191-1190], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: $\sigma_{ca}[\text{kg/cm}^2]=184$ $\sigma_{fa}[\text{kg/cm}^2]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	0.05	-0.01	-0.00	-72	2767	-157	20.11	20.11	-18	849	18	18	Si	4.2

Combinazione QP: $\sigma_{ca}[\text{kg/cm}^2]=138$ $\sigma_{fa}[\text{kg/cm}^2]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	0.05	-0.01	-0.00	-72	2767	-157	20.11	20.11	-18	849	20	20	Si	4.2

Verifica aperture fessure: $W_{\text{amm_Freq}}[\text{mm}]=0.300$ $W_{\text{amm_Qp}}[\text{mm}]=0.200$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{med}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
4	0.05	-0.01	-0.00	-72	2767	-157	849	0.098	0.098	20(Qp)	Si	2.0
4	0.05	-0.01	-0.00	-72	2767	-157	849	0.098	0.098	19(Fr)	Si	3.1

Muro : 254 - Nodi: [1190-1191-1178-1177], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: $\sigma_{ca}[\text{kg/cm}^2]=184$ $\sigma_{fa}[\text{kg/cm}^2]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	0.03	-0.00	-0.00	-20	3749	-117	20.11	20.11	-24	1152	18	18	Si	3.1

Combinazione QP: $\sigma_{ca}[\text{kg/cm}^2]=138$ $\sigma_{fa}[\text{kg/cm}^2]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	0.03	-0.00	-0.00	-20	3749	-117	20.11	20.11	-24	1152	20	20	Si	3.1

Verifica aperture fessure: $W_{\text{amm_Freq}}[\text{mm}]=0.300$ $W_{\text{amm_Qp}}[\text{mm}]=0.200$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{med}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
4	0.03	-0.00	-0.00	-20	3749	-117	1152	0.133	0.133	20(Qp)	Si	1.5
4	0.03	-0.00	-0.00	-20	3749	-117	1152	0.133	0.133	19(Fr)	Si	2.3

Muro : 255 - Nodi: [1177-1178-1165-1164], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: $\sigma_{ca}[\text{kg/cm}^2]=184$ $\sigma_{fa}[\text{kg/cm}^2]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	0.02	0.00	-0.00	15	4430	-75	20.11	30.00	-23	926	18	18	Si	3.9

Combinazione QP: $\sigma_{ca}[\text{kg/cm}^2]=138$ $\sigma_{fa}[\text{kg/cm}^2]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	0.02	0.00	-0.00	15	4430	-75	20.11	30.00	-23	926	20	20	Si	3.9

Verifica aperture fessure: $W_{\text{amm_Freq}}[\text{mm}]=0.300$ $W_{\text{amm_Qp}}[\text{mm}]=0.200$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{med}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
----	----	----	-----	----	----	-----	-----------------------	----	----	----	-----	----

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{med}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
4	0.02	0.00	-0.00	15	4430	-75	926	0.078	0.078	20(Qp)	Si	2.6
4	0.02	0.00	-0.00	15	4430	-75	926	0.078	0.078	19(Fr)	Si	3.8

Muro : 256 - Nodi: [1164-1165-1152-1151], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	0.01	0.00	-0.00	34	4810	-32	20.11	30.00	-25	1005	18	18	Si	3.6

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	0.01	0.00	-0.00	34	4810	-32	20.11	30.00	-25	1005	20	20	Si	3.6

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{med}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
4	0.01	0.00	-0.00	34	4810	-32	1005	0.085	0.085	20(Qp)	Si	2.4
4	0.01	0.00	-0.00	34	4810	-32	1005	0.085	0.085	19(Fr)	Si	3.5

Muro : 257 - Nodi: [1151-1152-1126-1125], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
3	0.01	0.00	-0.00	38	4885	-11	20.11	30.00	-26	1021	18	18	Si	3.5
4	0.01	0.00	0.00	38	4885	11	20.11	30.00	-26	1021	18	18	Si	3.5

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
3	0.01	0.00	-0.00	38	4885	-11	20.11	30.00	-26	1021	20	20	Si	3.5
4	0.01	0.00	0.00	38	4885	11	20.11	30.00	-26	1021	20	20	Si	3.5

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{med}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
4	0.01	0.00	0.00	38	4885	11	1021	0.086	0.086	20(Qp)	Si	2.3
4	0.01	0.00	0.00	38	4885	11	1021	0.086	0.086	19(Fr)	Si	3.5

Muro : 258 - Nodi: [1125-1126-1113-1112], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
3	0.01	0.00	0.00	34	4810	32	20.11	30.00	-25	1005	18	18	Si	3.6

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
3	0.01	0.00	0.00	34	4810	32	20.11	30.00	-25	1005	20	20	Si	3.6

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
3	0.01	0.00	0.00	34	4810	32	1005	0.085	0.085	20(Qp)	Si	2.4
3	0.01	0.00	0.00	34	4810	32	1005	0.085	0.085	19(Fr)	Si	3.5

Muro : 259 - Nodi: [1112-1113-1100-1099], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
3	0.02	0.00	0.00	15	4430	75	20.11	30.00	-23	926	18	18	Si	3.9

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
3	0.02	0.00	0.00	15	4430	75	20.11	30.00	-23	926	20	20	Si	3.9

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
3	0.02	0.00	0.00	15	4430	75	926	0.078	0.078	20(Qp)	Si	2.6
3	0.02	0.00	0.00	15	4430	75	926	0.078	0.078	19(Fr)	Si	3.8

Muro : 260 - Nodi: [1099-1100-1087-1086], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
3	0.03	-0.00	0.00	-20	3749	117	20.11	20.11	-24	1152	18	18	Si	3.1

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
3	0.03	-0.00	0.00	-20	3749	117	20.11	20.11	-24	1152	20	20	Si	3.1

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
3	0.03	-0.00	0.00	-20	3749	117	1152	0.133	0.133	20(Qp)	Si	1.5
3	0.03	-0.00	0.00	-20	3749	117	1152	0.133	0.133	19(Fr)	Si	2.3

Muro : 261 - Nodi: [1086-1087-1074-1073], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
 Combinazione Rara: $\sigma_{ca}[\text{kg/cm}^2]=184$ $\sigma_{fa}[\text{kg/cm}^2]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
3	0.05	-0.01	0.00	-72	2767	157	20.11	20.11	-18	849	18	18	Si	4.2

Combinazione QP: $\sigma_{ca}[\text{kg/cm}^2]=138$ $\sigma_{fa}[\text{kg/cm}^2]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
3	0.05	-0.01	0.00	-72	2767	157	20.11	20.11	-18	849	20	20	Si	4.2

Verifica aperture fessure: $Wamm_Freq[\text{mm}]=0.300$ $Wamm_Qp[\text{mm}]=0.200$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
3	0.05	-0.01	0.00	-72	2767	157	849	0.098	0.098	20(Qp)	Si	2.0
3	0.05	-0.01	0.00	-72	2767	157	849	0.098	0.098	19(Fr)	Si	3.1

Muro : 262 - Nodi: [1073-1074-1048-1047], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
 ,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
 Combinazione Rara: $\sigma_{ca}[\text{kg/cm}^2]=184$ $\sigma_{fa}[\text{kg/cm}^2]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
3	0.08	-0.01	0.00	-140	1489	192	20.11	20.11	-9	456	18	18	Si	7.9

Combinazione QP: $\sigma_{ca}[\text{kg/cm}^2]=138$ $\sigma_{fa}[\text{kg/cm}^2]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
3	0.08	-0.01	0.00	-140	1489	192	20.11	20.11	-9	456	20	20	Si	7.9

Verifica aperture fessure: $Wamm_Freq[\text{mm}]=0.300$ $Wamm_Qp[\text{mm}]=0.200$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
3	0.08	-0.01	0.00	-140	1489	192	456	0.053	0.053	20(Qp)	Si	3.8
3	0.08	-0.01	0.00	-140	1489	192	456	0.053	0.053	19(Fr)	Si	5.7

Muro : 263 - Nodi: [1047-1048-1035-1034], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
 ,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
 Combinazione Rara: $\sigma_{ca}[\text{kg/cm}^2]=184$ $\sigma_{fa}[\text{kg/cm}^2]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	0.14	-0.02	0.01	-282	-953	210	20.11	20.11	-6	290	18	18	Si	12
2	0.15	-0.00	0.01	-283	-946	151	20.11	20.11	-6	290	18	18	Si	12

Combinazione QP: $\sigma_{ca}[\text{kg/cm}^2]=138$ $\sigma_{fa}[\text{kg/cm}^2]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	0.14	-0.02	0.01	-282	-953	210	20.11	20.11	-6	290	20	20	Si	12
2	0.15	-0.00	0.01	-283	-946	151	20.11	20.11	-6	290	20	20	Si	12

Verifica aperture fessure: $Wamm_Freq[\text{mm}]=0.300$ $Wamm_Qp[\text{mm}]=0.200$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
----	----	----	-----	----	----	-----	-----------------	----	----	----	-----	----

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{med}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
2	0.15	-0.00	0.01	-283	-946	151	290	0.033	0.033	20(Qp)	Si	6.0
2	0.15	-0.00	0.01	-283	-946	151	290	0.033	0.033	19(Fr)	Si	9.0

Muro : 264 - Nodi: [1034-1035-1022-1021], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
 ,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	0.21	-0.03	0.03	-438	-2867	111	20.11	24.00	-17	739	18	18	Si	4.9

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	0.21	-0.03	0.03	-438	-2867	111	20.11	24.00	-17	739	20	20	Si	4.9

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{med}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
4	0.21	-0.03	0.03	-438	-2867	111	739	0.074	0.074	20(Qp)	Si	2.7
4	0.21	-0.03	0.03	-438	-2867	111	739	0.074	0.074	19(Fr)	Si	4.1

Muro : 265 - Nodi: [1256-1257-1244-1243], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
 ,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
3	0.16	-0.06	-0.05	-445	-2981	-174	20.11	24.00	-17	762	18	18	Si	4.7

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
3	0.16	-0.06	-0.05	-445	-2981	-174	20.11	24.00	-17	762	20	20	Si	4.7

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{med}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
3	0.16	-0.06	-0.05	-445	-2981	-174	762	0.076	0.076	20(Qp)	Si	2.6
3	0.16	-0.06	-0.05	-445	-2981	-174	762	0.076	0.076	19(Fr)	Si	3.9

Muro : 266 - Nodi: [1243-1244-1231-1230], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
 ,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
3	0.13	-0.06	-0.02	-267	-965	-319	20.11	20.11	-6	286	18	18	Si	13
1	0.14	-0.03	-0.01	-279	-960	-266	20.11	20.11	-6	288	18	18	Si	12

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
3	0.13	-0.06	-0.02	-267	-965	-319	20.11	20.11	-6	286	20	20	Si	13
1	0.14	-0.03	-0.01	-279	-960	-266	20.11	20.11	-6	288	20	20	Si	12

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
1	0.14	-0.03	-0.01	-279	-960	-266	288	0.033	0.033	20(Qp)	Si	6.0
1	0.14	-0.03	-0.01	-279	-960	-266	288	0.033	0.033	19(Fr)	Si	9.0

Muro : 267 - Nodi: [1230-1231-1205-1204], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	0.08	-0.04	-0.01	-89	1543	-284	20.11	20.11	-10	467	18	18	Si	7.7

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	0.08	-0.04	-0.01	-89	1543	-284	20.11	20.11	-10	467	20	20	Si	7.7

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
4	0.08	-0.04	-0.01	-89	1543	-284	467	0.054	0.054	20(Qp)	Si	3.7
4	0.08	-0.04	-0.01	-89	1543	-284	467	0.054	0.054	19(Fr)	Si	5.6

Muro : 268 - Nodi: [1204-1205-1192-1191], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	0.05	-0.02	-0.01	-4	2836	-233	20.11	20.11	-18	867	18	18	Si	4.2

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	0.05	-0.02	-0.01	-4	2836	-233	20.11	20.11	-18	867	20	20	Si	4.2

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
4	0.05	-0.02	-0.01	-4	2836	-233	867	0.100	0.100	20(Qp)	Si	2.0
4	0.05	-0.02	-0.01	-4	2836	-233	867	0.100	0.100	19(Fr)	Si	3.0

Muro : 269 - Nodi: [1191-1192-1179-1178], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: $\sigma_{ca}[\text{kg/cm}^2]=184$ $\sigma_{fa}[\text{kg/cm}^2]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cm ²	kg/cm ²	kg/cm ²	kg	kg	kg	cm ² /m	cm ² /m	kg/cm ²	kg/cm ²				
4	0.03	-0.02	-0.01	57	3824	-175	20.11	20.11	-24	1172	18	18	Si	3.1

Combinazione QP: $\sigma_{ca}[\text{kg/cm}^2]=138$ $\sigma_{fa}[\text{kg/cm}^2]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cm ²	kg/cm ²	kg/cm ²	kg	kg	kg	cm ² /m	cm ² /m	kg/cm ²	kg/cm ²				
4	0.03	-0.02	-0.01	57	3824	-175	20.11	20.11	-24	1172	20	20	Si	3.1

Verifica aperture fessure: $Wamm_Freq[\text{mm}]=0.300$ $Wamm_Qp[\text{mm}]=0.200$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cm ²	kg/cm ²	kg/cm ²	kg	kg	kg	kg/cm ²	mm	mm			
4	0.03	-0.02	-0.01	57	3824	-175	1172	0.135	0.135	20(Qp)	Si	1.5
4	0.03	-0.02	-0.01	57	3824	-175	1172	0.135	0.135	19(Fr)	Si	2.2

Muro : 270 - Nodi: [1178-1179-1166-1165], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: $\sigma_{ca}[\text{kg/cm}^2]=184$ $\sigma_{fa}[\text{kg/cm}^2]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cm ²	kg/cm ²	kg/cm ²	kg	kg	kg	cm ² /m	cm ² /m	kg/cm ²	kg/cm ²				
4	0.01	-0.01	-0.00	97	4508	-113	20.11	30.00	-24	940	18	18	Si	3.8

Combinazione QP: $\sigma_{ca}[\text{kg/cm}^2]=138$ $\sigma_{fa}[\text{kg/cm}^2]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cm ²	kg/cm ²	kg/cm ²	kg	kg	kg	cm ² /m	cm ² /m	kg/cm ²	kg/cm ²				
4	0.01	-0.01	-0.00	97	4508	-113	20.11	30.00	-24	940	20	20	Si	3.8

Verifica aperture fessure: $Wamm_Freq[\text{mm}]=0.300$ $Wamm_Qp[\text{mm}]=0.200$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cm ²	kg/cm ²	kg/cm ²	kg	kg	kg	kg/cm ²	mm	mm			
4	0.01	-0.01	-0.00	97	4508	-113	940	0.080	0.080	20(Qp)	Si	2.5
4	0.01	-0.01	-0.00	97	4508	-113	940	0.080	0.080	19(Fr)	Si	3.8

Muro : 271 - Nodi: [1165-1166-1153-1152], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: $\sigma_{ca}[\text{kg/cm}^2]=184$ $\sigma_{fa}[\text{kg/cm}^2]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cm ²	kg/cm ²	kg/cm ²	kg	kg	kg	cm ² /m	cm ² /m	kg/cm ²	kg/cm ²				
4	0.01	-0.01	-0.00	118	4889	-49	20.11	30.00	-26	1020	18	18	Si	3.5

Combinazione QP: $\sigma_{ca}[\text{kg/cm}^2]=138$ $\sigma_{fa}[\text{kg/cm}^2]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cm ²	kg/cm ²	kg/cm ²	kg	kg	kg	cm ² /m	cm ² /m	kg/cm ²	kg/cm ²				
4	0.01	-0.01	-0.00	118	4889	-49	20.11	30.00	-26	1020	20	20	Si	3.5

Verifica aperture fessure: $Wamm_Freq[\text{mm}]=0.300$ $Wamm_Qp[\text{mm}]=0.200$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cm ²	kg/cm ²	kg/cm ²	kg	kg	kg	kg/cm ²	mm	mm			
4	0.01	-0.01	-0.00	118	4889	-49	1020	0.086	0.086	20(Qp)	Si	2.3

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{med}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
4	0.01	-0.01	-0.00	118	4889	-49	1020	0.086	0.086	19(Fr)	Si	3.5

Muro : 272 - Nodi: [1152-1153-1127-1126], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
 ,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
 Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
3	0.01	-0.01	-0.00	122	4965	-16	20.11	30.00	-26	1035	18	18	Si	3.5
4	0.01	-0.01	0.00	122	4965	16	20.11	30.00	-26	1035	18	18	Si	3.5

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
3	0.01	-0.01	-0.00	122	4965	-16	20.11	30.00	-26	1035	20	20	Si	3.5
4	0.01	-0.01	0.00	122	4965	16	20.11	30.00	-26	1035	20	20	Si	3.5

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{med}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
4	0.01	-0.01	0.00	122	4965	16	1035	0.088	0.088	20(Qp)	Si	2.3
4	0.01	-0.01	0.00	122	4965	16	1035	0.088	0.088	19(Fr)	Si	3.4

Muro : 273 - Nodi: [1126-1127-1114-1113], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
 ,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
 Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
3	0.01	-0.01	0.00	118	4889	49	20.11	30.00	-26	1020	18	18	Si	3.5

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
3	0.01	-0.01	0.00	118	4889	49	20.11	30.00	-26	1020	20	20	Si	3.5

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{med}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
3	0.01	-0.01	0.00	118	4889	49	1020	0.086	0.086	20(Qp)	Si	2.3
3	0.01	-0.01	0.00	118	4889	49	1020	0.086	0.086	19(Fr)	Si	3.5

Muro : 274 - Nodi: [1113-1114-1101-1100], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
 ,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
 Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
3	0.01	-0.01	0.00	97	4508	113	20.11	30.00	-24	940	18	18	Si	3.8

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
3	0.01	-0.01	0.00	97	4508	113	20.11	30.00	-24	940	20	20	Si	3.8

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
3	0.01	-0.01	0.00	97	4508	113	940	0.080	0.080	20(Qp)	Si	2.5
3	0.01	-0.01	0.00	97	4508	113	940	0.080	0.080	19(Fr)	Si	3.8

Muro : 275 - Nodi: [1100-1101-1088-1087], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
3	0.03	-0.02	0.01	57	3824	175	20.11	20.11	-24	1172	18	18	Si	3.1

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
3	0.03	-0.02	0.01	57	3824	175	20.11	20.11	-24	1172	20	20	Si	3.1

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
3	0.03	-0.02	0.01	57	3824	175	1172	0.135	0.135	20(Qp)	Si	1.5
3	0.03	-0.02	0.01	57	3824	175	1172	0.135	0.135	19(Fr)	Si	2.2

Muro : 276 - Nodi: [1087-1088-1075-1074], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
3	0.05	-0.02	0.01	-4	2836	233	20.11	20.11	-18	867	18	18	Si	4.2

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
3	0.05	-0.02	0.01	-4	2836	233	20.11	20.11	-18	867	20	20	Si	4.2

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
3	0.05	-0.02	0.01	-4	2836	233	867	0.100	0.100	20(Qp)	Si	2.0
3	0.05	-0.02	0.01	-4	2836	233	867	0.100	0.100	19(Fr)	Si	3.0

Muro : 277 - Nodi: [1074-1075-1049-1048], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
3	0.08	-0.04	0.01	-89	1543	284	20.11	20.11	-10	467	18	18	Si	7.7

Combinazione QP: $\sigma_{\text{ca}}[\text{kg/cmq}]=138$ $\sigma_{\text{fa}}[\text{kg/cmq}]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
3	0.08	-0.04	0.01	-89	1543	284	20.11	20.11	-10	467	20	20	Si	7.7

Verifica aperture fessure: $W_{\text{amm_Freq}}[\text{mm}]=0.300$ $W_{\text{amm_Qp}}[\text{mm}]=0.200$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
3	0.08	-0.04	0.01	-89	1543	284	467	0.054	0.054	20(Qp)	Si	3.7
3	0.08	-0.04	0.01	-89	1543	284	467	0.054	0.054	19(Fr)	Si	5.6

Muro : 278 - Nodi: [1048-1049-1036-1035], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: $\sigma_{\text{ca}}[\text{kg/cmq}]=184$ $\sigma_{\text{fa}}[\text{kg/cmq}]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	0.13	-0.06	0.02	-267	-965	319	20.11	20.11	-6	286	18	18	Si	13
2	0.14	-0.03	0.01	-278	-960	266	20.11	20.11	-6	288	18	18	Si	12

Combinazione QP: $\sigma_{\text{ca}}[\text{kg/cmq}]=138$ $\sigma_{\text{fa}}[\text{kg/cmq}]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	0.13	-0.06	0.02	-267	-965	319	20.11	20.11	-6	286	20	20	Si	13
2	0.14	-0.03	0.01	-278	-960	266	20.11	20.11	-6	288	20	20	Si	12

Verifica aperture fessure: $W_{\text{amm_Freq}}[\text{mm}]=0.300$ $W_{\text{amm_Qp}}[\text{mm}]=0.200$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
2	0.14	-0.03	0.01	-278	-960	266	288	0.033	0.033	20(Qp)	Si	6.0
2	0.14	-0.03	0.01	-278	-960	266	288	0.033	0.033	19(Fr)	Si	9.0

Muro : 279 - Nodi: [1035-1036-1023-1022], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: $\sigma_{\text{ca}}[\text{kg/cmq}]=184$ $\sigma_{\text{fa}}[\text{kg/cmq}]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	0.16	-0.06	0.05	-445	-2981	174	20.11	24.00	-17	762	18	18	Si	4.7

Combinazione QP: $\sigma_{\text{ca}}[\text{kg/cmq}]=138$ $\sigma_{\text{fa}}[\text{kg/cmq}]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	0.16	-0.06	0.05	-445	-2981	174	20.11	24.00	-17	762	20	20	Si	4.7

Verifica aperture fessure: $W_{\text{amm_Freq}}[\text{mm}]=0.300$ $W_{\text{amm_Qp}}[\text{mm}]=0.200$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
4	0.16	-0.06	0.05	-445	-2981	174	762	0.076	0.076	20(Qp)	Si	2.6

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{med}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
4	0.16	-0.06	0.05	-445	-2981	174	762	0.076	0.076	19(Fr)	Si	3.9

Muro : 280 - Nodi: [1257-1258-1245-1244], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
 ,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
 Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cm²]=184 σ_{fa} [kg/cm²]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cm ²	kg/cm ²	kg/cm ²	kg	kg	kg	cm ² /m	cm ² /m	kg/cm ²	kg/cm ²				
3	0.09	-0.13	-0.06	-441	-3125	-229	20.11	24.00	-18	788	18	18	Si	4.6

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cm²]=138 σ_{fa} [kg/cm²]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cm ²	kg/cm ²	kg/cm ²	kg	kg	kg	cm ² /m	cm ² /m	kg/cm ²	kg/cm ²				
3	0.09	-0.13	-0.06	-441	-3125	-229	20.11	24.00	-18	788	20	20	Si	4.6

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{med}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cm ²	kg/cm ²	kg/cm ²	kg	kg	kg	kg/cm ²	mm	mm			
3	0.09	-0.13	-0.06	-441	-3125	-229	788	0.079	0.079	20(Qp)	Si	2.5
3	0.09	-0.13	-0.06	-441	-3125	-229	788	0.079	0.079	19(Fr)	Si	3.8

Muro : 281 - Nodi: [1244-1245-1232-1231], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
 ,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
 Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cm²]=184 σ_{fa} [kg/cm²]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cm ²	kg/cm ²	kg/cm ²	kg	kg	kg	cm ² /m	cm ² /m	kg/cm ²	kg/cm ²				
3	0.12	-0.11	-0.04	-225	-965	-404	20.11	20.11	-6	275	18	18	Si	13
1	0.12	-0.08	-0.03	-246	-966	-365	20.11	20.11	-6	281	18	18	Si	13

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cm²]=138 σ_{fa} [kg/cm²]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cm ²	kg/cm ²	kg/cm ²	kg	kg	kg	cm ² /m	cm ² /m	kg/cm ²	kg/cm ²				
3	0.12	-0.11	-0.04	-225	-965	-404	20.11	20.11	-6	275	20	20	Si	13
1	0.12	-0.08	-0.03	-246	-966	-365	20.11	20.11	-6	281	20	20	Si	13

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{med}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cm ²	kg/cm ²	kg/cm ²	kg	kg	kg	kg/cm ²	mm	mm			
1	0.12	-0.08	-0.03	-246	-966	-365	281	0.032	0.032	20(Qp)	Si	6.2
1	0.12	-0.08	-0.03	-246	-966	-365	281	0.032	0.032	19(Fr)	Si	9.3

Muro : 282 - Nodi: [1231-1232-1206-1205], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
 ,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
 Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cm²]=184 σ_{fa} [kg/cm²]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cm ²	kg/cm ²	kg/cm ²	kg	kg	kg	cm ² /m	cm ² /m	kg/cm ²	kg/cm ²				
4	0.08	-0.06	-0.04	-6	1615	-360	20.11	20.11	-10	485	18	18	Si	7.4

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cm²]=138 σ_{fa} [kg/cm²]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	0.08	-0.06	-0.04	-6	1615	-360	20.11	20.11	-10	485	20	20	Si	7.4

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
4	0.08	-0.06	-0.04	-6	1615	-360	485	0.056	0.056	20(Qp)	Si	3.6
4	0.08	-0.06	-0.04	-6	1615	-360	485	0.056	0.056	19(Fr)	Si	5.4

Muro : 283 - Nodi: [1205-1206-1193-1192], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	0.04	-0.04	-0.02	88	2925	-301	20.11	20.11	-19	891	18	18	Si	4.0

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	0.04	-0.04	-0.02	88	2925	-301	20.11	20.11	-19	891	20	20	Si	4.0

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
4	0.04	-0.04	-0.02	88	2925	-301	891	0.103	0.103	20(Qp)	Si	1.9
4	0.04	-0.04	-0.02	88	2925	-301	891	0.103	0.103	19(Fr)	Si	2.9

Muro : 284 - Nodi: [1192-1193-1180-1179], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	0.02	-0.04	-0.01	151	3923	-229	20.11	20.11	-25	1199	18	18	Si	3.0

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	0.02	-0.04	-0.01	151	3923	-229	20.11	20.11	-25	1199	20	20	Si	3.0

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
4	0.02	-0.04	-0.01	151	3923	-229	1199	0.138	0.138	20(Qp)	Si	1.4
4	0.02	-0.04	-0.01	151	3923	-229	1199	0.138	0.138	19(Fr)	Si	2.2

Muro : 285 - Nodi: [1179-1180-1167-1166], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	0.01	-0.03	-0.01	190	4613	-150	20.11	30.00	-24	959	18	18	Si	3.8

Combinazione QP: $\sigma_{\text{ca}}[\text{kg/cmq}]=138$ $\sigma_{\text{fa}}[\text{kg/cmq}]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	0.01	-0.03	-0.01	190	4613	-150	20.11	30.00	-24	959	20	20	Si	3.8

Verifica aperture fessure: $W_{\text{amm_Freq}}[\text{mm}]=0.300$ $W_{\text{amm_Qp}}[\text{mm}]=0.200$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
4	0.01	-0.03	-0.01	190	4613	-150	959	0.081	0.081	20(Qp)	Si	2.5
4	0.01	-0.03	-0.01	190	4613	-150	959	0.081	0.081	19(Fr)	Si	3.7

Muro : 286 - Nodi: [1166-1167-1154-1153], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: $\sigma_{\text{ca}}[\text{kg/cmq}]=184$ $\sigma_{\text{fa}}[\text{kg/cmq}]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	0.00	-0.03	-0.00	210	4996	-65	20.11	30.00	-26	1039	18	18	Si	3.5

Combinazione QP: $\sigma_{\text{ca}}[\text{kg/cmq}]=138$ $\sigma_{\text{fa}}[\text{kg/cmq}]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	0.00	-0.03	-0.00	210	4996	-65	20.11	30.00	-26	1039	20	20	Si	3.5

Verifica aperture fessure: $W_{\text{amm_Freq}}[\text{mm}]=0.300$ $W_{\text{amm_Qp}}[\text{mm}]=0.200$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
4	0.00	-0.03	-0.00	210	4996	-65	1039	0.088	0.088	20(Qp)	Si	2.3
4	0.00	-0.03	-0.00	210	4996	-65	1039	0.088	0.088	19(Fr)	Si	3.4

Muro : 287 - Nodi: [1153-1154-1128-1127], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: $\sigma_{\text{ca}}[\text{kg/cmq}]=184$ $\sigma_{\text{fa}}[\text{kg/cmq}]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
3	0.00	-0.03	-0.00	214	5073	-22	20.11	30.00	-27	1055	18	18	Si	3.4

Combinazione QP: $\sigma_{\text{ca}}[\text{kg/cmq}]=138$ $\sigma_{\text{fa}}[\text{kg/cmq}]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
3	0.00	-0.03	-0.00	214	5073	-22	20.11	30.00	-27	1055	20	20	Si	3.4

Verifica aperture fessure: $W_{\text{amm_Freq}}[\text{mm}]=0.300$ $W_{\text{amm_Qp}}[\text{mm}]=0.200$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
3	0.00	-0.03	-0.00	214	5073	-22	1055	0.089	0.089	20(Qp)	Si	2.2
3	0.00	-0.03	-0.00	214	5073	-22	1055	0.089	0.089	19(Fr)	Si	3.4

Muro : 288 - Nodi: [1127-1128-1115-1114], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
 ,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
 Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
3	0.00	-0.03	0.00	210	4996	65	20.11	30.00	-26	1039	18	18	Si	3.5

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
3	0.00	-0.03	0.00	210	4996	65	20.11	30.00	-26	1039	20	20	Si	3.5

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
3	0.00	-0.03	0.00	210	4996	65	1039	0.088	0.088	20(Qp)	Si	2.3
3	0.00	-0.03	0.00	210	4996	65	1039	0.088	0.088	19(Fr)	Si	3.4

Muro : 289 - Nodi: [1114-1115-1102-1101], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
 ,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
 Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
3	0.01	-0.03	0.01	190	4613	150	20.11	30.00	-24	959	18	18	Si	3.8

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
3	0.01	-0.03	0.01	190	4613	150	20.11	30.00	-24	959	20	20	Si	3.8

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
3	0.01	-0.03	0.01	190	4613	150	959	0.081	0.081	20(Qp)	Si	2.5
3	0.01	-0.03	0.01	190	4613	150	959	0.081	0.081	19(Fr)	Si	3.7

Muro : 290 - Nodi: [1101-1102-1089-1088], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
 ,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
 Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
3	0.02	-0.04	0.01	151	3923	229	20.11	20.11	-25	1199	18	18	Si	3.0

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
3	0.02	-0.04	0.01	151	3923	229	20.11	20.11	-25	1199	20	20	Si	3.0

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σfmed	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
3	0.02	-0.04	0.01	151	3923	229	1199	0.138	0.138	20(Qp)	Si	1.4
3	0.02	-0.04	0.01	151	3923	229	1199	0.138	0.138	19(Fr)	Si	2.2

Muro : 291 - Nodi: [1088-1089-1076-1075], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σca[kg/cmq]=184 σfa[kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σcmax	σfmax	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/ m	cmq/ m	kg/cmq	kg/cmq				
3	0.04	-0.04	0.02	88	2925	301	20.11	20.11	-19	891	18	18	Si	4.0

Combinazione QP: σca[kg/cmq]=138 σfa[kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σcmax	σfmax	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/ m	cmq/ m	kg/cmq	kg/cmq				
3	0.04	-0.04	0.02	88	2925	301	20.11	20.11	-19	891	20	20	Si	4.0

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σfmed	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
3	0.04	-0.04	0.02	88	2925	301	891	0.103	0.103	20(Qp)	Si	1.9
3	0.04	-0.04	0.02	88	2925	301	891	0.103	0.103	19(Fr)	Si	2.9

Muro : 292 - Nodi: [1075-1076-1050-1049], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σca[kg/cmq]=184 σfa[kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σcmax	σfmax	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/ m	cmq/ m	kg/cmq	kg/cmq				
3	0.08	-0.06	0.04	-6	1615	360	20.11	20.11	-10	485	18	18	Si	7.4

Combinazione QP: σca[kg/cmq]=138 σfa[kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σcmax	σfmax	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/ m	cmq/ m	kg/cmq	kg/cmq				
3	0.08	-0.06	0.04	-6	1615	360	20.11	20.11	-10	485	20	20	Si	7.4

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σfmed	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
3	0.08	-0.06	0.04	-6	1615	360	485	0.056	0.056	20(Qp)	Si	3.6
3	0.08	-0.06	0.04	-6	1615	360	485	0.056	0.056	19(Fr)	Si	5.4

Muro : 293 - Nodi: [1049-1050-1037-1036], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σca[kg/cmq]=184 σfa[kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σcmax	σfmax	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/ m	cmq/ m	kg/cmq	kg/cmq				
4	0.12	-0.11	0.04	-225	-965	404	20.11	20.11	-6	275	18	18	Si	13

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
2	0.12	-0.08	0.03	-246	-966	365	20.11	20.11	-6	281	18	18	Si	13

Combinazione QP: $\sigma_{\text{ca}}[\text{kg/cm}^2]=138$ $\sigma_{\text{fa}}[\text{kg/cm}^2]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cm ²	kg/cm ²	kg/cm ²	kg	kg	kg	cm ² /m	cm ² /m	kg/cm ²	kg/cm ²				
4	0.12	-0.11	0.04	-225	-965	404	20.11	20.11	-6	275	20	20	Si	13
2	0.12	-0.08	0.03	-246	-966	365	20.11	20.11	-6	281	20	20	Si	13

Verifica aperture fessure: $W_{\text{amm_Freq}}[\text{mm}]=0.300$ $W_{\text{amm_Qp}}[\text{mm}]=0.200$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cm ²	kg/cm ²	kg/cm ²	kg	kg	kg	kg/cm ²	mm	mm			
2	0.12	-0.08	0.03	-246	-966	365	281	0.032	0.032	20(Qp)	Si	6.2
2	0.12	-0.08	0.03	-246	-966	365	281	0.032	0.032	19(Fr)	Si	9.3

Muro : 294 - Nodi: [1036-1037-1024-1023], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: $\sigma_{\text{ca}}[\text{kg/cm}^2]=184$ $\sigma_{\text{fa}}[\text{kg/cm}^2]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cm ²	kg/cm ²	kg/cm ²	kg	kg	kg	cm ² /m	cm ² /m	kg/cm ²	kg/cm ²				
4	0.09	-0.13	0.06	-441	-3125	229	20.11	24.00	-18	788	18	18	Si	4.6

Combinazione QP: $\sigma_{\text{ca}}[\text{kg/cm}^2]=138$ $\sigma_{\text{fa}}[\text{kg/cm}^2]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cm ²	kg/cm ²	kg/cm ²	kg	kg	kg	cm ² /m	cm ² /m	kg/cm ²	kg/cm ²				
4	0.09	-0.13	0.06	-441	-3125	229	20.11	24.00	-18	788	20	20	Si	4.6

Verifica aperture fessure: $W_{\text{amm_Freq}}[\text{mm}]=0.300$ $W_{\text{amm_Qp}}[\text{mm}]=0.200$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cm ²	kg/cm ²	kg/cm ²	kg	kg	kg	kg/cm ²	mm	mm			
4	0.09	-0.13	0.06	-441	-3125	229	788	0.079	0.079	20(Qp)	Si	2.5
4	0.09	-0.13	0.06	-441	-3125	229	788	0.079	0.079	19(Fr)	Si	3.8

Muro : 295 - Nodi: [1258-1259-1246-1245], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: $\sigma_{\text{ca}}[\text{kg/cm}^2]=184$ $\sigma_{\text{fa}}[\text{kg/cm}^2]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cm ²	kg/cm ²	kg/cm ²	kg	kg	kg	cm ² /m	cm ² /m	kg/cm ²	kg/cm ²				
3	0.04	-0.21	-0.10	-399	-3253	-279	20.11	24.00	-19	809	18	18	Si	4.5

Combinazione QP: $\sigma_{\text{ca}}[\text{kg/cm}^2]=138$ $\sigma_{\text{fa}}[\text{kg/cm}^2]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cm ²	kg/cm ²	kg/cm ²	kg	kg	kg	cm ² /m	cm ² /m	kg/cm ²	kg/cm ²				
3	0.04	-0.21	-0.10	-399	-3253	-279	20.11	24.00	-19	809	20	20	Si	4.5

Verifica aperture fessure: $W_{\text{amm_Freq}}[\text{mm}]=0.300$ $W_{\text{amm_Qp}}[\text{mm}]=0.200$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cm ²	kg/cm ²	kg/cm ²	kg	kg	kg	kg/cm ²	mm	mm			
3	0.04	-0.21	-0.10	-399	-3253	-279	809	0.080	0.080	20(Qp)	Si	2.5
3	0.04	-0.21	-0.10	-399	-3253	-279	809	0.080	0.080	19(Fr)	Si	3.7

Muro : 296 - Nodi: [1245-1246-1233-1232], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
 ,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
 Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
1	0.12	-0.13	-0.07	-197	-960	-436	20.11	20.11	-6	271	18	18	Si	13
3	0.13	-0.10	-0.12	-159	-956	-464	20.11	20.11	-6	274	18	18	Si	13

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
1	0.12	-0.13	-0.07	-197	-960	-436	20.11	20.11	-6	271	20	20	Si	13
3	0.13	-0.10	-0.12	-159	-956	-464	20.11	20.11	-6	274	20	20	Si	13

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
3	0.13	-0.10	-0.12	-159	-956	-464	274	0.031	0.031	20(Qp)	Si	6.4
3	0.13	-0.10	-0.12	-159	-956	-464	274	0.031	0.031	19(Fr)	Si	9.6

Muro : 297 - Nodi: [1232-1233-1207-1206], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
 ,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
 Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	0.05	-0.05	-0.06	43	1683	-437	20.11	20.11	-11	508	18	18	Si	7.1

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	0.05	-0.05	-0.06	43	1683	-437	20.11	20.11	-11	508	20	20	Si	7.1

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
4	0.05	-0.05	-0.06	43	1683	-437	508	0.059	0.059	20(Qp)	Si	3.4
4	0.05	-0.05	-0.06	43	1683	-437	508	0.059	0.059	19(Fr)	Si	5.1

Muro : 298 - Nodi: [1206-1207-1194-1193], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
 ,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
 Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	0.02	-0.05	-0.03	114	3018	-377	20.11	20.11	-19	918	18	18	Si	3.9

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	0.02	-0.05	-0.03	114	3018	-377	20.11	20.11	-19	918	20	20	Si	3.9

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{med}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
4	0.02	-0.05	-0.03	114	3018	-377	918	0.106	0.106	20(Qp)	Si	1.9
4	0.02	-0.05	-0.03	114	3018	-377	918	0.106	0.106	19(Fr)	Si	2.8

Muro : 299 - Nodi: [1193-1194-1181-1180], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	0.01	-0.05	-0.01	158	4032	-292	20.11	20.11	-26	1229	18	18	Si	2.9

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	0.01	-0.05	-0.01	158	4032	-292	20.11	20.11	-26	1229	20	20	Si	2.9

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{med}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
4	0.01	-0.05	-0.01	158	4032	-292	1229	0.142	0.142	20(Qp)	Si	1.4
4	0.01	-0.05	-0.01	158	4032	-292	1229	0.142	0.142	19(Fr)	Si	2.1

Muro : 300 - Nodi: [1180-1181-1168-1167], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	0.00	-0.06	-0.00	184	4732	-192	20.11	30.00	-25	981	18	18	Si	3.7

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	0.00	-0.06	-0.00	184	4732	-192	20.11	30.00	-25	981	20	20	Si	3.7

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{med}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
4	0.00	-0.06	-0.00	184	4732	-192	981	0.083	0.083	20(Qp)	Si	2.4
4	0.00	-0.06	-0.00	184	4732	-192	981	0.083	0.083	19(Fr)	Si	3.6

Muro : 301 - Nodi: [1167-1168-1155-1154], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	0.00	-0.06	-0.00	197	5120	-84	20.11	30.00	-27	1062	18	18	Si	3.4

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	0.00	-0.06	-0.00	197	5120	-84	20.11	30.00	-27	1062	20	20	Si	3.4

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
4	0.00	-0.06	-0.00	197	5120	-84	1062	0.090	0.090	20(Qp)	Si	2.2
4	0.00	-0.06	-0.00	197	5120	-84	1062	0.090	0.090	19(Fr)	Si	3.3

Muro : 302 - Nodi: [1154-1155-1129-1128], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	0.00	-0.06	0.00	199	5198	28	20.11	30.00	-27	1078	18	18	Si	3.3
3	0.00	-0.06	-0.00	199	5198	-28	20.11	30.00	-27	1078	18	18	Si	3.3

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	0.00	-0.06	0.00	199	5198	28	20.11	30.00	-27	1078	20	20	Si	3.3
3	0.00	-0.06	-0.00	199	5198	-28	20.11	30.00	-27	1078	20	20	Si	3.3

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
3	0.00	-0.06	-0.00	199	5198	-28	1078	0.091	0.091	20(Qp)	Si	2.2
3	0.00	-0.06	-0.00	199	5198	-28	1078	0.091	0.091	19(Fr)	Si	3.3

Muro : 303 - Nodi: [1128-1129-1116-1115], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
3	0.00	-0.06	0.00	197	5120	84	20.11	30.00	-27	1062	18	18	Si	3.4

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
3	0.00	-0.06	0.00	197	5120	84	20.11	30.00	-27	1062	20	20	Si	3.4

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
3	0.00	-0.06	0.00	197	5120	84	1062	0.090	0.090	20(Qp)	Si	2.2
3	0.00	-0.06	0.00	197	5120	84	1062	0.090	0.090	19(Fr)	Si	3.3

Muro : 304 - Nodi: [1115-1116-1103-1102], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--

,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
3	0.00	-0.06	0.00	184	4732	192	20.11	30.00	-25	981	18	18	Si	3.7

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
3	0.00	-0.06	0.00	184	4732	192	20.11	30.00	-25	981	20	20	Si	3.7

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
3	0.00	-0.06	0.00	184	4732	192	981	0.083	0.083	20(Qp)	Si	2.4
3	0.00	-0.06	0.00	184	4732	192	981	0.083	0.083	19(Fr)	Si	3.6

Muro : 305 - Nodi: [1102-1103-1090-1089], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--

,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
3	0.01	-0.05	0.01	158	4032	292	20.11	20.11	-26	1229	18	18	Si	2.9

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
3	0.01	-0.05	0.01	158	4032	292	20.11	20.11	-26	1229	20	20	Si	2.9

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
3	0.01	-0.05	0.01	158	4032	292	1229	0.142	0.142	20(Qp)	Si	1.4
3	0.01	-0.05	0.01	158	4032	292	1229	0.142	0.142	19(Fr)	Si	2.1

Muro : 306 - Nodi: [1089-1090-1077-1076], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--

,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
3	0.02	-0.05	0.03	114	3018	377	20.11	20.11	-19	918	18	18	Si	3.9

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
3	0.02	-0.05	0.03	114	3018	377	20.11	20.11	-19	918	20	20	Si	3.9

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{med}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
3	0.02	-0.05	0.03	114	3018	377	918	0.106	0.106	20(Qp)	Si	1.9
3	0.02	-0.05	0.03	114	3018	377	918	0.106	0.106	19(Fr)	Si	2.8

Muro : 307 - Nodi: [1076-1077-1051-1050], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
 ,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
 Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
3	0.05	-0.05	0.06	43	1683	437	20.11	20.11	-11	508	18	18	Si	7.1

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
3	0.05	-0.05	0.06	43	1683	437	20.11	20.11	-11	508	20	20	Si	7.1

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{med}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
3	0.05	-0.05	0.06	43	1683	437	508	0.059	0.059	20(Qp)	Si	3.4
3	0.05	-0.05	0.06	43	1683	437	508	0.059	0.059	19(Fr)	Si	5.1

Muro : 308 - Nodi: [1050-1051-1038-1037], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
 ,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
 Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	0.12	-0.13	0.07	-197	-960	436	20.11	20.11	-6	271	18	18	Si	13
4	0.13	-0.10	0.12	-159	-956	464	20.11	20.11	-6	274	18	18	Si	13

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	0.12	-0.13	0.07	-197	-960	436	20.11	20.11	-6	271	20	20	Si	13
4	0.13	-0.10	0.12	-159	-956	464	20.11	20.11	-6	274	20	20	Si	13

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{med}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
4	0.13	-0.10	0.12	-159	-956	464	274	0.031	0.031	20(Qp)	Si	6.4
4	0.13	-0.10	0.12	-159	-956	464	274	0.031	0.031	19(Fr)	Si	9.6

Muro : 309 - Nodi: [1037-1038-1025-1024], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
 ,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
 Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	0.04	-0.21	0.10	-399	-3254	279	20.11	24.00	-19	809	18	18	Si	4.5

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	0.04	-0.21	0.10	-399	-3254	279	20.11	24.00	-19	809	20	20	Si	4.5

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
4	0.04	-0.21	0.10	-399	-3254	279	809	0.080	0.080	20(Qp)	Si	2.5
4	0.04	-0.21	0.10	-399	-3254	279	809	0.080	0.080	19(Fr)	Si	3.7

Muro : 310 - Nodi: [1259-1260-1247-1246], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
1	0.04	-0.14	-0.16	-298	-3279	-295	20.11	24.00	-19	827	18	18	Si	4.4
3	0.20	0.47	-0.29	-84	-3193	-212	20.11	24.00	-18	904	18	18	Si	4.0

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
1	0.04	-0.14	-0.16	-298	-3279	-295	20.11	24.00	-19	827	20	20	Si	4.4
3	0.20	0.47	-0.29	-84	-3193	-212	20.11	24.00	-18	904	20	20	Si	4.0

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
3	0.20	0.47	-0.29	-84	-3193	-212	904	0.092	0.092	20(Qp)	Si	2.2
3	0.20	0.47	-0.29	-84	-3193	-212	904	0.092	0.092	19(Fr)	Si	3.3

Muro : 311 - Nodi: [1246-1247-1234-1233], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
1	0.10	0.00	-0.16	-98	-956	-488	20.11	20.11	-6	294	18	18	Si	12
3	0.02	0.20	-0.09	-23	-949	-353	20.11	20.11	-6	332	18	18	Si	11

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
1	0.10	0.00	-0.16	-98	-956	-488	20.11	20.11	-6	294	20	20	Si	12
3	0.02	0.20	-0.09	-23	-949	-353	20.11	20.11	-6	332	20	20	Si	11

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
3	0.02	0.20	-0.09	-23	-949	-353	332	0.039	0.039	20(Qp)	Si	5.1
3	0.02	0.20	-0.09	-23	-949	-353	332	0.039	0.039	19(Fr)	Si	7.7

Muro : 312 - Nodi: [1233-1234-1208-1207], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
 ,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
 Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	0.00	-0.03	-0.02	10	1722	-346	20.11	20.11	-11	524	18	18	Si	6.9

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	0.00	-0.03	-0.02	10	1722	-346	20.11	20.11	-11	524	20	20	Si	6.9

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
4	0.00	-0.03	-0.02	10	1722	-346	524	0.060	0.060	20(Qp)	Si	3.3
4	0.00	-0.03	-0.02	10	1722	-346	524	0.060	0.060	19(Fr)	Si	5.0

Muro : 313 - Nodi: [1207-1208-1195-1194], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
 ,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
 Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	0.00	-0.07	-0.01	21	3081	-298	20.11	20.11	-20	934	18	18	Si	3.9

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	0.00	-0.07	-0.01	21	3081	-298	20.11	20.11	-20	934	20	20	Si	3.9

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
4	0.00	-0.07	-0.01	21	3081	-298	934	0.108	0.108	20(Qp)	Si	1.9
4	0.00	-0.07	-0.01	21	3081	-298	934	0.108	0.108	19(Fr)	Si	2.8

Muro : 314 - Nodi: [1194-1195-1182-1181], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
 ,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
 Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	0.00	-0.09	-0.00	27	4112	-230	20.11	20.11	-26	1247	18	18	Si	2.9

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	0.00	-0.09	-0.00	27	4112	-230	20.11	20.11	-26	1247	20	20	Si	2.9

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σfmed	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
4	0.00	-0.09	-0.00	27	4112	-230	1247	0.144	0.144	20(Qp)	Si	1.4
4	0.00	-0.09	-0.00	27	4112	-230	1247	0.144	0.144	19(Fr)	Si	2.1

Muro : 315 - Nodi: [1181-1182-1169-1168], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σca[kg/cmq]=184 σfa[kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σcmax	σfmax	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	0.00	-0.09	-0.00	31	4821	-151	20.11	30.00	-25	995	18	18	Si	3.6

Combinazione QP: σca[kg/cmq]=138 σfa[kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σcmax	σfmax	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	0.00	-0.09	-0.00	31	4821	-151	20.11	30.00	-25	995	20	20	Si	3.6

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σfmed	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
4	0.00	-0.09	-0.00	31	4821	-151	995	0.084	0.084	20(Qp)	Si	2.4
4	0.00	-0.09	-0.00	31	4821	-151	995	0.084	0.084	19(Fr)	Si	3.6

Muro : 316 - Nodi: [1168-1169-1156-1155], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σca[kg/cmq]=184 σfa[kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σcmax	σfmax	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	0.00	-0.09	0.00	33	5214	-66	20.11	30.00	-27	1077	18	18	Si	3.3

Combinazione QP: σca[kg/cmq]=138 σfa[kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σcmax	σfmax	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
4	0.00	-0.09	0.00	33	5214	-66	20.11	30.00	-27	1077	20	20	Si	3.3

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σfmed	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
4	0.00	-0.09	0.00	33	5214	-66	1077	0.091	0.091	20(Qp)	Si	2.2
4	0.00	-0.09	0.00	33	5214	-66	1077	0.091	0.091	19(Fr)	Si	3.3

Muro : 317 - Nodi: [1155-1156-1130-1129], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
Combinazione Rara: σca[kg/cmq]=184 σfa[kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σcmax	σfmax	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
3	0.00	-0.09	0.00	33	5292	-22	20.11	30.00	-28	1094	18	18	Si	3.3

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
3	0.00	-0.09	0.00	33	5292	-22	20.11	30.00	-28	1094	20	20	Si	3.3

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
3	0.00	-0.09	0.00	33	5292	-22	1094	0.092	0.092	20(Qp)	Si	2.2
3	0.00	-0.09	0.00	33	5292	-22	1094	0.092	0.092	19(Fr)	Si	3.2

Muro : 318 - Nodi: [1129-1130-1117-1116], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
3	0.00	-0.09	-0.00	33	5214	66	20.11	30.00	-27	1077	18	18	Si	3.3

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
3	0.00	-0.09	-0.00	33	5214	66	20.11	30.00	-27	1077	20	20	Si	3.3

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
3	0.00	-0.09	-0.00	33	5214	66	1077	0.091	0.091	20(Qp)	Si	2.2
3	0.00	-0.09	-0.00	33	5214	66	1077	0.091	0.091	19(Fr)	Si	3.3

Muro : 319 - Nodi: [1116-1117-1104-1103], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi

Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
3	0.00	-0.09	0.00	31	4821	151	20.11	30.00	-25	995	18	18	Si	3.6

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
3	0.00	-0.09	0.00	31	4821	151	20.11	30.00	-25	995	20	20	Si	3.6

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
3	0.00	-0.09	0.00	31	4821	151	995	0.084	0.084	20(Qp)	Si	2.4
3	0.00	-0.09	0.00	31	4821	151	995	0.084	0.084	19(Fr)	Si	3.6

Muro : 320 - Nodi: [1103-1104-1091-1090], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
 Combinazione Rara: $\sigma_{ca}[\text{kg/cm}^2]=184$ $\sigma_{fa}[\text{kg/cm}^2]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cm ²	kg/cm ²	kg/cm ²	kg	kg	kg	cm ² /m	cm ² /m	kg/cm ²	kg/cm ²				
3	0.00	-0.09	0.00	27	4112	230	20.11	20.11	-26	1247	18	18	Si	2.9

Combinazione QP: $\sigma_{ca}[\text{kg/cm}^2]=138$ $\sigma_{fa}[\text{kg/cm}^2]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cm ²	kg/cm ²	kg/cm ²	kg	kg	kg	cm ² /m	cm ² /m	kg/cm ²	kg/cm ²				
3	0.00	-0.09	0.00	27	4112	230	20.11	20.11	-26	1247	20	20	Si	2.9

Verifica aperture fessure: $Wamm_Freq[\text{mm}]=0.300$ $Wamm_Qp[\text{mm}]=0.200$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cm ²	kg/cm ²	kg/cm ²	kg	kg	kg	kg/cm ²	mm	mm			
3	0.00	-0.09	0.00	27	4112	230	1247	0.144	0.144	20(Qp)	Si	1.4
3	0.00	-0.09	0.00	27	4112	230	1247	0.144	0.144	19(Fr)	Si	2.1

Muro : 321 - Nodi: [1090-1091-1078-1077], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
 ,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
 Combinazione Rara: $\sigma_{ca}[\text{kg/cm}^2]=184$ $\sigma_{fa}[\text{kg/cm}^2]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cm ²	kg/cm ²	kg/cm ²	kg	kg	kg	cm ² /m	cm ² /m	kg/cm ²	kg/cm ²				
3	0.00	-0.07	0.01	21	3081	298	20.11	20.11	-20	934	18	18	Si	3.9

Combinazione QP: $\sigma_{ca}[\text{kg/cm}^2]=138$ $\sigma_{fa}[\text{kg/cm}^2]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cm ²	kg/cm ²	kg/cm ²	kg	kg	kg	cm ² /m	cm ² /m	kg/cm ²	kg/cm ²				
3	0.00	-0.07	0.01	21	3081	298	20.11	20.11	-20	934	20	20	Si	3.9

Verifica aperture fessure: $Wamm_Freq[\text{mm}]=0.300$ $Wamm_Qp[\text{mm}]=0.200$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cm ²	kg/cm ²	kg/cm ²	kg	kg	kg	kg/cm ²	mm	mm			
3	0.00	-0.07	0.01	21	3081	298	934	0.108	0.108	20(Qp)	Si	1.9
3	0.00	-0.07	0.01	21	3081	298	934	0.108	0.108	19(Fr)	Si	2.8

Muro : 322 - Nodi: [1077-1078-1052-1051], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
 ,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
 Combinazione Rara: $\sigma_{ca}[\text{kg/cm}^2]=184$ $\sigma_{fa}[\text{kg/cm}^2]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cm ²	kg/cm ²	kg/cm ²	kg	kg	kg	cm ² /m	cm ² /m	kg/cm ²	kg/cm ²				
3	0.00	-0.03	0.02	10	1722	346	20.11	20.11	-11	524	18	18	Si	6.9

Combinazione QP: $\sigma_{ca}[\text{kg/cm}^2]=138$ $\sigma_{fa}[\text{kg/cm}^2]=3600$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{cmax}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cm ²	kg/cm ²	kg/cm ²	kg	kg	kg	cm ² /m	cm ² /m	kg/cm ²	kg/cm ²				
3	0.00	-0.03	0.02	10	1722	346	20.11	20.11	-11	524	20	20	Si	6.9

Verifica aperture fessure: $Wamm_Freq[\text{mm}]=0.300$ $Wamm_Qp[\text{mm}]=0.200$

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{fmed}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cm ²	kg/cm ²	kg/cm ²	kg	kg	kg	kg/cm ²	mm	mm			
3	0.00	-0.03	0.02	10	1722	346	524	0.060	0.060	20(Qp)	Si	3.3

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{med}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
3	0.00	-0.03	0.02	10	1722	346	524	0.060	0.060	19(Fr)	Si	5.0

Muro : 323 - Nodi: [1051-1052-1039-1038], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
 ,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
 Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	0.10	0.00	0.16	-98	-956	488	20.11	20.11	-6	294	18	18	Si	12
4	0.02	0.20	0.09	-23	-949	353	20.11	20.11	-6	332	18	18	Si	11

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	0.10	0.00	0.16	-98	-956	488	20.11	20.11	-6	294	20	20	Si	12
4	0.02	0.20	0.09	-23	-949	353	20.11	20.11	-6	332	20	20	Si	11

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{med}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
4	0.02	0.20	0.09	-23	-949	353	332	0.039	0.039	20(Qp)	Si	5.1
4	0.02	0.20	0.09	-23	-949	353	332	0.039	0.039	19(Fr)	Si	7.7

Muro : 324 - Nodi: [1038-1039-1026-1025], Pann.X=2, Pann.Y=2Spess.=40 cm, Terreno=--
 ,Criterio=CLS_Muri_ND, Materiale=C25/30

Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi
 Combinazione Rara: σ_{ca} [kg/cmq]=184 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	0.04	-0.14	0.16	-298	-3279	295	20.11	24.00	-19	827	18	18	Si	4.4
4	0.20	0.47	0.29	-84	-3194	212	20.11	24.00	-18	904	18	18	Si	4.0

Combinazione QP: σ_{ca} [kg/cmq]=138 σ_{fa} [kg/cmq]=3600

P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	Afx	Afy	σ_{max}	σ_{fmax}	Cbc	Cbf	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	cmq/m	cmq/m	kg/cmq	kg/cmq				
2	0.04	-0.14	0.16	-298	-3279	295	20.11	24.00	-19	827	20	20	Si	4.4
4	0.20	0.47	0.29	-84	-3194	212	20.11	24.00	-18	904	20	20	Si	4.0

Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.300 Wamm_Qp[mm]=0.200


P.	Nx	Ny	Nxy	Mx	My	Mxy	σ_{med}	Wd	Wk	Cb	Ver	Cs
	kg/cmq	kg/cmq	kg/cmq	kg	kg	kg	kg/cmq	mm	mm			
4	0.20	0.47	0.29	-84	-3194	212	904	0.092	0.092	20(Qp)	Si	2.2
4	0.20	0.47	0.29	-84	-3194	212	904	0.092	0.092	19(Fr)	Si	3.3

I Progettisti


Dott. arch. MGS GIUDICE in RTP

SINTESI GRAFICA DEI RISULTATI



Tipo diagramma: Deformata
Combinazione corrente: Scenario Set_NT_2018 A2_SLV_SLD_STR_GEO_ponte - C 1

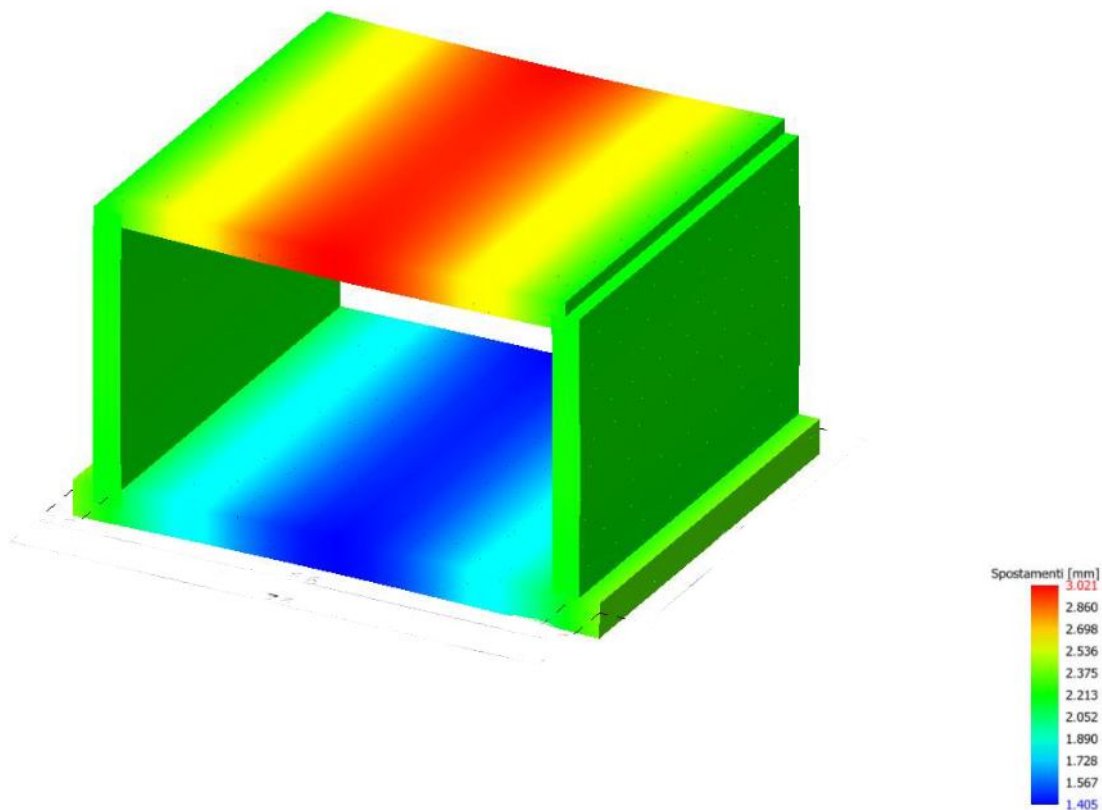



Tipo diagramma: Deformata
Combinazione corrente: Scenario Set_NT_2018 A2_SLV_SLD_STR_GEO_ponte - C 3

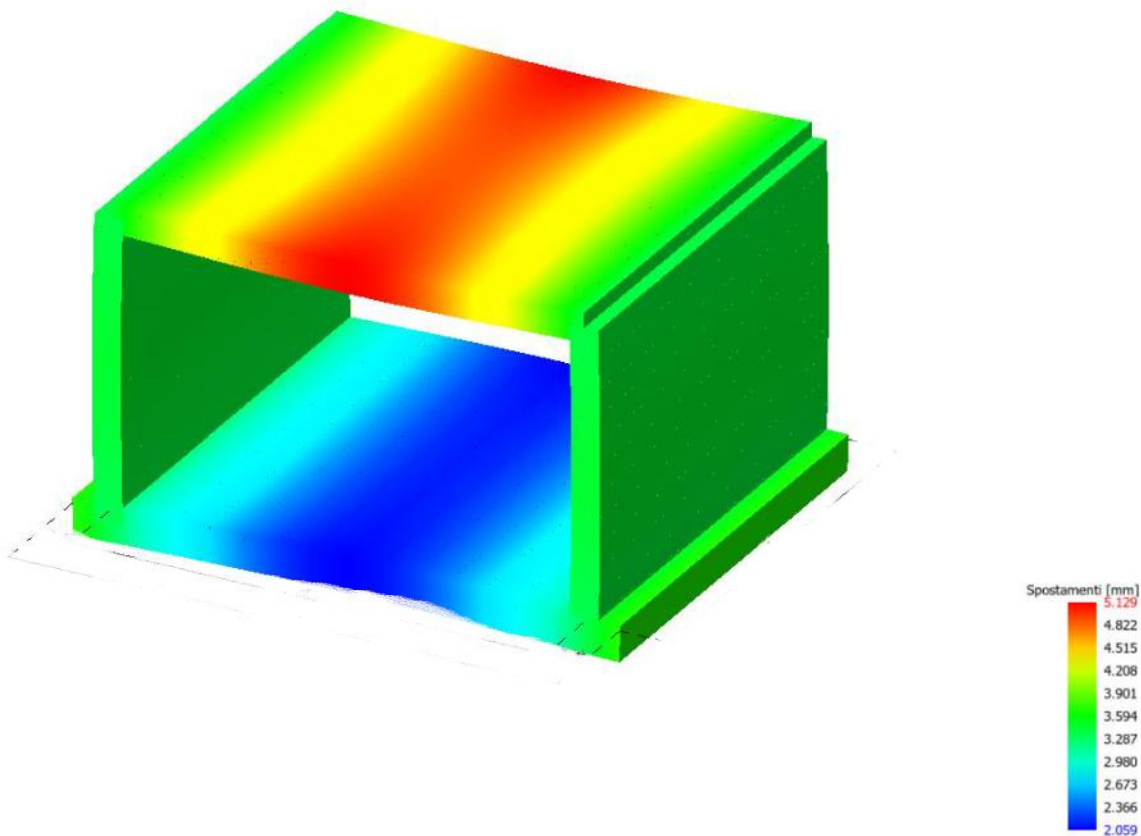



Tipo diagramma: Deformata
 Combinazione corrente : Scenario Set_NT_2018 A2_SLV_SLD_STR_GEO_ponte - C 4

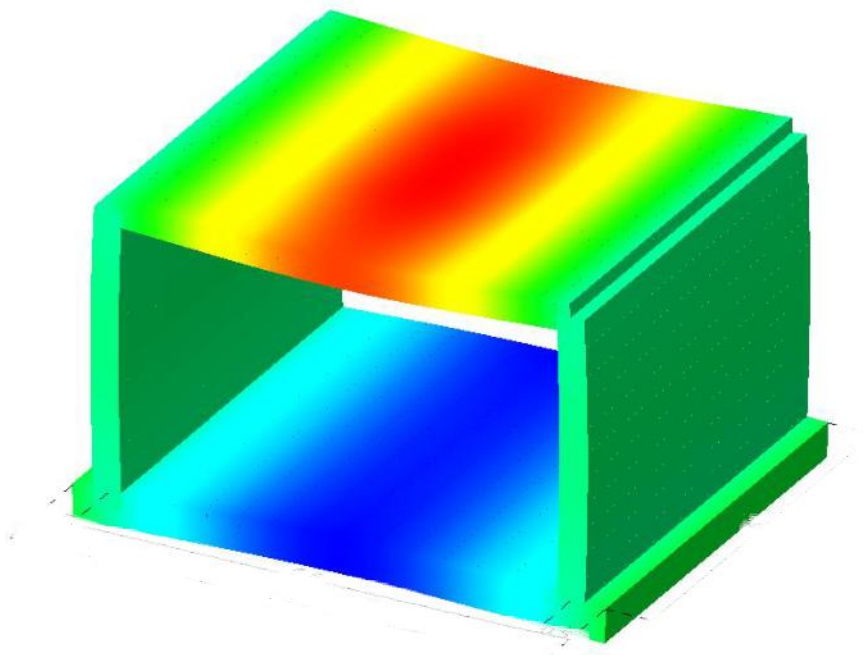



Tipo diagramma: Deformata
 Combinazione corrente : Scenario Set_NT_2018 A2_SLV_SLD_STR_GEO_ponte - C 11

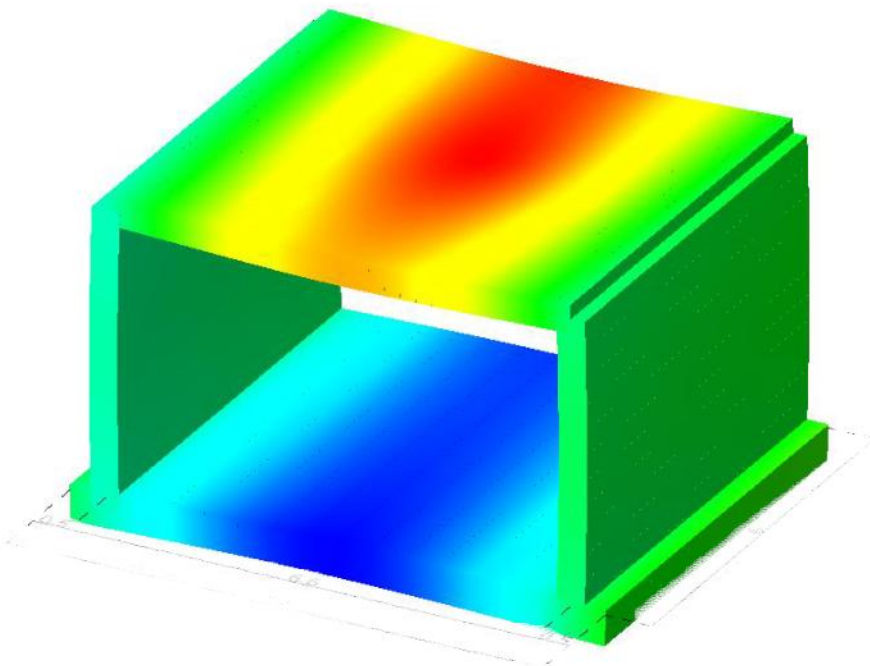



Tipo diagramma: Deformata
 Combinazione corrente: Scenario Set_NT_2018 A2_SLV_SLD_STR_GEO_ponte - C 21-I
 Posizione masse N° 1

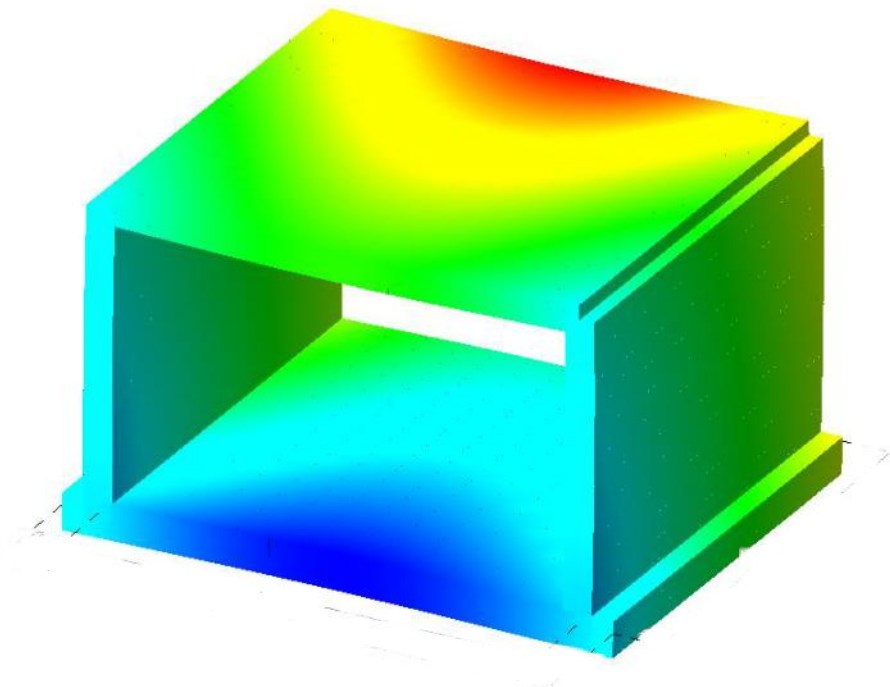



Tipo diagramma: Deformata
 Combinazione corrente: Scenario Set_NT_2018 A2_SLV_SLD_STR_GEO_ponte - C 22-I
 Posizione masse N° 1

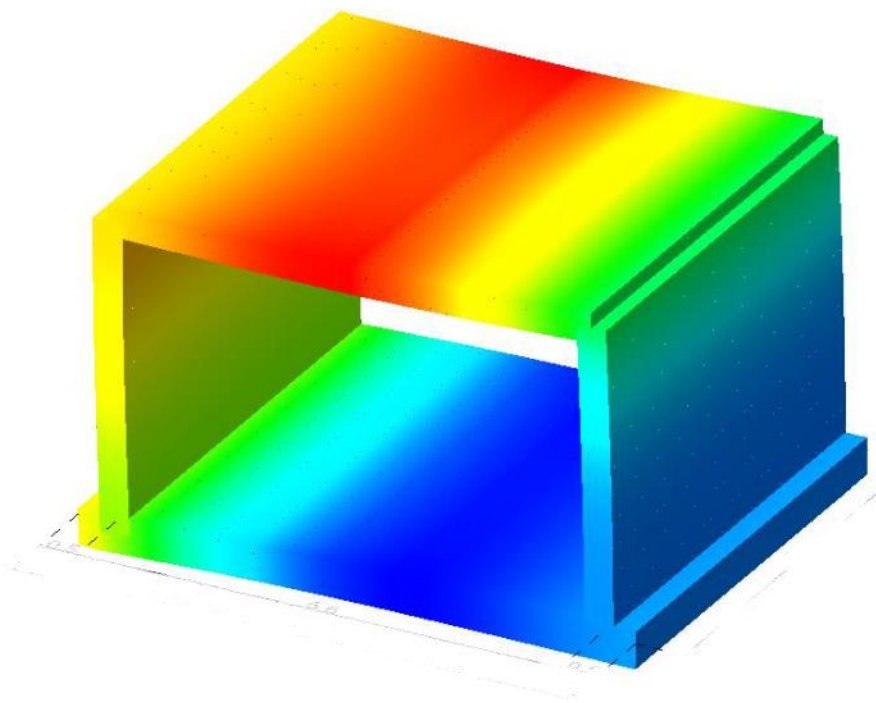



Tipo diagramma: Sollecitazioni
 Combinazione corrente : Scenario Set_NT_2018 A2_SLV_SLD_STR_GEO_ponte - C 2
 Sollecitazione aste: Momento fl.Y - pilastri/pali: Momento fl.Y
 Sollecitazione Muri: Mxx
 Sollecitazione Setti: Momento fl.Z

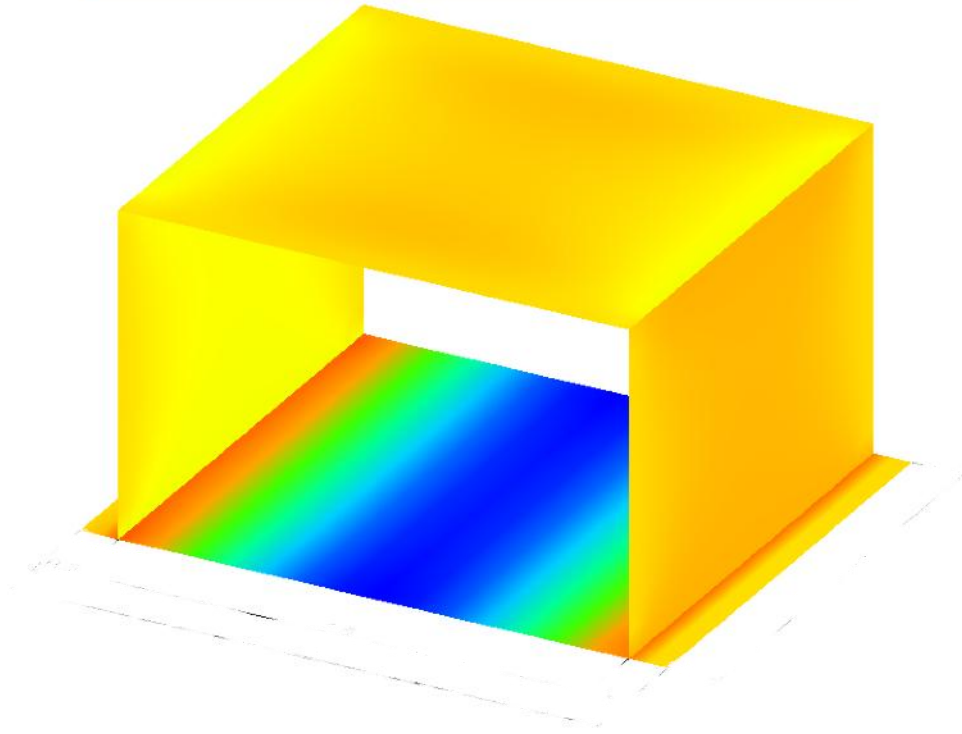



Tipo diagramma: Sollecitazioni
 Combinazione corrente : Scenario Set_NT_2018 A2_SLV_SLD_STR_GEO_ponte - C 2
 Sollecitazione aste: Momento fl.Y - pilastri/pali: Momento fl.Y
 Sollecitazione Muri: Myy
 Sollecitazione Setti: Momento fl.Z

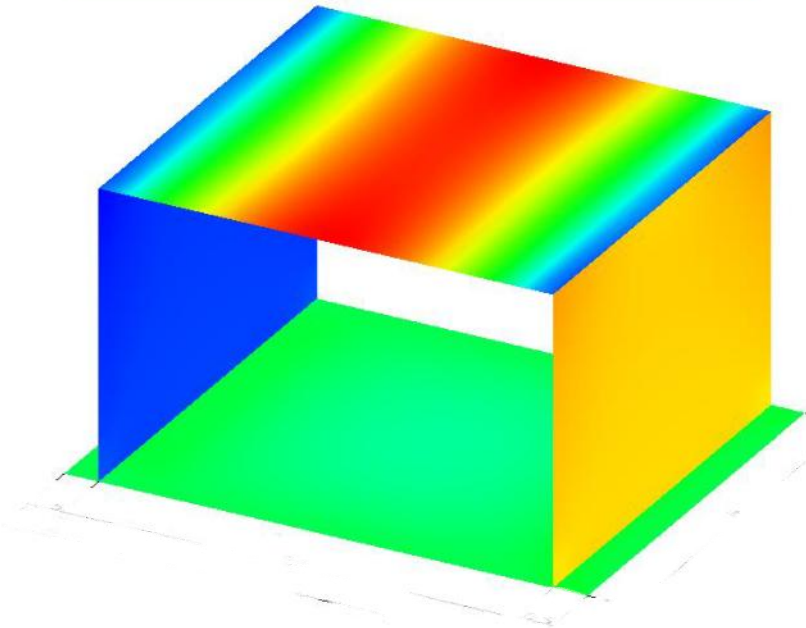



Tipo diagramma: Sollecitazioni
 Combinazione corrente: Scenario Set_NT_2018 A2_SLV_SLD_STR_GEO_ponte - C 3
 Sollecitazione aste: Momento f.Y - pilastri/pali: Momento f.Y
 Sollecitazione Muri: Mxx
 Sollecitazione Setti: Momento f.Z

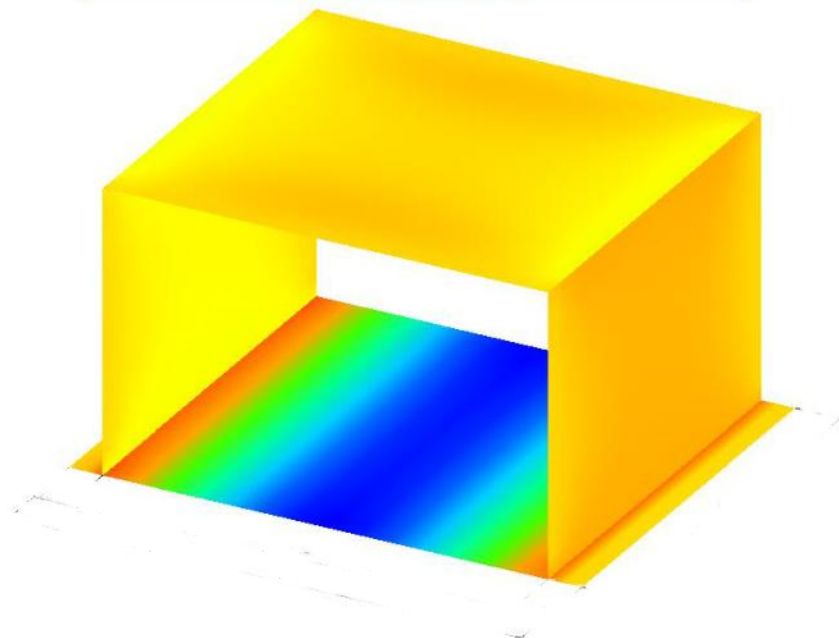



Tipo diagramma: Sollecitazioni
 Combinazione corrente: Scenario Set_NT_2018 A2_SLV_SLD_STR_GEO_ponte - C 3
 Sollecitazione aste: Momento f.Y - pilastri/pali: Momento f.Y
 Sollecitazione Muri: Myy
 Sollecitazione Setti: Momento f.Z

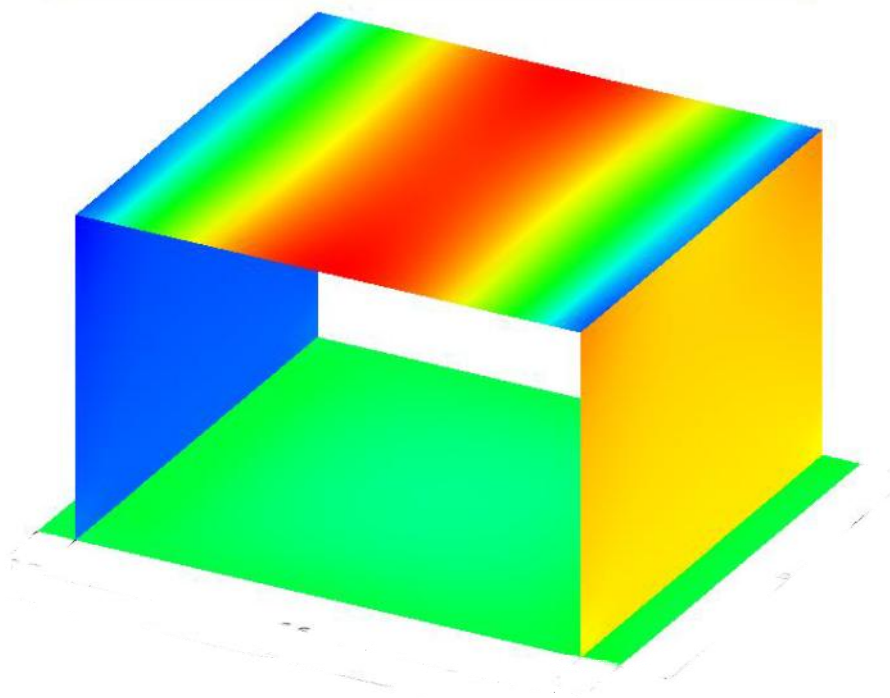



Tipo diagramma: Sollecitazioni
 Combinazione corrente : Scenario Set_NT_2018 A2_SLV_SLD_STR_GEO_ponte - C 4
 Sollecitazione aste: Momento fl.Y - pilastri/pali: Momento fl.Y
 Sollecitazione Muri: Mxx
 Sollecitazione Setti: Momento fl.Z

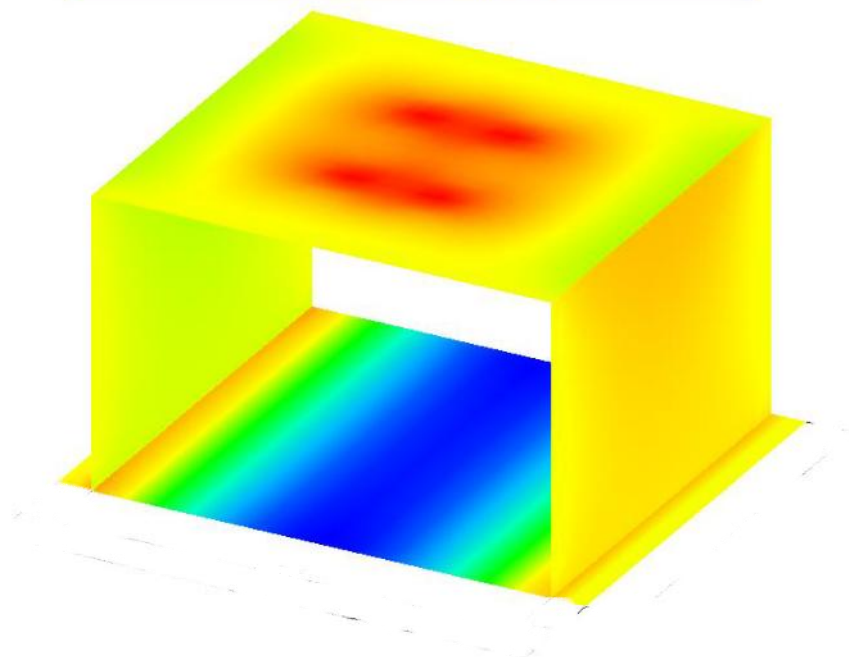



Tipo diagramma: Sollecitazioni
 Combinazione corrente : Scenario Set_NT_2018 A2_SLV_SLD_STR_GEO_ponte - C 4
 Sollecitazione aste: Momento fl.Y - pilastri/pali: Momento fl.Y
 Sollecitazione Muri: Myy
 Sollecitazione Setti: Momento fl.Z

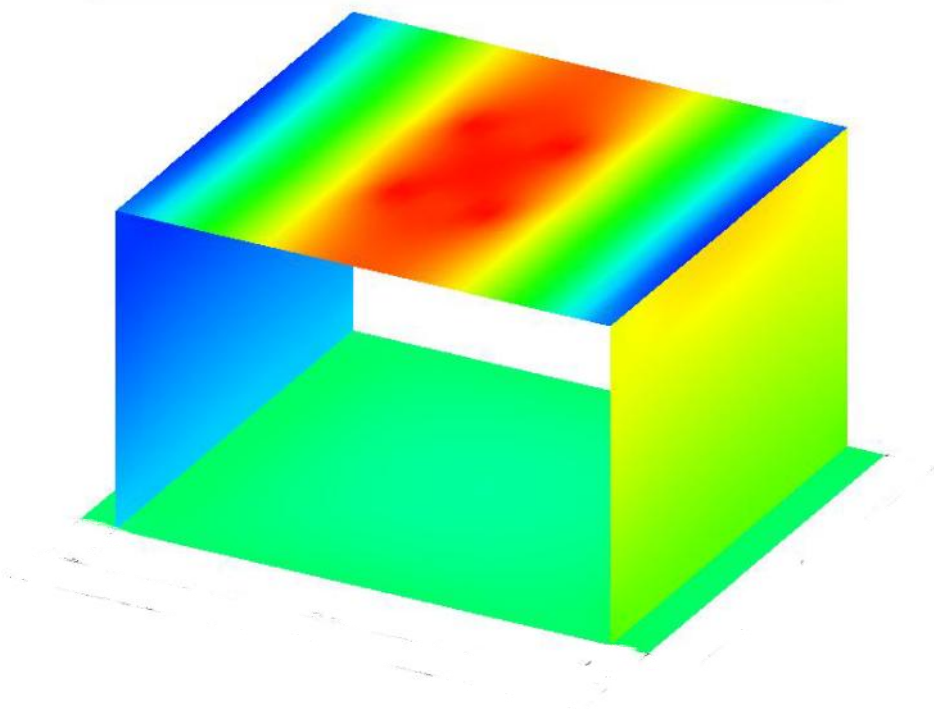



Tipo diagramma: Sollecitazioni
 Combinazione corrente: Scenario Set_NT_2018 A2_SLV_SLD_STR_GEO_ponte - C 14-I
 Posizione masse N° 1
 Sollecitazione aste: Momento fl.Y - pilastri/pali: Momento fl.Y
 Sollecitazione Muri: Mxx
 Sollecitazione Setti: Momento fl.Z

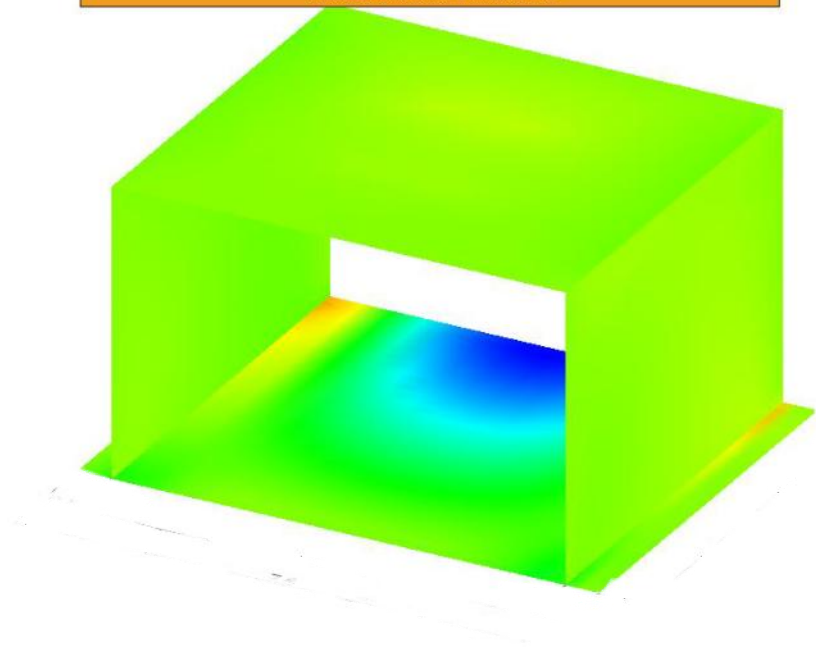



Tipo diagramma: Sollecitazioni
 Combinazione corrente: Scenario Set_NT_2018 A2_SLV_SLD_STR_GEO_ponte - C 14-I
 Posizione masse N° 1
 Sollecitazione aste: Momento fl.Y - pilastri/pali: Momento fl.Y
 Sollecitazione Muri: Myy
 Sollecitazione Setti: Momento fl.Z

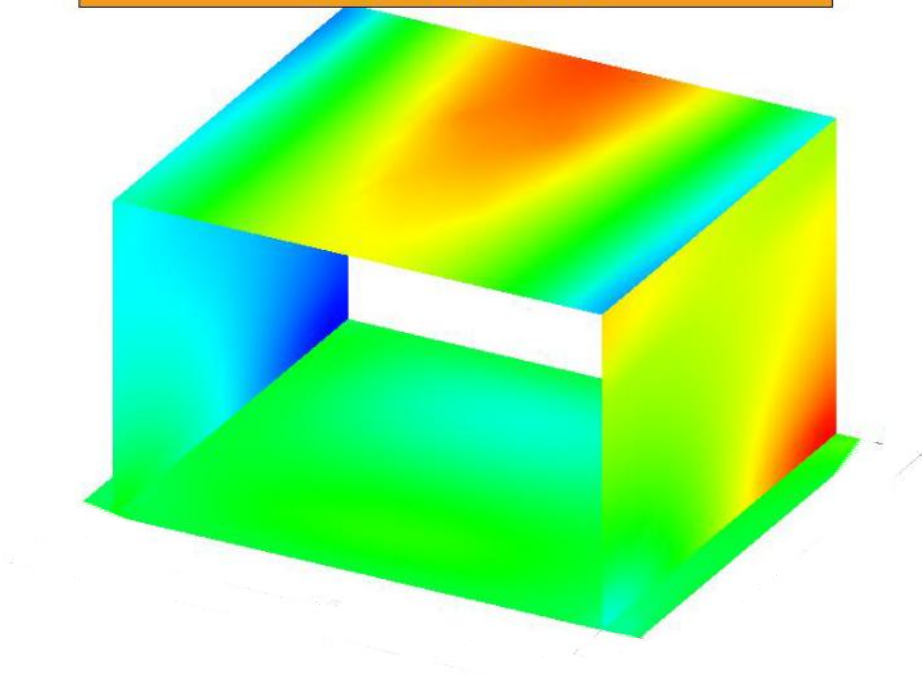


Tipo diagramma: Sollecitazioni
 Combinazione corrente : Scenario Set_NT_2018 A2_SLV_SLD_STR_GEO_ponte - C 15-I
 Posizione masse N° 1
 Sollecitazione aste: Momento f.Y - pilastri/pali: Momento f.Y
 Sollecitazione Muri: Myy
 Sollecitazione Setti: Momento f.Z

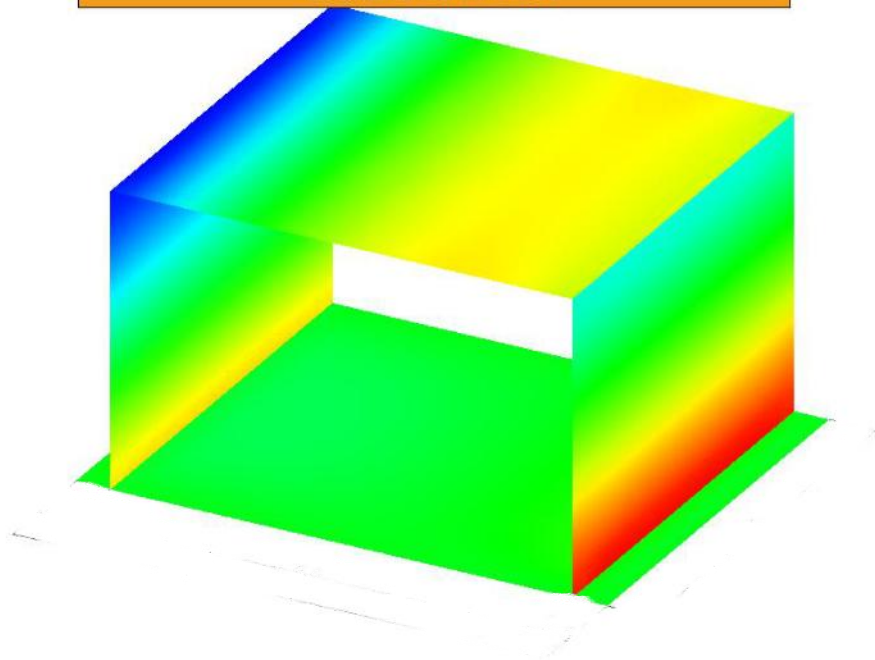


Tipo diagramma: Sollecitazioni
 Combinazione corrente : Scenario Set_NT_2018 A2_SLV_SLD_STR_GEO_ponte - C 15-I
 Posizione masse N° 1
 Sollecitazione aste: Momento f.Y - pilastri/pali: Momento f.Y
 Sollecitazione Muri: Mxx
 Sollecitazione Setti: Momento f.Z

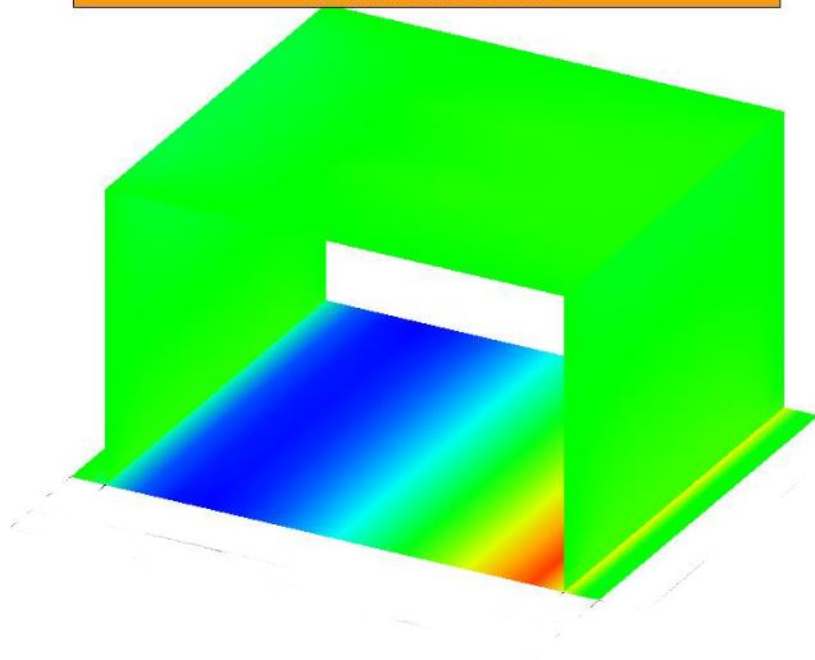


Tipo diagramma: Tensioni medie terreno
Combinazione corrente: Scenario Set_NT_2018 A2_SLV_SLD_STR_GEO_ponte - C 3
Tensioni medie terreno aste
Tensioni medie terreno platee

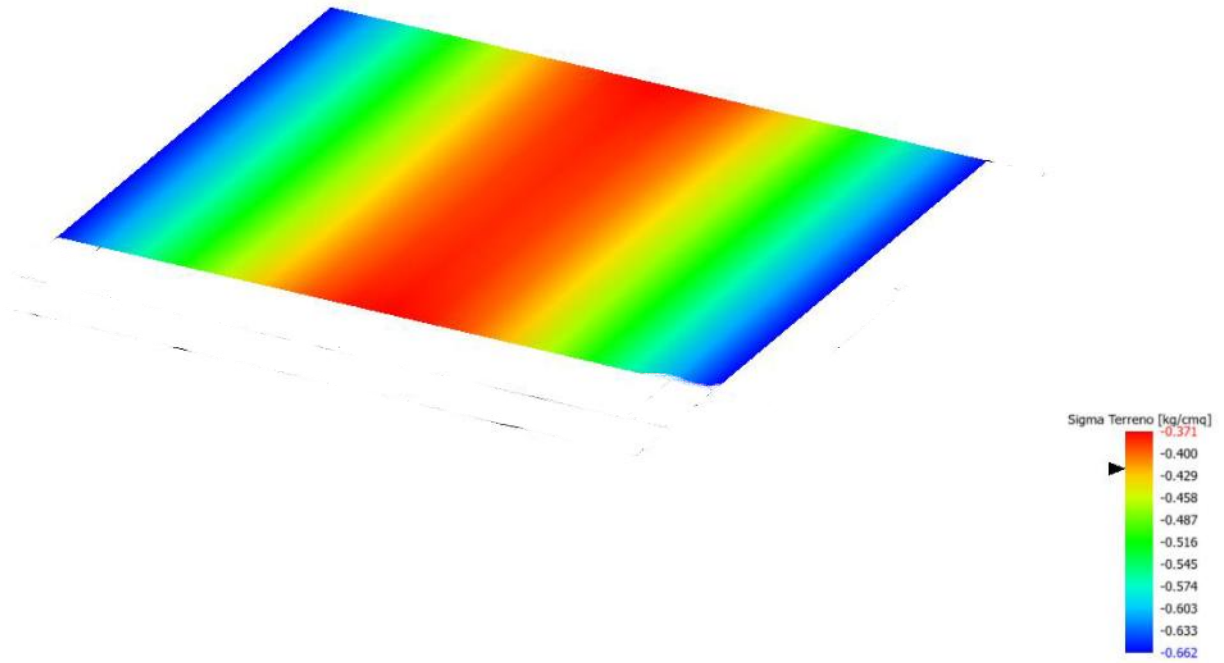

Tipo diagramma: Tensioni medie terreno
Combinazione corrente: Scenario Set_NT_2018 A2_SLV_SLD_STR_GEO_ponte - C 4
Tensioni medie terreno aste
Tensioni medie terreno platee

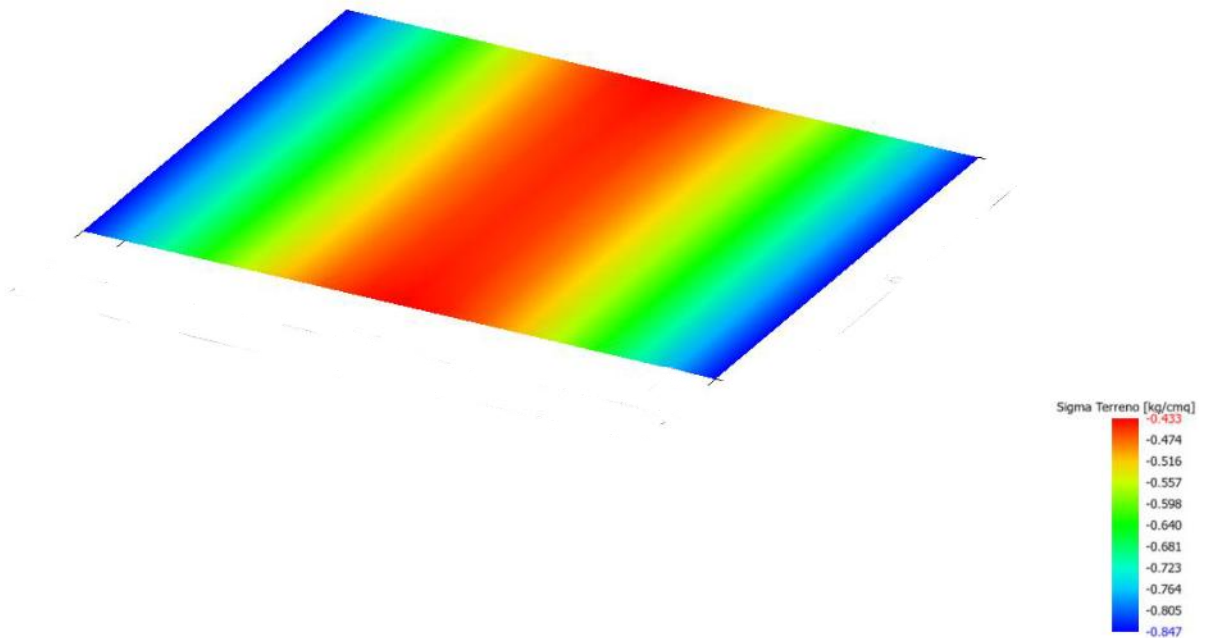

Tipo diagramma: Tensioni medie terreno
Combinazione corrente : Scenario Set_NT_2018 A2_SLV_SLD_STR_GEO_ponte - C 21-I
Posizione masse N° 1
Tensioni medie terreno aste
Tensioni medie terreno platee

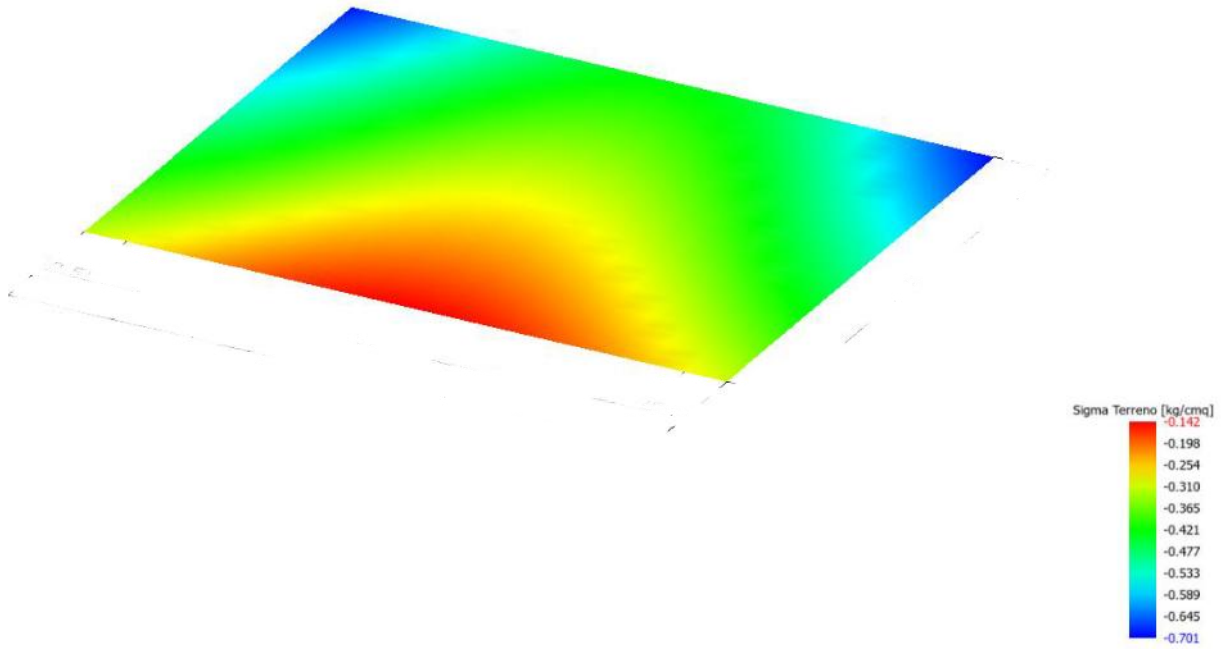

Tipo diagramma: Tensioni medie terreno
Combinazione corrente : Scenario Set_NT_2018 A2_SLV_SLD_STR_GEO_ponte - C 22-I
Posizione masse N° 1
Tensioni medie terreno aste
Tensioni medie terreno platee

